


Л. Е. Новоселов

ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ



«СПИДОЛА» • «ВЗФ»
«ОКЕАН» • «МЕРИДИАН»

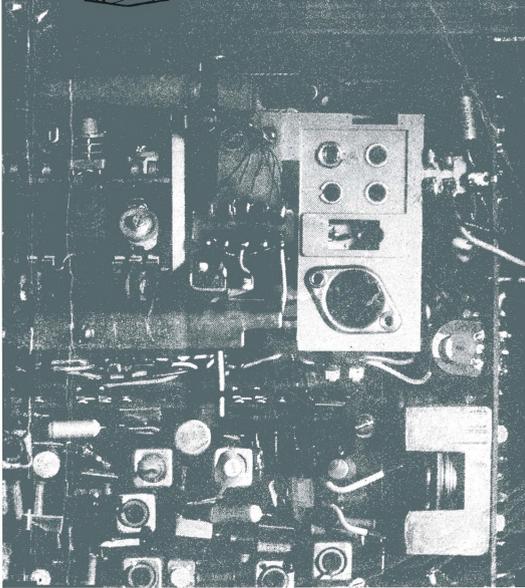

Глава третья

НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИЕМНИКОВ

12. Общие положения

Настройка и регулировка приемников проводятся с целью обеспечения заданных параметров путем сопряжения контуров и настройки их на требуемую частоту или диапазон частот. Эти работы необходимы после первоначальной сборки и монтажа, а также после ремонта. Полную настройку приемника без особой нужды проводить не рекомендуется, так как это весьма сложный и кропотливый труд. Чаще бывает достаточно произвести лишь подстройку отдельных цепей или контуров. Однако в радиолюбительской практике могут встретиться случаи, когда для успешного ремонта приемника необходима его предварительная настройка.

В настоящей книге основное внимание уделено настройке приемников с помощью необходимого минимума измерительных приборов. Дело в том, что сейчас в связи с увеличивающейся сложностью радиовещательных приемников оптимальную отдачу от аппарата можно получить только при условии его точной

качественной настройки и достоверной проверки основных параметров. Этого можно добиться лишь при помощи измерительных приборов. Правда, и по сей день еще встречаются отдельные радиолюбители, которым удается настроить свои приемники без приборов. Однако для этого нужен большой опыт и много времени, да и результаты такой «настройки» будут весьма приближенными. К тому же во время настройки могут появляться те или иные неисправности, которые без приборов можно обнаружить только случайно. Поэтому каждый радиолюбитель в своей мастерской должен иметь комплект необходимых измерительных приборов.

При выполнении настроечных работ необходимо знать, в какой последовательности выполняются отдельные операции, уметь пользоваться измерительными приборами и методами измерения. Нужно знать принципиальную схему приемника и ее особенности, четко представлять себе принципы его работы и уяснить технические характеристики.

Порядок и методика регулировки и настройки зависят от схемы и конструкции приемника, но всегда должна соблюдаться определенная последовательность операций. Лучше всего вести настройку от последних каскадов к первым, так как индикатор удобнее всего включать на выходе приемника, и, кроме того, регулировка последующих каскадов не влияет на настройку и регулировку предыдущих. Регулировку начинают с проверки монтажа и соответствия его принципиальной схеме. Далее проверяется режим работы транзисторов и производится проверка работоспособности приемника. После этого выполняют операции, обеспечивающие электрические параметры приемника. Настройка производится в следующей последовательности: выходной каскад усилителя НЧ, предварительный усилитель НЧ, детектор, усилитель ПЧ, гетеродин, смеситель, усилитель ВЧ, входные цепи и, наконец, окончательная настройка приемника.

Указанная последовательность настройки и регулировки относится как к тракту АМ, так и к тракту ЧМ. После окончания настроечных работ необходимо обязательно проверить основные параметры и тем самым убедиться в правильности полученных результатов. Регулировка приемника значительно упростится, если все детали и узлы, особенно полупроводниковые приборы, будут предварительно проверены. Неисправность тех или иных деталей (узлов) может вызвать ложное представление о дефектах монтажа и затруднит работу по настройке.

Для настройки и регулировки приемника используется следующая контрольно-измерительная аппаратура: генератор стандартных сигналов АМ (диапазон частот 0,1—30 Мгц); генератор стандартных сигналов ЧМ (диапазон частот 10—120 Мгц); генератор ЗГ с диапазоном частот 20—15 000 гц и выходным напряжением в пределах 10 мв — 10 в; низкочастотный осциллограф; ламповый вольтметр постоянного тока со шкалой 0,1—15 в; ламповый вольтметр переменного тока со шкалой 10 мв—10 в; универ-

сальный ампервольтметр; измеритель нелинейных искажений; миллиамперметр постоянного тока со шкалой 0—100 *ма*; измеритель транзисторов; рамка для настройки магнитной антенны (один виток голого медного провода диаметром 4,5—5 *мм* со сторонами квадрата 380 *мм*); эквивалент телескопической антенны ($C_{\text{экв}} = 6,8 \text{ нф} \pm 10\%$).

Однако в радиоловительской практике настроить приемник и получить при этом вполне удовлетворительные результаты можно и при наличии меньшего количества измерительных приборов. Самыми необходимыми являются: ГСС АМ, ГСС ЧМ, ампервольтметр, измеритель полупроводниковых приборов и индикаторная палочка. Индикаторная палочка представляет собой цилиндрический стержень из изоляционного материала, на одном конце которого находится ферритовый, а на другом медный (латунный, алюминиевый) наконечник.

Для получения правильных результатов необходимо соблюдать следующие основные правила: 1) выводы приборов подсоединяются к деталям и узлам схемы возможно более короткими проводами; 2) шасси всех приборов должны быть соединены между собой и «заземлены»; 3) подключение приборов не должно нарушать режима работы настраиваемого приемника; 4) приборы должны быть включены не менее чем за 15 *мин* до начала измерений; 5) напряжение батареи или внешнего источника питания и измерительных приборов необходимо поддерживать на номинальном уровне.

Рабочее место должно быть удобным и хорошо освещенным. На нем не должно быть посторонних предметов; поверхность покрыта сукном (фланелью) или резиновым ковриком.

Проверка монтажа приемника, его работоспособности, режимов транзисторов и тока покоя производится на полностью собранном приемнике, может быть снята только задняя стенка. Остальные операции настройки и регулировки требуют частичной разборки приемника.

Разборка производится в такой последовательности:

«Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10»: выключить приемник, ослабить два винта на задней стенке и снять ее; ослабить стопорный винт ручки переключателя диапазонов и снять ее; отвернуть пуговку штыревой антенны; опустить антенну в крайнее нижнее положение; отпаять конденсатор *C1* от гнезда *A* (в приемниках выпуска до июля 1964 г.); отпаять провод, идущий к экрану корпуса (в старых моделях); отвернуть четыре винта по углам шасси, которыми оно крепится к корпусу; соблюдая осторожность, вынуть шасси.

«ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»: выключить приемник; ослабить два винта и снять крышку отсека питания; ослабить три винта и снять заднюю стенку; ослабить стопорный винт и снять ручку переключателя диапазонов; ослабить винты и снять ручки настройки, регулировки громкости и тембра; отвернуть

пуговку штыревой антенны; опустить антенну в крайнее нижнее положение; отвернуть четыре винта по углам шасси; соблюдая осторожность (боком, чтобы не повредить полистироловую насадку регулятора тембра в приемниках «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»), вынуть шасси.

«Океан» : выключить приемник; снять ручки настройки и регулировки громкости и тембра; ослабить два винта на задней стенке и снять ее; ослабить стопорный винт и снять ручку переключателя диапазонов; ослабить четыре винта крепления шасси к корпусу; ослабить винт крепления штыревой антенны; осторожно вынуть шасси, при этом необходимо помнить, что громкоговоритель укреплен на передней стенке футляра.

«Океан-203» и **«Океан-205»** : разборка и сборка радиоприемников производится аналогично. Не следует забывать, что все детали и узлы приемника «Океан-205» (в том числе и громкоговоритель) установлены на шасси.

«Спидола-207» и **«Спидола-230»** : выключить приемник; снять крышку отсека питания и вынуть батареи; ослабить четыре винта крепления корпуса и снять его заднюю часть; при необходимости снятия передней части корпуса, нужно ослабить два винта в отсеке питания; осторожно освободить шасси; для настройки контуров блока КСДВ надо снять шкалу, предварительно ослабив на ней два декоративных винта.

«Меридиан-202» : выключить приемник; снять крышку отсека питания, извлечь кассету с элементами и отсоединить ее от колодки питания; снять крышку колодки внешних соединений; снять ручки регулировки; ослабить два винта на нижней стенке корпуса и за ручку переноса осторожно извлечь шасси из корпуса.

При проведении этих работ конденсатор переменной емкости должен быть установлен в положение максимальной емкости во избежание повреждения пластин и нарушения регулировки КПЕ.

Сборка приемников производится в обратной последовательности.

Корпус приемников и большинство деталей и узлов изготовлено из полистирола, который легко повреждается и плавится при сравнительно невысоких температурах, поэтому нужно быть осторожным, чтобы не повредить их или не расплавить паяльником. По этим же причинам нельзя промывать корпус и другие детали из полистирола бензином или ацетоном.

Полная разборка приемников сопряжена со значительными трудностями и производится в крайнем случае.

13. Проверка монтажа. Проверка тона покоя и режимов работы транзисторов

Перед тем, как начать проверку монтажа, необходимо убедиться в работоспособности приемника и в срабатывании регулировок. Для этого приемник включается, и если отверткой коснуться гнезда внешней антенны, то в громкоговорителе должен раздаться

характерный треск. Если треск не прослушивается, необходимо проверить контакт в колодке питания и далее все цепи питания приемника. Переключение диапазонов должно быть надежным и не сопровождается треском. В ходе проверки срабатывания регуляров выявляют нежелательные шорохи, «заедания» и определяют плавность хода подвижных контактов.

Надежность закрепления регулировочных элементов и других деталей и узлов проверяется легким постукиванием резиновым молоточком по задней крышке корпуса, монтажной плате и раме (шасси), электролитическим конденсаторам, рефлектору и экранам контуров работающего приемника. При этом не должны прослушиваться трески и возбуждения. Эта проверка производится на всех диапазонах и частотах и при разных положениях регулятора громкости и тембра. Не разрешается стучать по конденсатору переменной емкости, транзисторам, резисторам, конденсаторам и катушкам.

После этого можно приступить к проверке монтажа. Чтобы убедиться в его правильности, необходимо внешним осмотром проверить надежность электрических контактов, правильность электрических соединений элементов и их номиналы в соответствии с принципиальной схемой, отсутствие замыканий в печати и элементов между собой, а также правильность установки элементов и узлов по электромонтажным схемам плат и приемника в целом.

Особенно внимательно нужно проверить правильность включения электролитических конденсаторов, транзисторов, диодов, а также контуров, трансформаторов и катушек. Проверяются также все навесные и внешние соединения деталей и узлов (переключатели, громкоговорители, гнезда, разъемы и др.). Эти соединения указаны на монтажных схемах печатных плат и приемников в целом.

В интегральных микросхемах необходимо тщательно проверить правильность распайки выводов.

Надежность электрических контактов проверяется на отсутствие изломов проводов и выводов элементов вблизи пайки. Необходимо проверка качества соединений, которая проводится в определенной выбранной последовательности. Пайки, вызывающие сомнение, проверяются пинцетом, причем усилие не должно вызывать излома проверяемого проводника. После этого проверяется надежность изоляции проводников. Не допускаются их большие оголения вблизи места пайки и наплывы припоя. Очень важно проверить на обрыв и короткое замыкание обмотки согласующих и выходных трансформаторов, катушки контуров и магнитной антенны.

Внимательно нужно проверить, не погнуты ли пластины конденсаторов переменной емкости.

Проверка омических сопротивлений в контрольных точках печатных плат производится ампервольтметром типа АВО-5 или ТТ-1 при выключенном питании. Результаты измерений

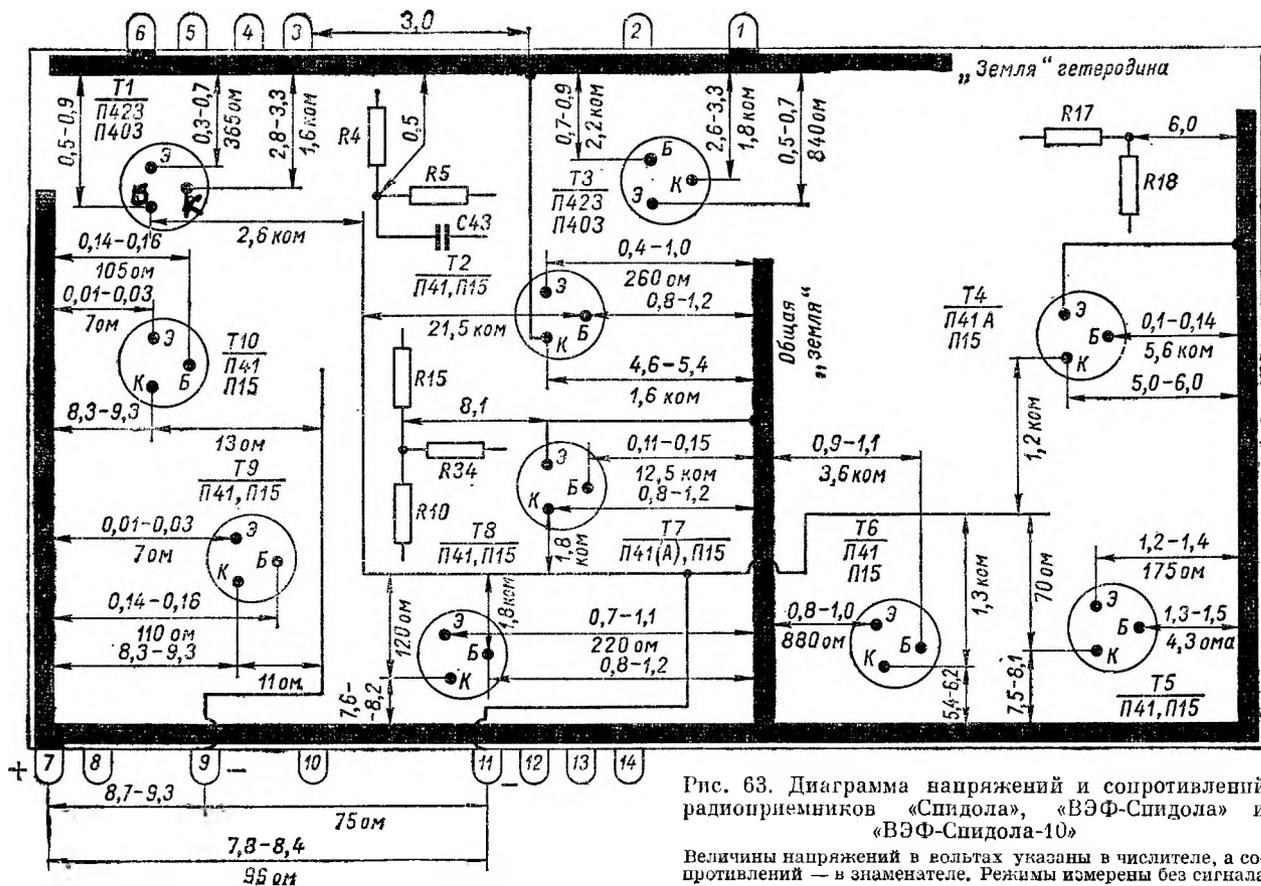


Рис. 63. Диаграмма напряжений и сопротивлений радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10»

Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а сопротивлений — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала

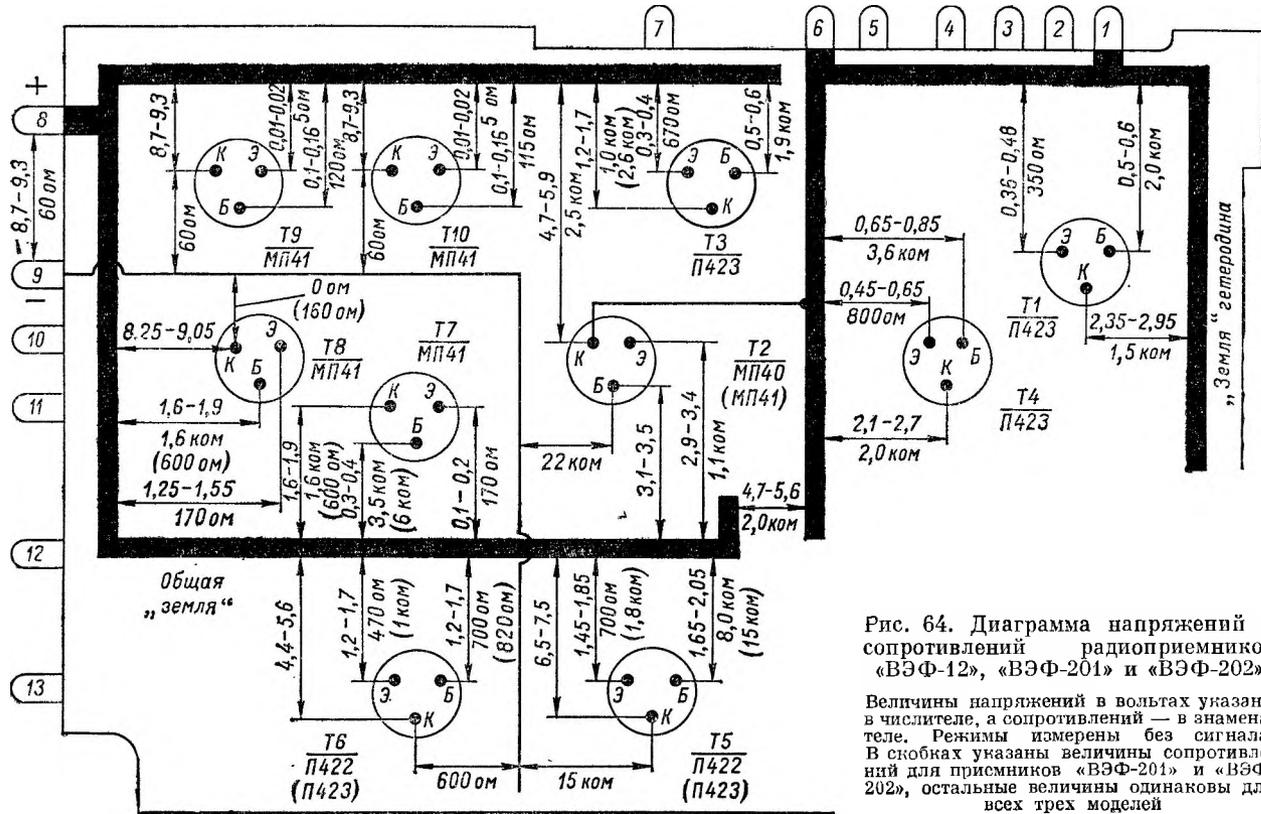


Рис. 64. Диаграмма напряжений и сопротивлений радиоприемников «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»

Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а сопротивлений — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала. В скобках указаны величины сопротивлений для приемников «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202», остальные величины одинаковы для всех трех моделей

должны соответствовать величинам сопротивлений, приведенным на диаграммах (рис. 63—68). Эта проверка дает возможность судить об исправности таких узлов, как антенные и входные катушки, катушки связи, контуры гетеродина и ПЧ, согласующие и выходные трансформаторы, а также цепи питания. При измерении сопротивлений нужно помнить, что показания омметра зависят от полярности приложенного напряжения, так как большинство резисторов связано с транзисторами.

Одной из основных характеристик приемника является ток потребления при отсутствии входного сигнала (ток покоя). Для проверки тока покоя к приемнику через соответствующие гнезда колодки внешних соединений подключается источник питания 9 в с последовательно включенным миллиамперметром. У радиоприемников типа «Спидола» на колодке внешних соединений отсутствуют гнезда внешнего источника питания. Поэтому можно произвести замер тока покоя следующим образом: вынуть из отсека, расположенного около регулятора громкости, два верхних элемента питания; подать от внешнего источника +9 в на контакт 7 платы ПЧ-НЧ, а -9 в — на пружину верхнего элемента питания; последовательно в цепь включить миллиамперметр, соблюдая полярность. В случае отсутствия внешнего источника питания можно произвести измерение тока покоя от батарей, которые должны быть проверены и правильно вставлены в отсеки питания. Миллиамперметр следует включить в разрыв общего провода питания. Для радиоприемников «Спидола», например, разрыв провода осуществляется в точке А (см. рис. 42). Измеренный ток покоя не должен превышать величин, указанных в табл. 2.

Измерение режимов транзисторов производится вольтметром постоянного тока на соответствие данным, приведенным в диаграммах (рис. 63—68) и табл. 3 для приемника «Меридиан-202». Измерения режимов нужно начинать с усилителя НЧ. При значительном отклонении измеренных величин от номинальных необходимо откорректировать режимы подбором сопротивлений соответствующих резисторов.


«Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»: режимы транзисторов $T7-T10$ корректируются подбором $R33$; $T9-T10 - R39$; $T2 - R9$; $T3 - R14$; $T4 - R17$; $T5 - R21$; $T6 - R25$; $T1 - R8$;

«ВЭФ-12»: $T7-T10 - R32$; $T9-T10 - R38, R25$; $T1 - R8$;

«ВЭФ-201», «ВЭФ-202»: $T7-T10 - R32$; $T9-T10 - R38$; $T2 - R11$; $T3 - R15$; $T4 - R20$; $T5 - R44$; $T6 - R26$; $T1 - R7$;

«Океан»: $T13-T17 - R19, R25, R26$; $T12 - R15$; $T10-T11 - R7$; $T9 - R39$; $T8 - R30, R31, R2$; $T7 - R14$; $T3 - R6$; $T6 - T7 - R29, R22$; $T5 - R19$; $T2 - R5$; $T1 - R2$.

Для остальных приемников резисторы, величину сопротивления которых нужно корректировать, определяются в соответствии с принципиальной схемой.

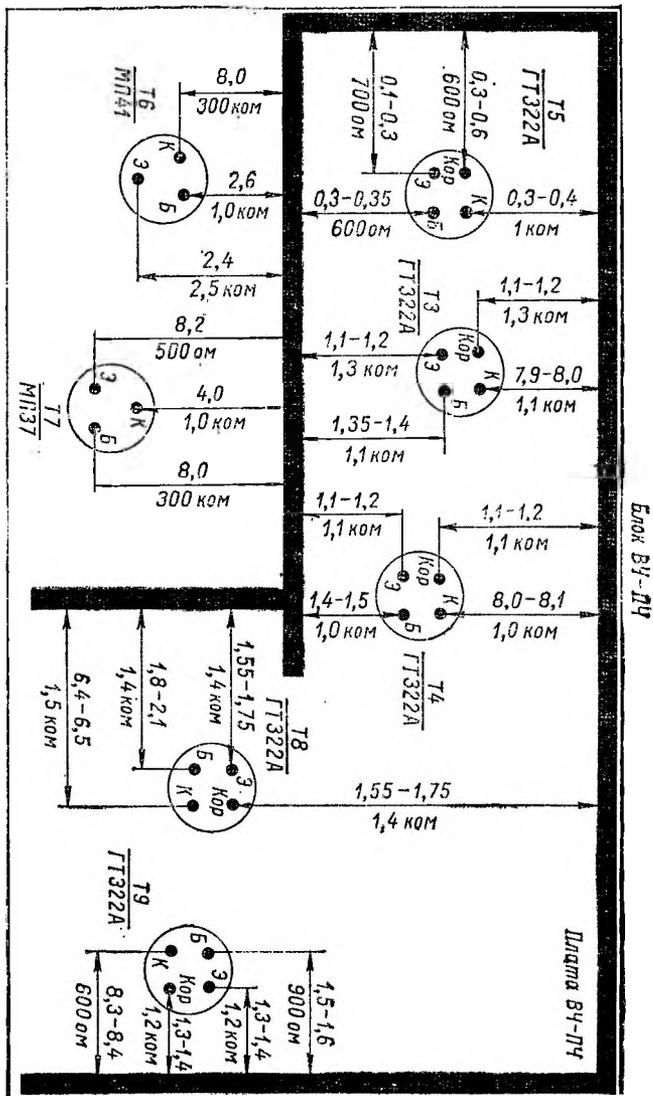


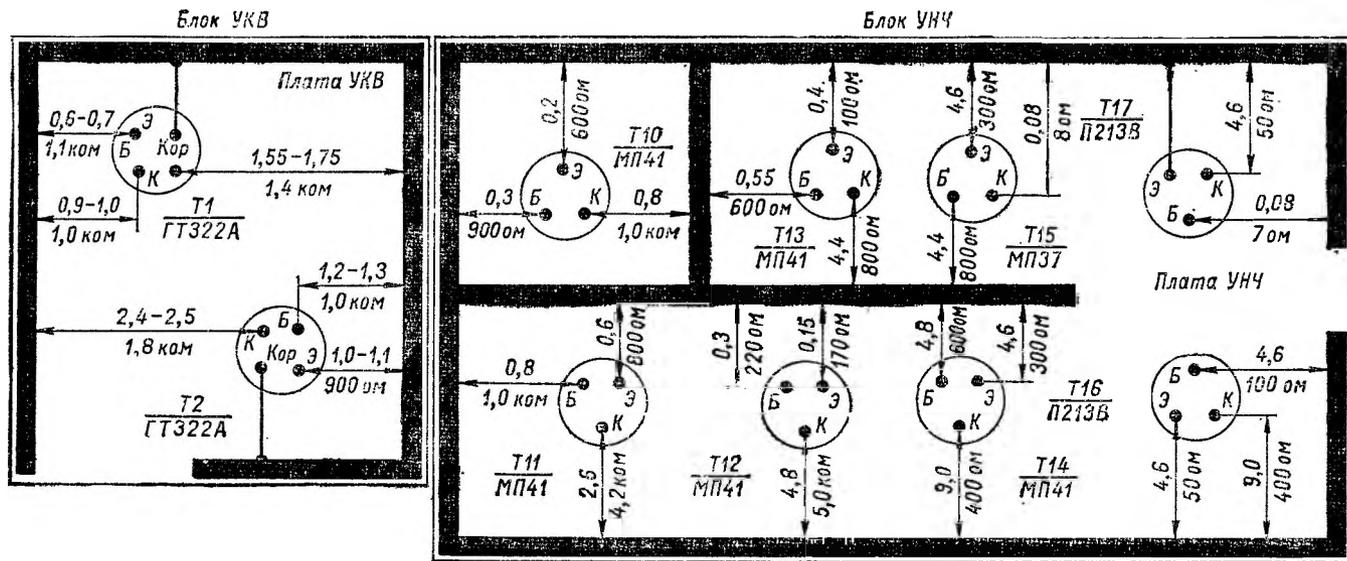



Рис. 65. Диаграмма напряжений и сопротивлений радиоприемников «Океан» и «Океан-203»

Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а сопротивлений — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала относительно корпуса. Величины сопротивлений могут отличаться от указанных на $\pm 15\%$. При измерении сопротивлений минус прибора соединяется с корпусом. Переключатель диапазонов — в положении УКВ. Режим транзистора Т5 при работе в АМ-тракте: $U_{\text{Б}}$ = 1,4 в; $L_{\text{Э}}$ = 1,2 в; $U_{\text{К}}$ = 3 в (КВ) и $C_{\text{К}}$ = 2,6 в (СВ, ДВ)

Блок ВЧ-ПЧ

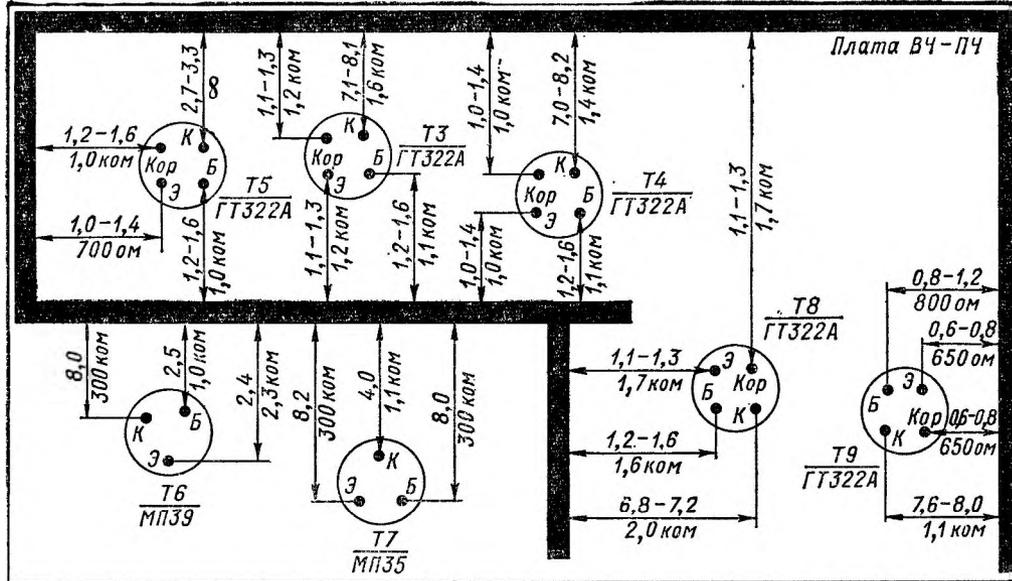

Блок Вп

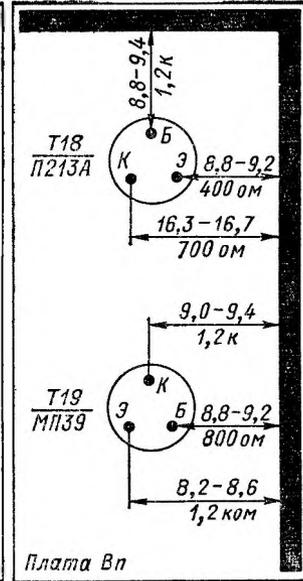

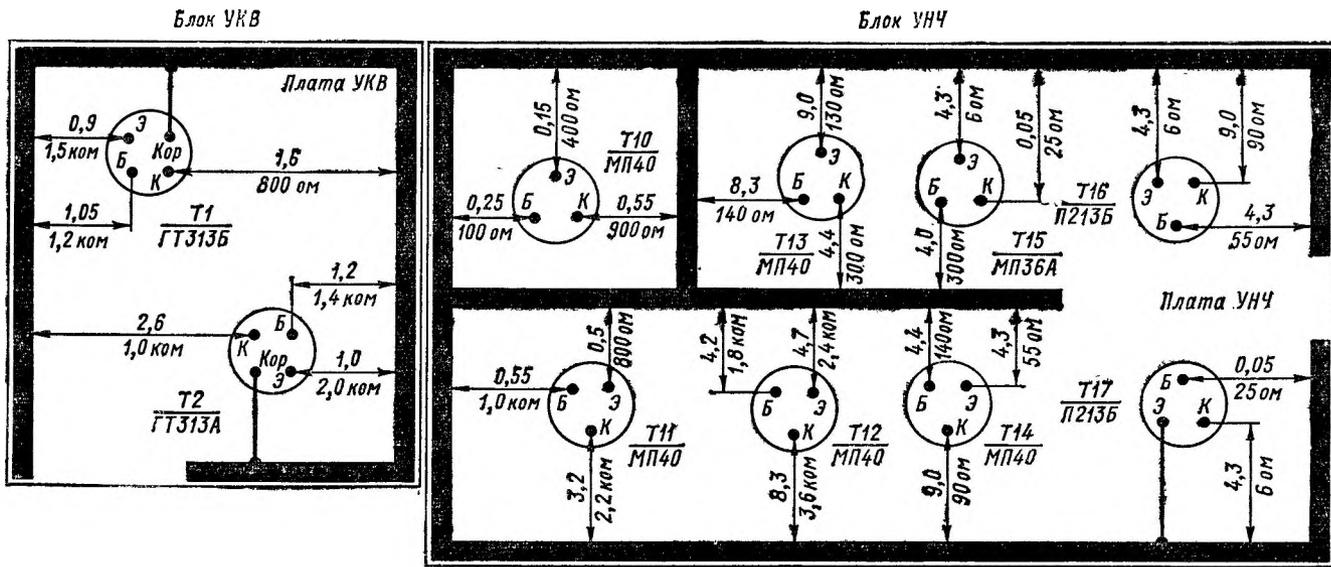


Рис. 66. Диаграмма напряжений и сопротивлений радиоприемника «Океан-205»

Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а сопротивления — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала, относительно корпуса. Напряжение на базе транзистора $T8$ устанавливается с точностью $\pm 0,1$ в при помощи $R28$. Величины сопротивлений могут отличаться от указанных на $\pm 15\%$. При измерении сопротивлений минус прибора соединяется с корпусом. Переключатель диапазонов — в положении УКВ.

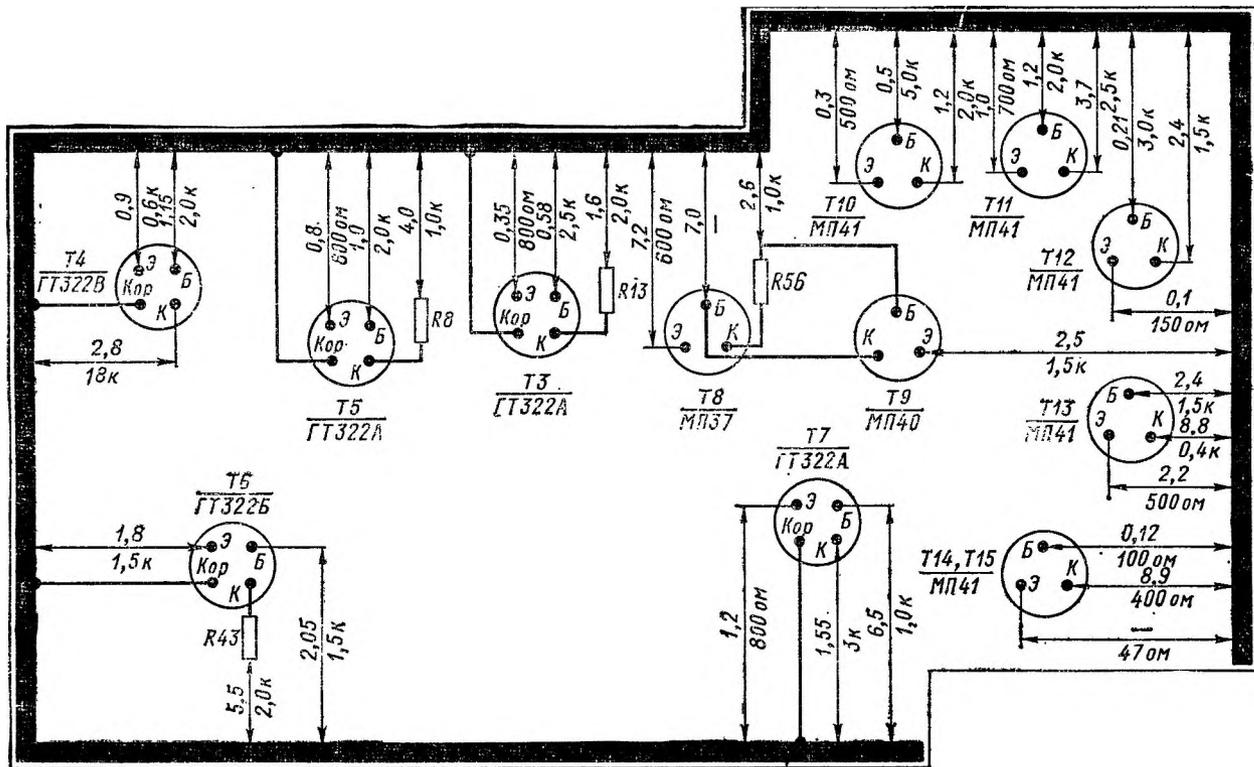


Рис. 67. Диаграмма напряжений и сопротивлений радиоприемника «Спидола-207»

Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а сопротивления — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала относительно общего провода (корпуса)

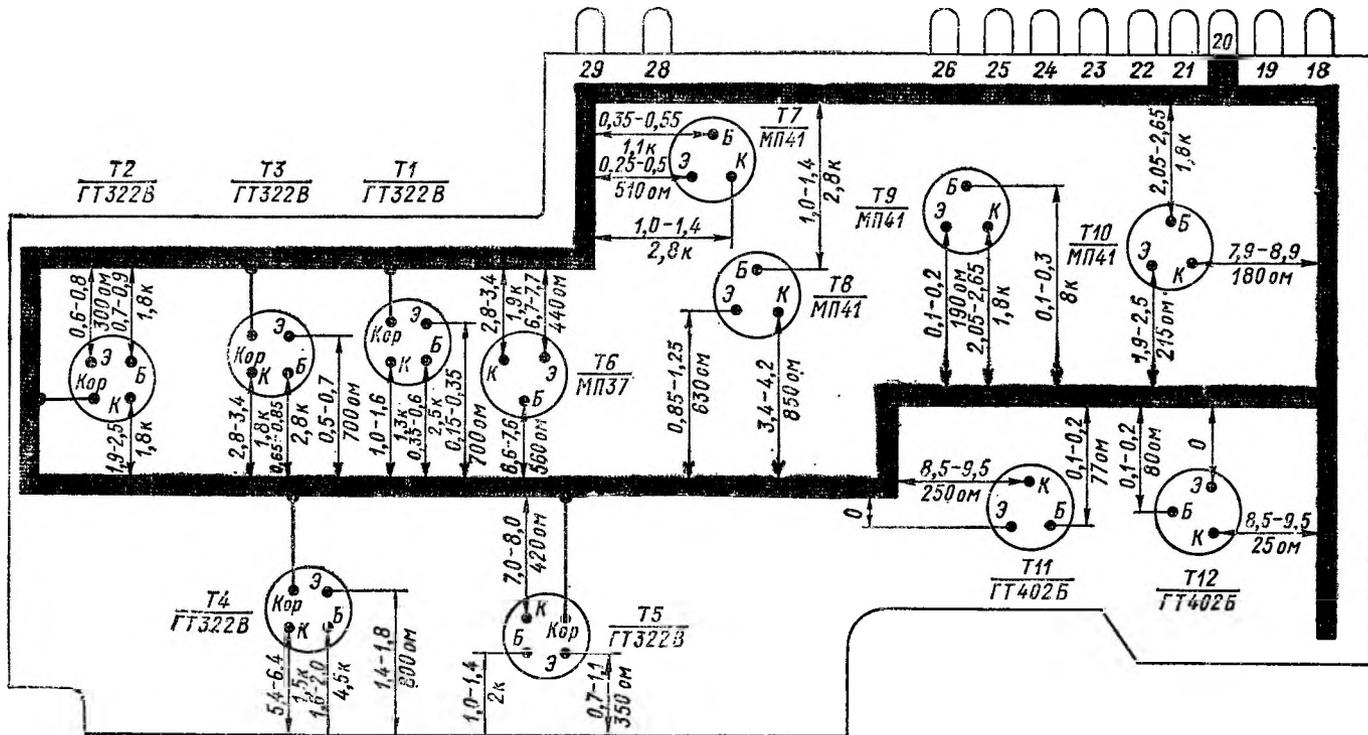


Рис. 68. Диаграмма напряжений и сопротивлений радиоприемника «Спидола-230»

Величины напряжений в вольтах указаны в числителе, а сопротивлений — в знаменателе. Режимы измерены без сигнала относительно общего провода (корпуса)

При измерении режимов приемника «Океан» гнезда А—З замыкаются накоротко и все напряжения измеряются относительно корпуса. Напряжение на эмиттере транзистора $T13$ устанавливается с помощью переменного резистора $R19$ с точностью не менее 0,05 в.

Таблица 3

Обозначение транзистора по схеме	Напряжение на выводах, в		
	База	Коллектор	Эмиттер
$T1$	2,4	5,1	1,8
$T2$	0,4	2,0	0,3
$T3$	4,6	9,0	4,5
$T4$	4,6	0	4,5
$T5$	4,5	9,0	4,5
$T6$	4,5	0	4,5
$T7$	0,1	8,0	0
$T8$	0,1	3,4	0
$T9$	0,1	0,3	0
$T10$	0,2	2,7	0
$T11$	0,8	8,0	0,1

Примечания: 1. Режимы измерены с точностью $\pm 10\%$ относительно «—» источника питания для транзисторов $T1—T6$ и относительно эмиттера — для $T7—T11$.

2. Режимы транзисторов $T9—T11$ измеряются при включении подсвета шкалы.

Транзисторы для радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» должны по своим параметрам удовлетворять определенным требованиям: транзисторы П423: $\alpha = 0,97—0,99$; $I_{к0} \leq 5$ мка; $r'_6C_R \leq 200$ псек (смеситель); $r'_6C_R = 201—290$ псек (смеситель и гетеродин); $r'_6C_R = 300—500$ псек (гетеродин). Постоянная времени коллекторной цепи r'_6C_R равна произведению сопротивления базы на высокой частоте и емкости коллекторного перехода (емкость между выводами коллектора и базы при отключенной цепи эмиттера). Параметр r'_6C_R измеряется прибором ИППТ-1 на частоте 5 Мгц с точностью $\pm 15\%$; транзисторы П41, П41А МП41 (П15, П15А): $T9, T10$ должны быть идентичны и иметь $\alpha = 0,968—0,984$, $h_{22} < 2,5$ мксим; $T7 - \alpha = 0,979—0,984$, $h_{22} \leq 0,7$ мксим; $T5$ и $T6 - \alpha = 0,968—0,984$, $h_{22} \leq 2,5$ мксим; $T4 - \alpha = 0,984—0,990$, $h_{22} \leq 2,5$ мксим; $T8 - \alpha = 0,968—0,984$, $h_{22} \leq 2,5$ мксим; $T2 - \alpha = 0,968—0,990$, $h_{22} \leq 2,5$ мксим.

Для радиоприемников типа «Океан» критичными являются только два транзистора блока УКВ (ГТ322А) и их параметр $r'_6C_R \leq 50$ псек. Кроме того, очень тщательно должны быть подобраны все четыре диода кольцевого смесителя Д9В по идентичности своих параметров.

При проверке режимов транзисторов по постоянному току в приемнике «Меридиан-202» необходимо, кроме данных, приведенных в табл. 3, следовать рекомендациям по работе с микросхемами (см. приложение 1).

Нужно также отметить, что перед установкой в схему, транзисторы должны быть проверены и распределены по величине коэффициента усиления (ориентировочно) следующим образом:

УВЧ	60—100
Смеситель	40—60
Гетеродин	24—40
Первый УПЧ	60—100
Второй УПЧ	40—60
Третий УПЧ	20—60
Первый УНЧ	50—60
Второй УНЧ	40—50
Выходной каскад	50—60
Стабилизатор	24—40

Кроме того, транзисторы в выходном каскаде должны иметь одинаковые коэффициенты усиления. Особенно тщательно необходимо подбирать транзисторы в схеме Дарлингтона («Меридиан-202»).

14. Настройка и регулировка усилителя НЧ

Правильно собранный УНЧ при соответствии режимов транзисторов диаграммам (см. рис. 63—68) и табл. 3 должен сразу нормально работать при подаче на вход сигнала от звукового генератора (ЗГ). Поэтому процесс настройки и регулировки усилителя НЧ сводится к проверке чувствительности, величины нелинейных искажений и частотной характеристики, а также к устранению выявленных при этом неисправностей, из-за которых тот или иной параметр не будет соответствовать норме.

Перед началом измерений целесообразно проверить ток потребления усилителем НЧ при отсутствии сигнала. Для этого вынимаются (выпаиваются) все транзисторы до блока УНЧ и замеряется ток. Например, для радиоприемников типа «Спидола» этот ток составляет 6—8 *ма*. Если же измеренный ток превышает эту величину, необходимо заменить транзистор первого каскада УНЧ на триод с большим коэффициентом усиления.

Далее к входу усилителя НЧ подключается ЗГ. Для приемников типа «Спидола» генератор подсоединяется к контакту 10 платы ПЧ-НЧ (см. рис. 2) или лепестку 1 потенциометра *R30* (см. рис. 21), а земляной вывод ЗГ соединяется с контактом 7 платы ПЧ-НЧ или лепестком 3 потенциометра *R30*. Для остальных приемников звуковой генератор подключается к соответствующим выводам разъема «магнитофон» (*Ш*).

На выход приемника (рис. 69) параллельно звуковой катушке громкоговорителя подсоединяется ламповый вольтметр (ЛВ), осциллограф и измеритель нелинейных искажений (ИНИ). Для всех

приемников эти приборы подключаются к гнездам внешнего громкоговорителя на колодке внешних соединений или к соответствующим контактам разъема «магнитофон» (Ш).

Ниже рассматривается порядок настройки и проверки УНЧ приемников типа «Спидола», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201», и «ВЭФ-202». Данные по настройке и проверке УНЧ радиоприемников типа «Океан» сведены в табл. 4; «Спидола-207» и «Спидола-230» — в табл. 5. Настройка приемника «Меридиан-202», имеющего значительные отличия в электрической схеме, описывается в § 18.

Для проверки чувствительности УНЧ радиоприемников типа «Спидола», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» на звуковом генераторе устанавливается частота 1000 *гц* и выходное напряжение не более 15 *мв*. Регулятор громкости (РГ) ставится в положение максимальной громкости, а регулятор тембра («ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202») — в положение широкой полосы (подъем высоких частот).

При этом в громкоговорителе будет прослушиваться звук частотой 1000 *гц*, а выходной вольтметр покажет величину напряжения этой частоты. Регулятором выхода ЗГ устанавливается такое напряжение, при котором на выходе будет 0,56 *в* (1,1 *в* для «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»). Это напряжение соответствует номинальной выходной мощности. Напряжение на выходе ЗГ и будет чувствительностью тракта НЧ.

Параллельно с проверкой чувствительности производится проверка нелинейных искажений тракта усиления НЧ по показанию ИНИ. Коэффициент нелинейных искажений не должен превышать величин, указанных в табл. 2, а изображение синусоиды на экране осциллографа должно быть без искажений. В случае сильных искажений необходимо заменить транзисторы Т9 и Т10. Причинами завышенных нелинейных искажений может быть также неправильная распайка выводов согласующего и выходного трансформаторов (сигнал с выхода УНЧ совпадает по фазе с сигналом на входе). В этом случае необходимо перебросить концы вторичной обмотки трансформаторов. Кроме того, причина может быть в неправильно подобранной емкости конденсатора С80 и С81 («Спидола»), С77 и С76 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202») и сопротивления резистора R36 («Спидола»), R42 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»).

Для проверки частотной характеристики УНЧ на звуковом генераторе устанавливается частота 1000 *гц*. Регулятором громкости на выходе УНЧ устанавливается напряжение 0,56 *в* («Спидола»), 1,1 *в* («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202») и в дальнейшем

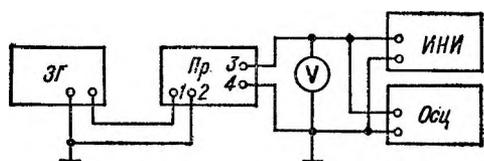


Рис. 69. Структурная схема настройки и проверки УНЧ приемников

1, 2 — вход блока УНЧ; 3, 4 — гнездо внешнего громкоговорителя или разъема «магнитофон» (Ш)

Таблица 4

Параметры	Положение регуляторов тембра НЧ и ВЧ	Сигнал от генератора			Напряжение на выходе (при $Z = 8 \text{ ом}$), в	Примечание
		частота, гц	напряжение	точка подачи		
Чувствительность: с гнезд магнитофона с базы T10 с базы T11 с базы T12 с базы T13 с базы T14 и T15 с базы T16 с базы T17	Подъем	1000		К гнездам магнитофона	Не менее 2,0 2,0	
			30 мв	на базу T10		
			20 мв	на базу T11		
			2,5 мв	на базу T12		
			5,5 мв	на базу T13		
			38 мв	на базу T14 или T15		
			2,1 в	на базу T16		
			0,3 в	на базу T17		
Нелинейные искажения	Подъем	1000	—	К гнездам магнитофона	Подать на вход такое напряжение, при котором на выходе будет 2,6 в	На экране осциллографа допускаются незначительные (не более 10%) искажения по амплитуде
Действие регуляторов тембра	Подъем	200 5000	При котором на частоте 1000 гц на выходе 1,0 в	К гнездам магнитофона	$\geq 1,3 \text{ в}$ $\geq 1,2 \text{ в}$	
	Завал	200 5000			$\leq 0,25 \text{ в} (\leq 0,5 \text{ в})$ $\leq 0,28 \text{ в} (\leq 0,5 \text{ в})$	

Параметры	Положение регуляторов тембра НЧ и ВЧ	Сигнал от генератора			Напряжение на выходе (при $Z = 8 \text{ ом}$), в	Примечание
		частота, гц	напряжение	точка подачи		
Уровень фона	В положении, соответствующем максимальному фону	—	—	—	$\leq 6 \text{ мв}$ ($\leq 9 \text{ мв}$)	При вынutom транзисторе $T9$ (блок ВЧ-ПЧ). Регулятор громкости в положении максимального фона

Примечания: 1. Регулятор громкости — в положении максимальной громкости.

2. Выходной вольтметр подключен к гнездам «внешний громкоговоритель» колодки внешних соединений или соответствующим контактам разъема «магнитофон» (III).

3. В скобках указаны величины напряжений для приемника «Океан-205», остальные величины — общие для всех трех моделей.

4. При проверке нелинейных искажений в УНЧ приемника «Океан-205» симметричность синусоиды устанавливается с помощью переменного резистора $R78$.

Таблица 5

Параметры	Положение регуляторов тембра НЧ и ВЧ	Сигнал от генератора			Напряжение на выходе (при $Z = 8 \text{ ом}$), в	Примечание
		частота, гц	напряжение	точка подачи		
Чувствительность: с базы $T10$ с базы $T11$ с коллектора $T11$ с базы $T12$ с базы $T13$ с коллектора $T13$ с базы $T14$ и $T15$	Подъем	1000	10—15 мв 1,5—2,0 мв 200—250 мв 15—20 мв 300—400 мв 1,0—1,5 в 250—350 мв	На базу $T10$ На базу $T11$ То же На базу $T12$ На базу $T13$ То же На базу $T14$ и $T15$	1,8	

Параметры	Положение регуляторов тембра НЧ и ВЧ	Сигнал от генератора			Напряжение на выходе (при $Z = 8 \text{ ом}$), в	Примечание
		частота, гц	напряжение	точка подачи		
Нелинейные искажения	Подъем	100	—	К гнездам магнитофона	Подать на вход такое напряжение, при котором на выходе будет 2,4 в	На экране осциллографа допускаются незначительные (не более 10%) искажения по амплитуде
Действие регуляторов тембра	Подъем	100 5000	При котором на частоте 1000 гц на выходе 0,8 в	К гнездам I, 2 разъема III	$\geq 1,04 \text{ в}$ $\geq 0,88 \text{ в}$	
	Завал	100 5000			$\leq 0,20 \text{ в}$ $\leq 0,22 \text{ в}$	
Уровень фона	В положении, соответствующем максимальному фону	—	—	—	$\leq 4 \text{ мв}$	При вынутах транзисторе T7. Регулятор громкости в положении максимального фона

Примечания: 1. Регулятор громкости — в положении максимальной громкости; регуляторы тембра — завал низких и высоких частот.

2. Переключатель диапазонов — в положении «СВ».

3. Звуковой генератор подключен к контакту 27 платы ПЧ-НЧ, а выходной вольтметр — к контакту 30 платы «Земля» обоих приборов соединена с лепестком 2 разъема III («магнитофон»).

положение РГ не меняется. Напряжение на входе (u_1) не должно превышать 12 мв («Спидола»), 10 мв («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»). Затем на вход УНЧ подается сигнал частотой сначала 200 гц, а потом 4000 гц (полоса воспроизведения), и в обоих случаях регулятором выхода ЗГ устанавливается напряжение u_2 , которое соответствует напряжению на выходе 0,56 в (1,1 в). Неравномерность частотной характеристики N определяется из соотношения $N = 20 \lg(u_2/u_1)$ и не должна превышать норм, указанных в табл. 2. Коррекция частотной характеристики может быть осуществлена подбором емкости конденсатора $C78$ («Спидола»), $C73$ («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»).

Иногда полезно знать величину входного сопротивления усилителя НЧ. Для этого собирается схема в соответствии с рис. 70.

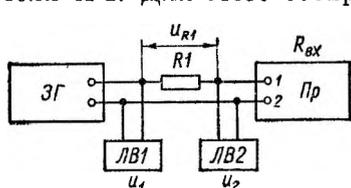


Рис. 70. Структурная схема измерения входного сопротивления УНЧ приемников

1, 2 — вход УНЧ; $R_{вх}$ — сопротивление между точками 1 и 2

Регулятор громкости устанавливается в положение максимальной громкости. От ЗГ на базу первого транзистора усилителя НЧ подается сигнал частотой 1000 гц через резистор R_1 (2—3 ком) такой величины, чтобы напряжение на выходе было 0,56 в («Спидола») и 1,1 в («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»). В этом случае ламповый вольтметр (ЛВ1) на выходе ЗГ покажет величину напряжения u_1 , а ЛВ2 — u_2 (вход УНЧ).

Зная величину R_1 и напряжения u_2 и u_1 можно подсчитать входное сопротивление усилителя ($R_{вх}$) по формуле:

$$R_{вх} = \frac{u_2}{u_{R1}} R_1 = \frac{u_2}{u_1 - u_2} R_1,$$

где $u_{R1} = u_1 - u_2$.

Величина резистора R_1 подбирается так, чтобы $u_1 \approx 2u_2$.

Если на выходе УНЧ напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности, может быть получено при очень малых напряжениях на входе, то это будет говорить о близости усилителя к самовозбуждению. Причинами этого явления могут быть положительная обратная связь вместо отрицательной, обрыв в цепи обратной связи или неправильная расайка выводов согласующего (выходного) трансформатора. Этот режим характеризуется очень высоким коэффициентом нелинейных искажений и большой неравномерностью частотной характеристики.

После окончания регулировки УНЧ необходимо включить напряжение питания и проверить на слух работу усилителя НЧ при всех положениях регулятора громкости. При положении РГ, соответствующему минимальной громкости, на выходе приемника не должно быть никакого сигнала, а при максимальной громкости и подаче на вход УНЧ сигнала от ЗГ частотой 1000 гц и величиной 15—25 мв форма выходного напряжения должна быть неискаженной и без изломов, ярко светящихся точек и т. д.

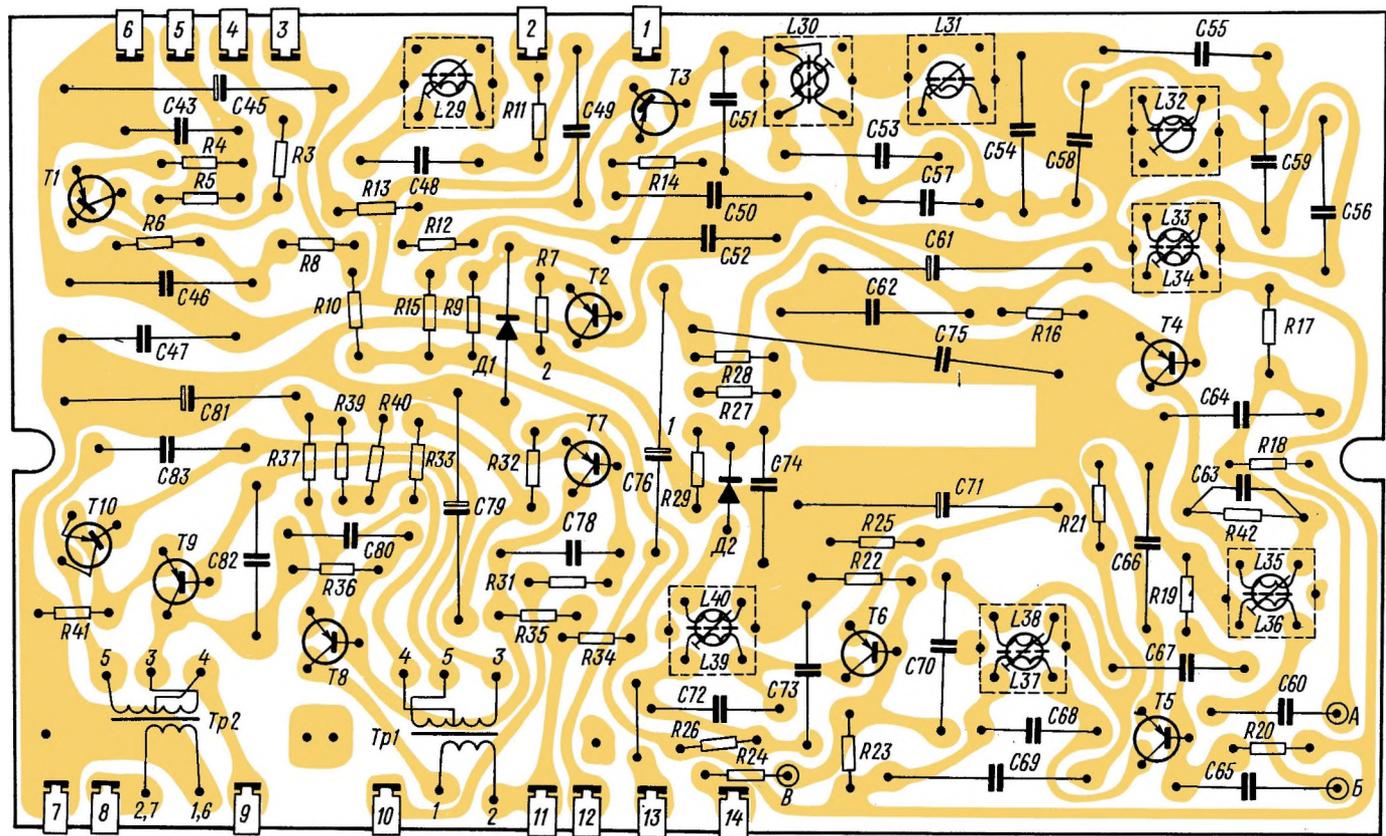


Рис. 2. Электромонтажная схема платы ПЧ-НЧ радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10»
 Резистор R42 установлен со стороны фольги

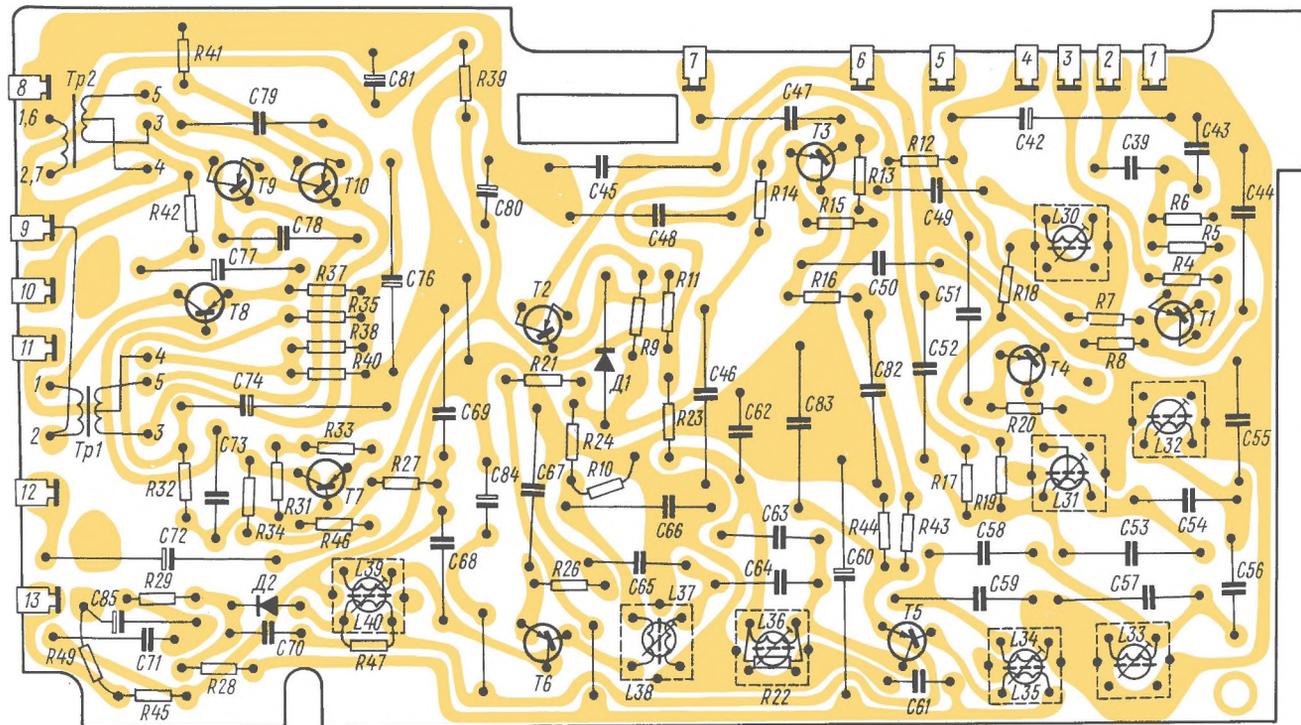


Рис. 6. Электромонтажная схема платы ПЧ-НЧ радиоприемников «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»
 Резисторы R10, R22 и R47 установлены со стороны фольги

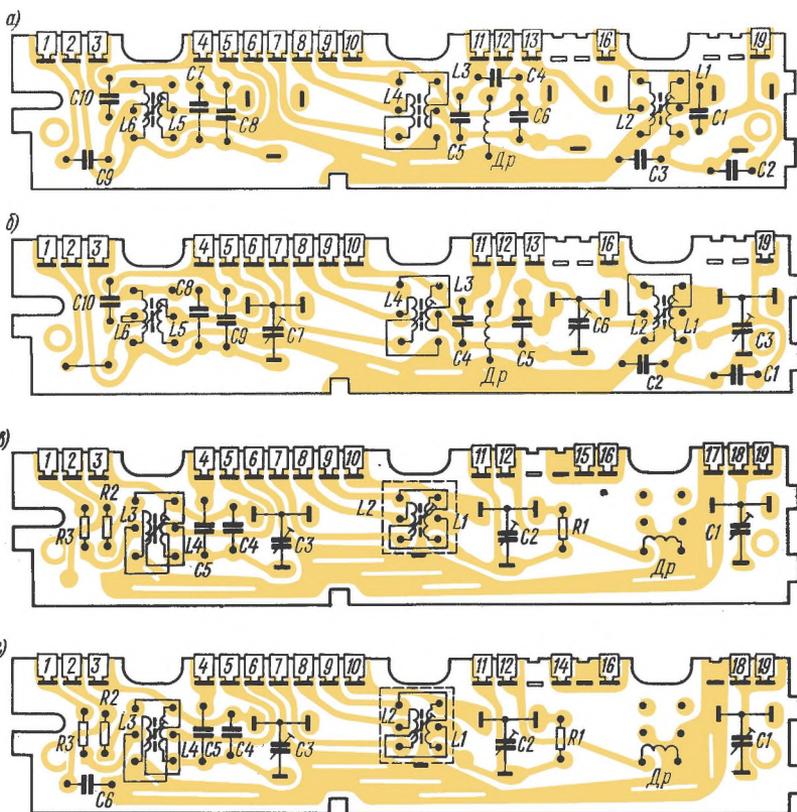


Рис. 10. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м — П1, 31 м — П2, 41 м — П3, 49 м — П4(а); 50—75 м — П5(б); СВ — П6(в) и ДВ — П7(г) радиоприемника «Океан»

На планках диапазонов 25 м (П1) и 31 м (П2) дроссель (Др) отсутствует, точки его подключения закорочены перемычкой

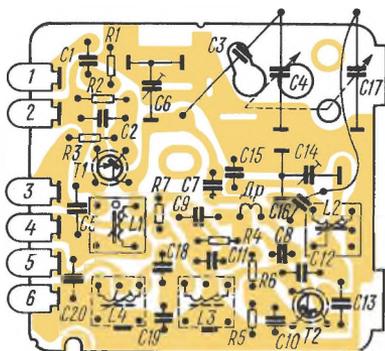


Рис. 11. Электромонтажная схема платы блока УКВ радиоприемника «Океан»

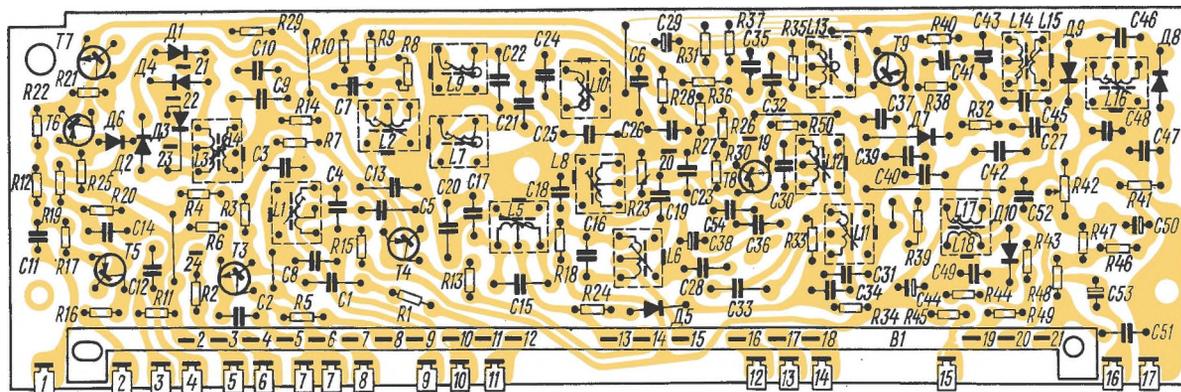


Рис. 12. Электромонтажная схема платы ВЧ-ПЧ радиоприемника «Океан»

На схеме не показаны экраны транзисторов Т3, Т4, Т5, Т8 и Т9 и положение подвижных ножей переключателя В1. Точки 20 и 21 платы соединены перемычкой

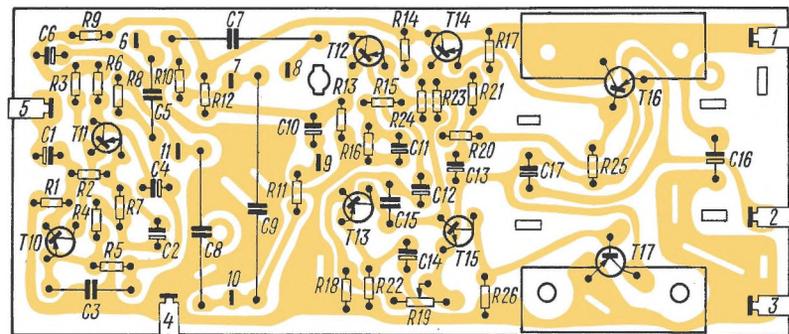


Рис. 13. Электромонтажная схема платы УНЧ радиоприемника «Океан»

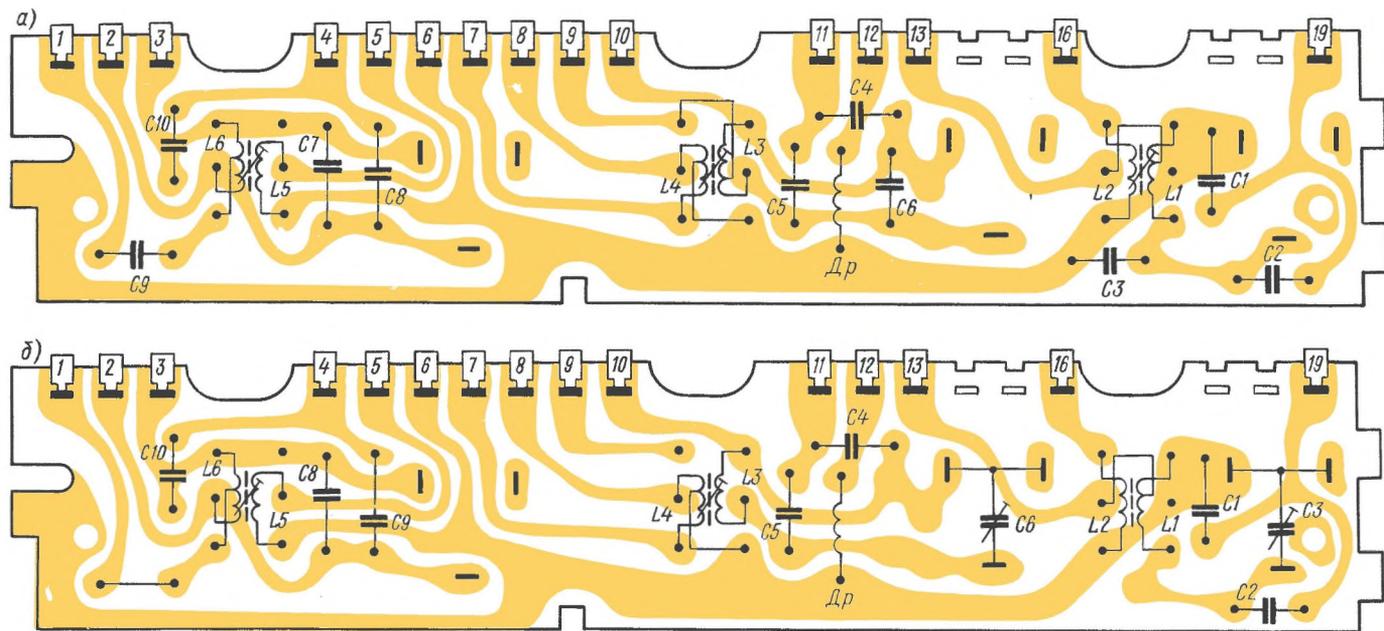


Рис. 15. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м — П1, 31 м — П2, 41 м — П3, 49 м — П4 (а); 50—75 м — П5 (б) радиоприемника «Океан-203»

На планках диапазонов 25 м (П1) и 31 м (П2) дроссель (Др) отсутствует, точки его подсоединения закорочены перемычкой

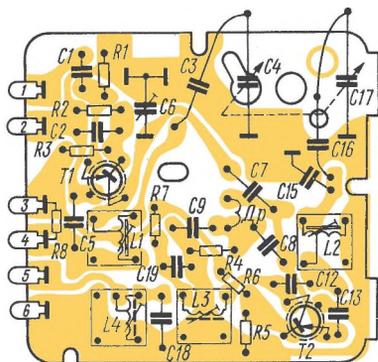


Рис. 16. Электромонтажная схема платы блока УКВ радиоприемника «Океан-203»

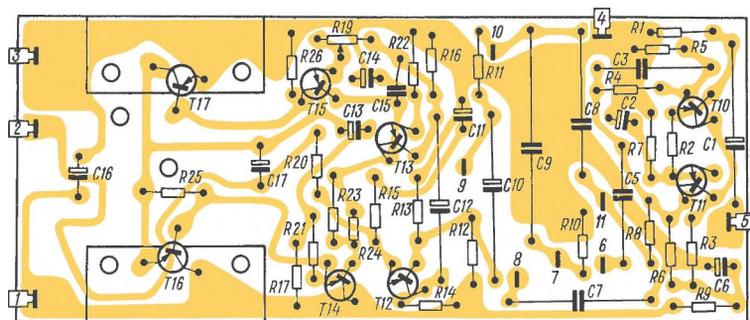


Рис. 18. Электромонтажная схема платы УНЧ радиоприемника «Океан-203»

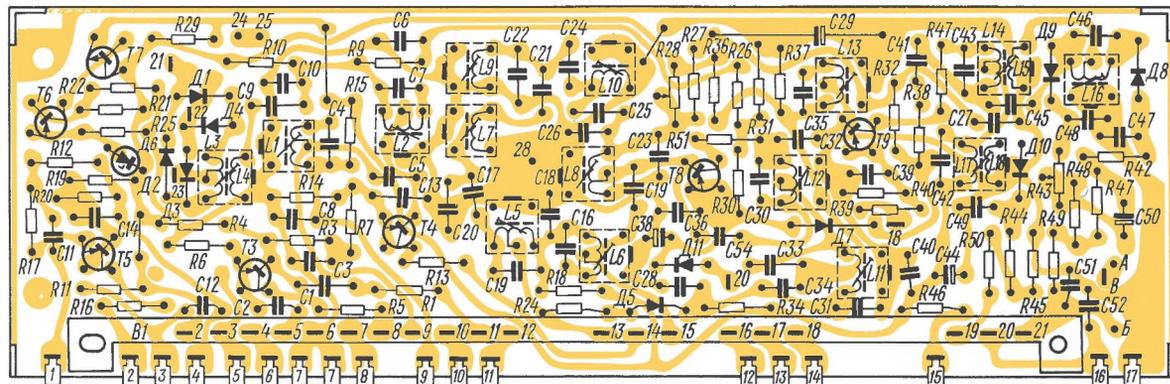


Рис. 17. Электромонтажная схема платы ВЧ-ПЧ радиоприемника «Океан-203»
На схеме не показаны экраны транзисторов Т3, Т4, Т5, Т8 и Т9 и положение подвижных ножей переключателя В1

Рис. 20. Электромонтажная схема платы блока УКВ радиоприемника «Океан-205»

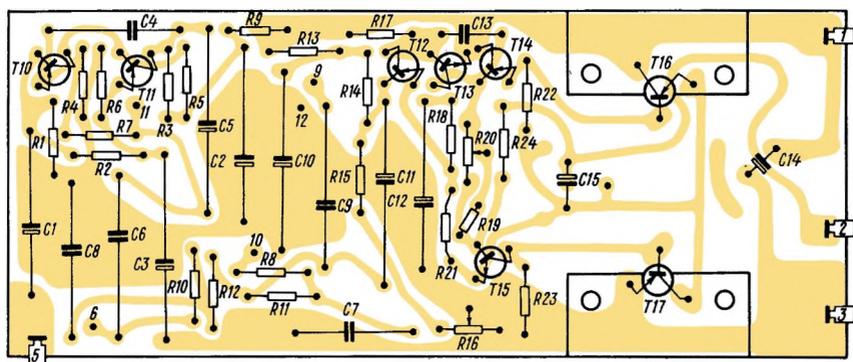
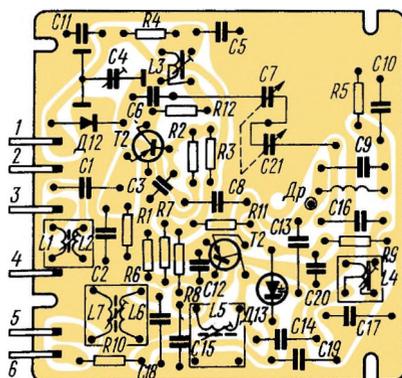


Рис. 21. Электромонтажная схема платы УНЧ радиоприемника «Океан-205»

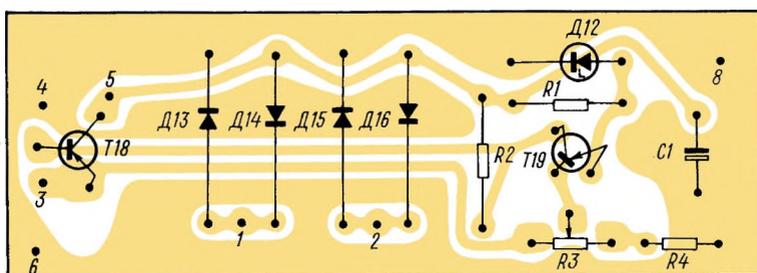


Рис. 22. Электромонтажная схема платы выпрямителя радиоприемника «Океан-205»

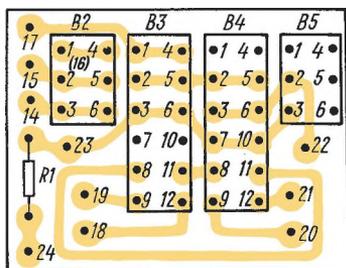


Рис. 23. Электромонтажная схема платы переключателей B2 — B5 радиоприемника «Океан-205»

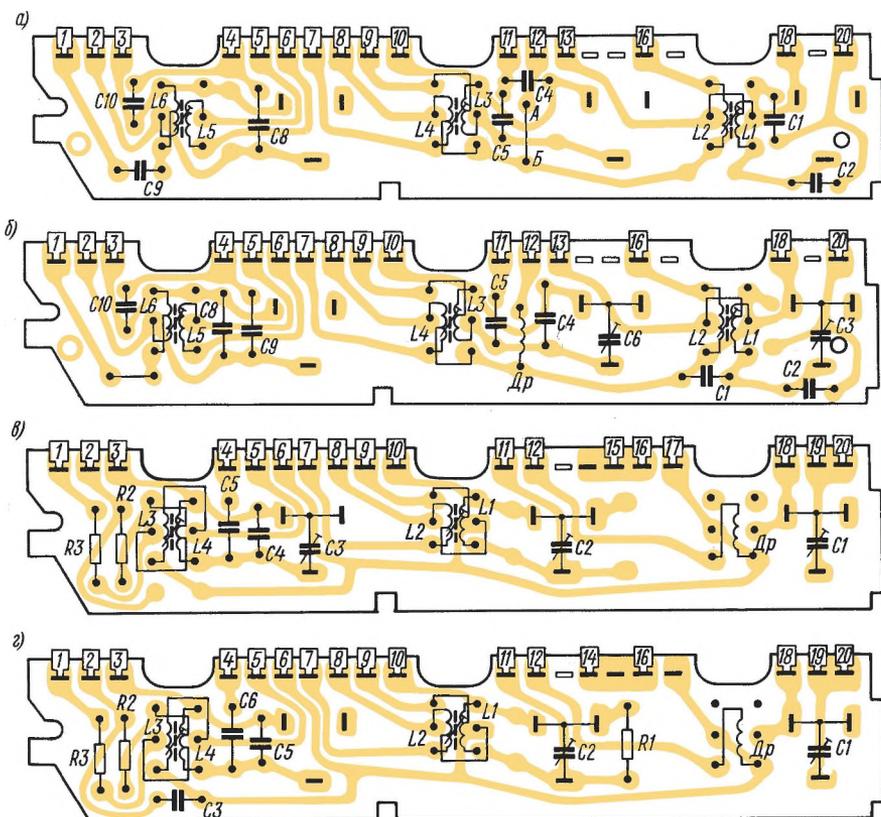


Рис. 24. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м — П1, 31 м — П2, 41 м — П3, 49 м — П4(а); 50—75 м — П5(б); СВ — П6(в); ДВ — П7(г) радиоприемника «Океан-205»
 На планках диапазонов 41 м (П3) и 49 м (П4) вместо перемычки между точками А и В установлен дроссель (Др)

Рис. 25. Участок электромонтажной
схемы платы ВЧ-ПЧ радиоприемника
«Океан-205» с измененной печатью

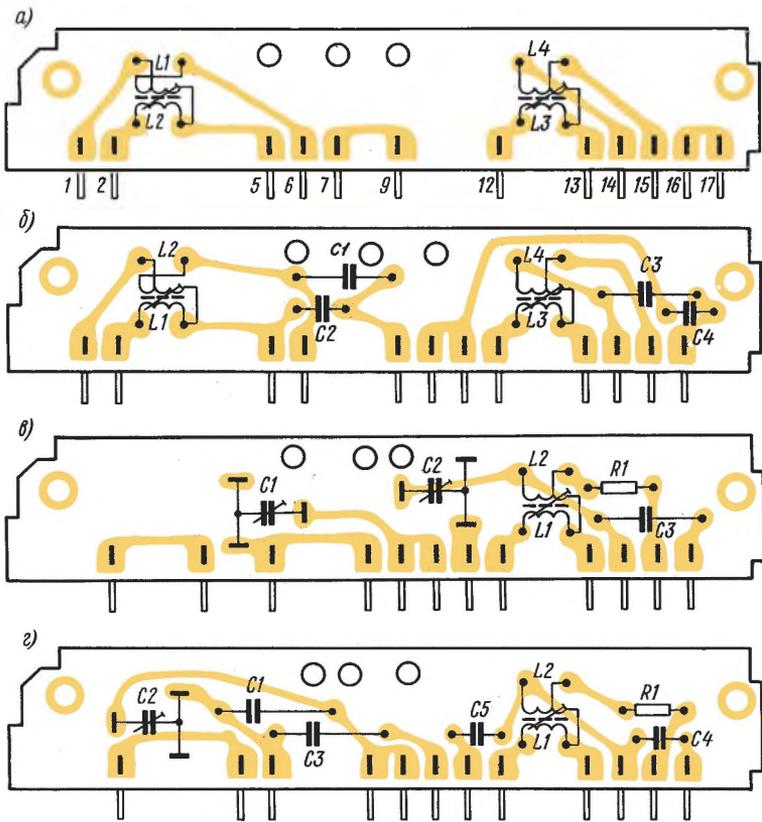
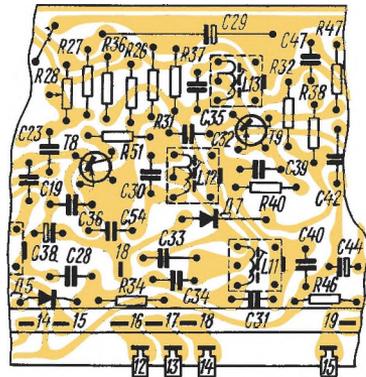


Рис. 27. Электромонтажные схемы планок диапазонов 25 м — П1, 31 м — П2, 41 м — П3, 49 м — П4 (а); 52—75 м — П5 (б); СВ — П6 (в); ДВ — П7 (г) радиоприемников «Спидола-207» и «Спидола-230»



Рис. 28. Электромонтажная схема платы ПЧ-НЧ радиоприемника «Спидола-207»
 Экраны транзисторов ТЗ – Т7 показаны условно. Положения подвижных ножей переключателей
 В1 – В5 не показаны

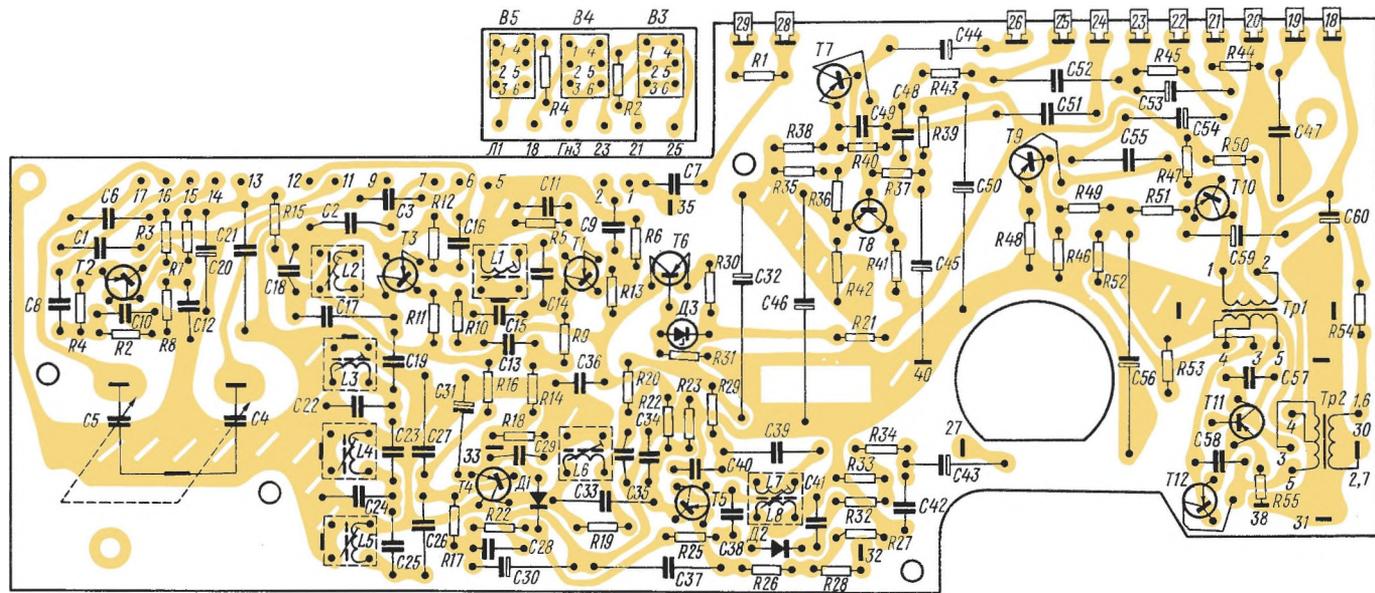


Рис. 30. Электромонтажная схема платы ПЧ-НЧ радиоприемника «Спидола-230»

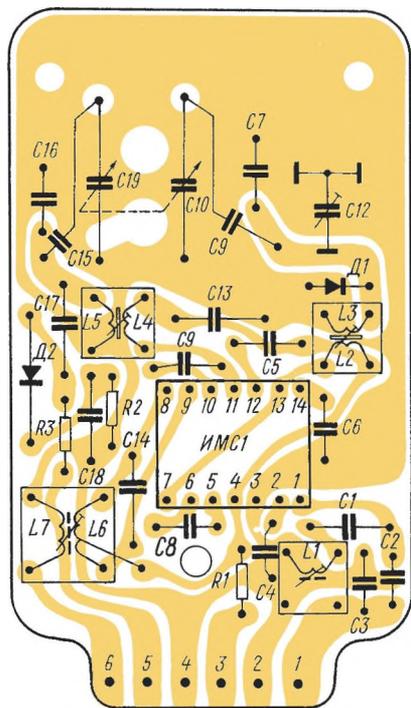


Рис. 32. Электромонтажная схема платы блока УКВ радиоприемника «Меридиан-202»

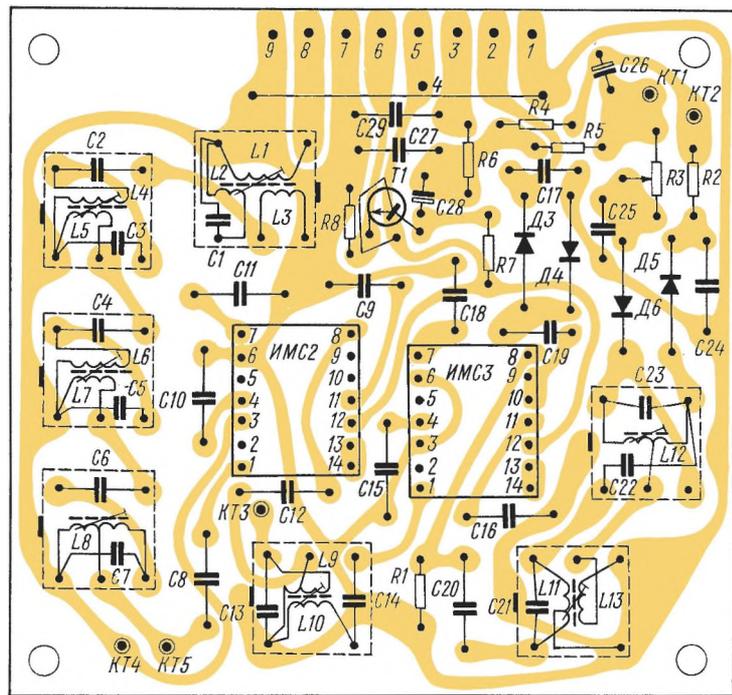


Рис. 33. Электромонтажная схема платы ПЧ-4М радиоприемника «Меридиан-202»

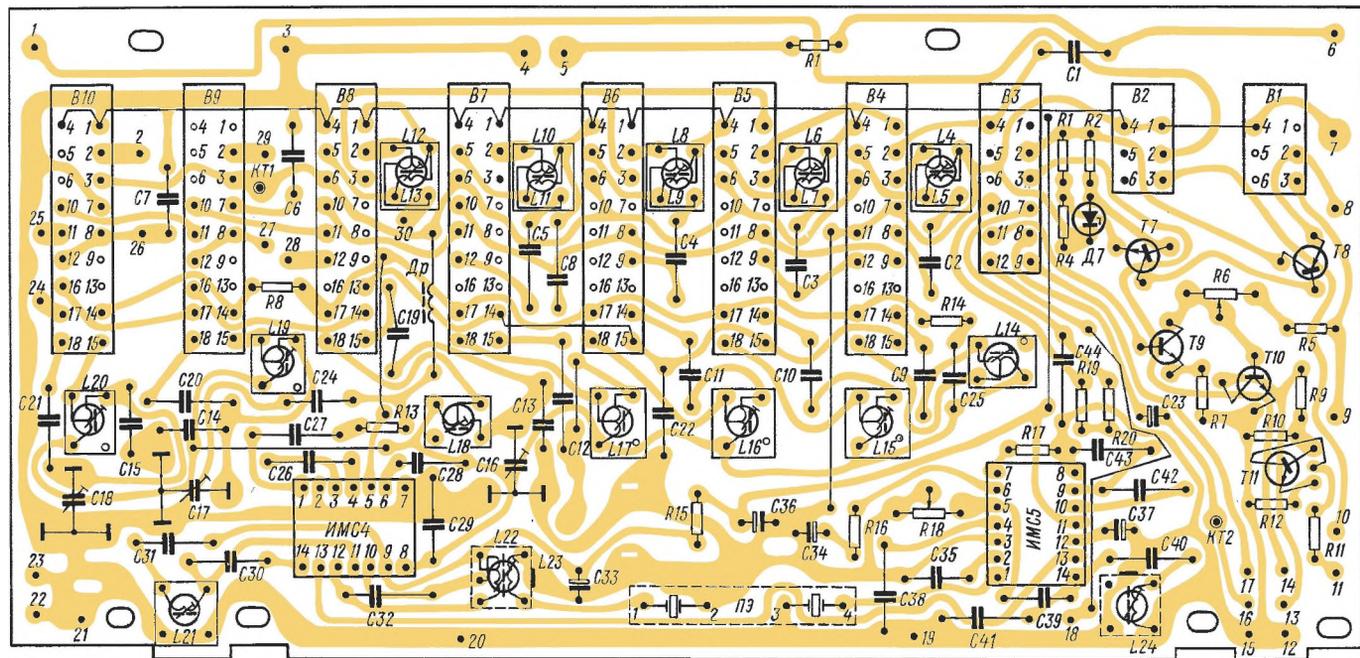


Рис. 34. Электромонтажная схема платы ВЧ-ПЧ АМ радиоприемника «Меридиан-202»


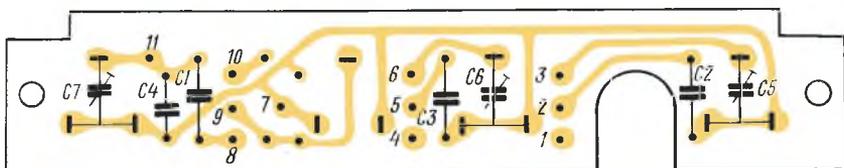


Рис. 35. Электромонтажная схема платы конденсаторов радиоприемника «Меридиан-202»

а)

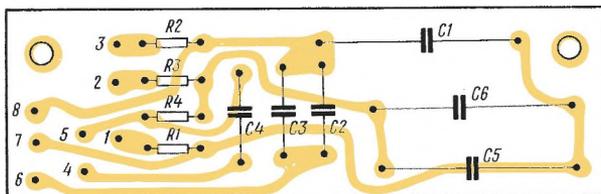

б)

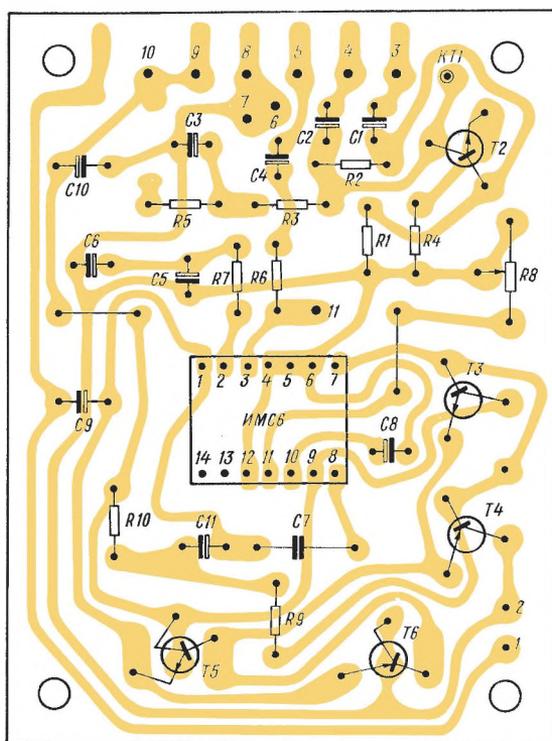


Рис. 36. Электромонтажная схема плат УНЧ и РС радиоприемника «Меридиан-202»

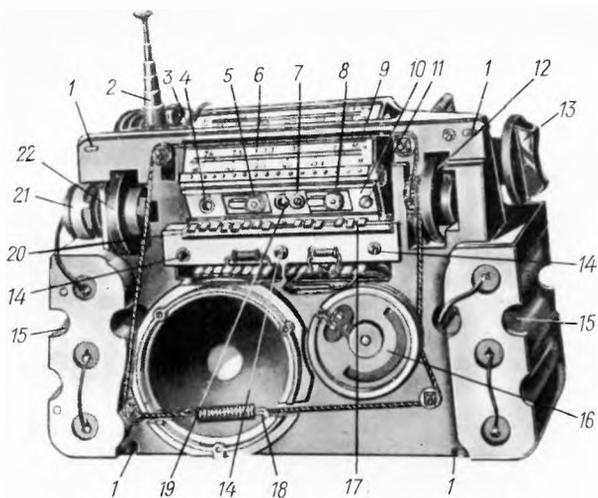


Рис. 38. Шасси радиоприемника «Спидола» в сборе (вид спереди)

1 — отверстия для винтов крепления; 2 — телескопическая антенна; 3 — конденсатор $C1$; 4 — катушка $L5$; 5 — конденсатор $C8$; 6 — шкала диапазона 41 м; 7 — катушки $L19, L20$; 8 — конденсатор $C26$; 9 — тросик верньерного устройства; 10 — барабанный переключатель; 11 — винт крепления планки диапазонов; 12 — ручка настройки; 13 — ручка переключения диапазонов; 14 — винты регулировки рейки с пружинными контактами; 15 — отсек для батарей; 16 — барабан верньерного устройства; 17 — контакт 16-го переключателя диапазонов; 18 — громкоговоритель; 19 — планка диапазона 41 м; 20 — контакт 1-го переключателя диапазонов; 21 — регулятор громкости ($R30$); 22 — ручка регулятора громкости

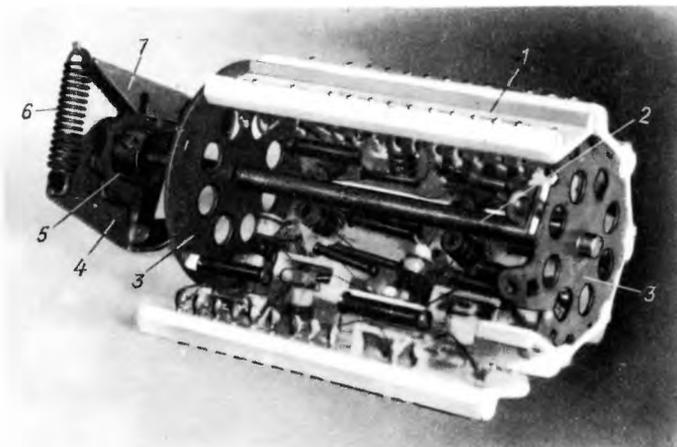


Рис. 39. Барабанный переключатель диапазонов радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10»
 1 — планка диапазонов; 2 — ось переключателя; 3 — щетка; 4 — кронштейн; 5 — звездочка; 6 — пружина; 7 — подвижная косынка

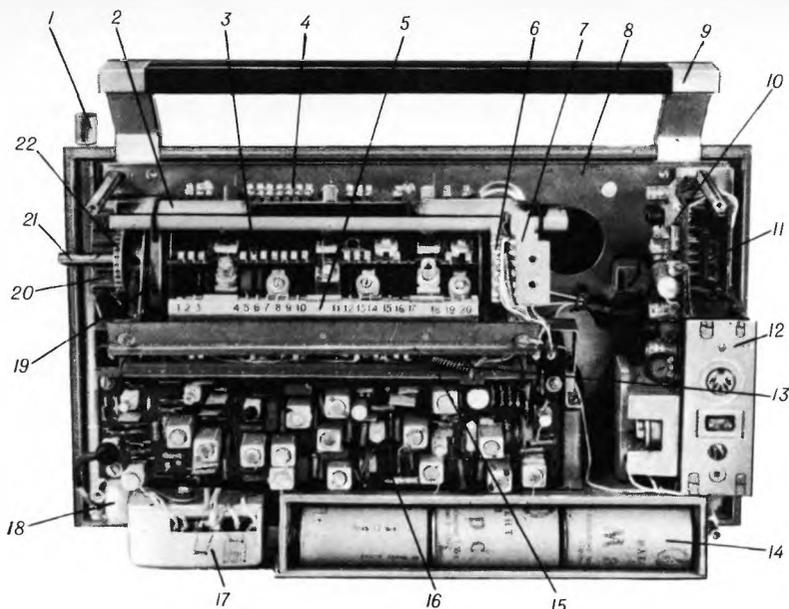


Рис. 53. Монтаж и размещение узлов радиоприемника «Океан-205»

1 — телескопическая антенна; 2 — магнитная антенна; 3 — планка диапазонов; 4 — контакты планки диапазонов; 5 — рейка с пружинными контактами; 6 — колодка для распайки антенных катушек; 7 — колодка с гнездами «вн. антенна» и «корпус»; 8 — шасси; 9 — ручка переноски; 10 — плата УНЧ; 11 — плата переключателя В1; 14 — батареи и отсек питания; 15 — подвижная рейка переключателя В1; 16 — плата ВЧ-ПЧ; 17 — блок УКВ; 18 — барабан КПЕ блока УКВ; 19 — фиксирующий механизм; 20 — барабан указателя диапазонов; 21 — ось барабанного переключателя; 22 — шестерня поворота барабана указателя диапазонов

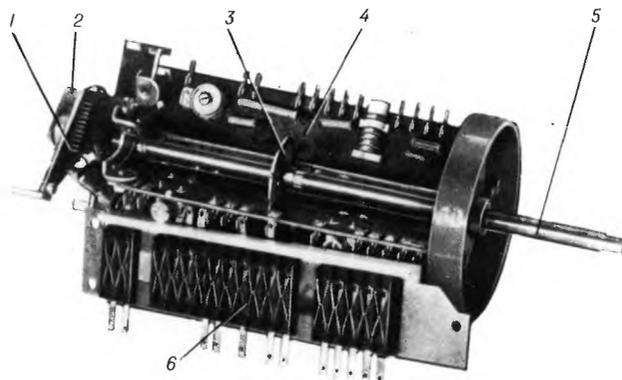


Рис. 56. Барабанный переключатель диапазонов радиоприемников «Спидола-207» и «Спидола-230»

1 — фиксирующий механизм; 2 — кулачок; 3 — щетка; 4 — планка диапазонов; 5 — ось переключателя; 6 — рейка с пружинными контактами

15. Настройка и регулировка тракта ПЧ АМ

Настройка тракта промежуточной частоты диапазонов амплитудной модуляции имеет первостепенное значение, так как от качества работы УПЧ зависит чувствительность приемника и избирательность по соседнему каналу, а также воспроизведение звука и мощность на выходе. Начинать настройку необходимо с последнего контура полосового фильтра ПЧ, а заканчивать первым. Нужно учесть, что настройка одного из контуров ПЧ одновременно влияет на многие свойства приемника в целом, например на избирательность по соседнему каналу, на точность генерируемой гетеродином частоты и градуировку шкалы.

Для настройки тракта ПЧ конденсатор переменной емкости устанавливается в положение максимальной емкости, регулятор громкости — в положение максимальной громкости, а регуляторы тембра — в положение, соответствующее узкой полосе (завал высоких и низких частот). Фильтр ослабления сигнала с частотой, равной промежуточной, должен быть закорочен. Автоматическую регулировку усиления нужно отключить, так как она, притупляя настройку, затрудняет определение резонанса. Для этого конденсаторы в цепи АРУ замыкают накоротко. Если АРУ с задержкой, то настройку можно вести при малом уровне сигнала (конденсаторы замыкать нет необходимости), при котором действие АРУ не сказывается.

Перед началом работ необходимо проверить работоспособность УНЧ, для этого нужно отверткой коснуться среднего вывода регулятора громкости и при этом в громкоговорителе должен прослушиваться фон. Если этого не произойдет, то УНЧ подлежит проверке. После устранения обнаруженных неисправностей приступают к регулировке тракта ПЧ. Схема соединения приборов показана на рис. 71.

Необходимо отметить, что детекторный каскад настройке или регулировке не подвергается, если режим диода и величины нагрузки выбраны правильно. Для удобства пользования данные настройки и регулировки тракта ПЧ радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола-10», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» сведены в табл. 6. В табл. 7 приведены аналогичные сведения для приемников типа «Океан», а в табл. 8 — для приемников «Спидола-207» и «Спидола-230».

При настройке приемников выходной вольтметр подключается к гнездам «внешний громкоговоритель» колодки внешних соедине-

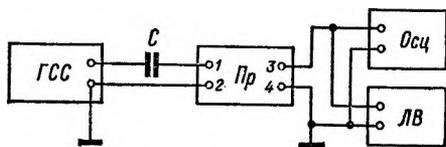


Рис. 71. Структурная схема настройки и проверки УПЧ приемников

1,2 — вход приемника; 3,4 — гнездо внешнего громкоговорителя или разъема «магнитофон» (Ш)

Таблица 6

Настраиваемый каскад, узел	Точка подключения генератора ГСС АМ	Настраиваемый элемент в схеме	Покаскадная чувствительность в пределах
----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---

Радиоприемники «Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»

Детектор и УПЧП	Через конденсатор 0,05 мкф на базу Т6 и контакт 7 платы ПЧ-НЧ	L39, L40	3—5 мв
УПЧП	То же на базу Т5 и контакт 7 платы	L37, L38	200—300 мкв
УПЧ	То же на базу Т4 и контакт 7 платы	L35, L36	15—30 мкв
ФСС	То же на базу Т3 и контакт 1 платы	Поочередно, L33, L34, L32, L31, L30	2—5 мкв
Фильтр ослабления	То же на контакты 2 и 1 платы	L29	10—20 мкв при минимальном выходном напряжении

Радиоприемники «ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»

Детектор и УПЧП	Через конденсатор 0,05 мкф на базу Т6 и контакт 8 платы ПЧ-НЧ	L39, L40	400—1200 мкв
УПЧ	То же на базу Т5 и контакт 8 платы	Поочередно L37 и L36	10—30 мкв
ФСС	То же на базу Т4 и контакт 1 или 6 платы	Поочередно L35, L34, L33, L32, L31	4—9 мкв («ВЭФ-12») 2,5—6 мкв («ВЭФ-201, 202»)
Фильтр ослабления	То же на базу Т3 и контакт 8 платы	L30	2—3 мкв при минимальном выходном напряжении

Примечания: 1. Генератор ГСС АМ и выходной вольтметр нельзя заземлять на общую шину.

2. Для приемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10» необходимый коэффициент усиления достигается путем подбора величины сопротивления резистора R42.

3. При измерениях в приемнике устанавливается частота 1600 кГц (диапазон СВ), а частота генератора 465 кГц.

4. Ширина полосы пропускания с базы транзистора Т4 должна быть 7—8,5 кГц («ВЭФ-12») и 6,7—8,5 кГц («ВЭФ-201», «ВЭФ-202»).

5. Напряжение на выходе должно быть 0,56 в («Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10») и 0,7 в («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»).

Таблица 7

Настраиваемый каскад, узел	Диапазон приемника	Частота генератора и приемника	Точка подключения генератора ГСС АМ	Настраиваемый элемент схемы	Покасадная чувствительность при $\mu_{\text{вых}} = 0,63$ в пределах
Детектор и УПЧIII	Промежуточное положение	Генератор 465 кГц с частотой модуляции 1000 гц и глубиной 30%	Через конденсатор 0,01 мкф к базе T9	L17, L18	2—3 мкв
УПЧII			То же к базе T8	L11	80—120 мкв (100—200 мкв)
УПЧИ			То же к базе T4	L5, L7, L9, L10	3—6 мкв
Смеситель			То же к контакту 21 платы ВЧ-ПЧ	L3, L4	80—120 мкв
Гетеродин	ДВ	150 кГц 408 кГц	Через шланг без делителя и последовательно с R=80 ом к рамке	П7: L3, L4; C3	Проверяется после настройки входных контуров и контуров УВЧ
	СВ	520 кГц 1610 кГц		П6: L3, L4; C3	
	КВV КВIV КВIII КВII КВI	3,9 МГц 6,0 МГц 6,2 МГц 7,25 МГц 9,85 МГц 12,0 МГц	Через эквивалент антенны 6,8 пф на сложную телескопическую антенну	П5: L5, L6; C7 П4: L5, L6 П3: L5, L6 П2: L5, L6 П1: L5, L6	

Настраиваемый каскад, узел	Диапазон приемника	Частота генератора и приемника	Точка подключения генератора ГСС АМ	Настраиваемый элемент схемы	Покасадная чувствительность при $\mu_{\text{вых}} = 0,63$ в пределах
Входные контуры и контуры УВЧ	КВУ	4,0 Мгц	Через эквивалент антенны 6,8 пф на сложенную телескопическую антенну	П5: L1, L2, L3, L4; C3, C6	50 мкв
	КВIV	6,0 Мгц		П4: L1, L2, L3, L4	
	КВIII	6,2 Мгц		П3: L1, L2, L3, L4	
	КВII	7,25 Мгц		П2: L1, L2, L3, L4	
	КВI	9,85 Мгц		П1: L1, L2, L3, L4	
Контуры УВЧ	СВ	560 кгц 1500 кгц	Через шланг без делителя и последовательно с R=80 ом к рамке	П6: L1, L2; C2	250 мкв/м (300 мкв/м)
	ДВ	160 кгц 390 кгц		П7: L1, L2; C2	500 мкв/м (600 мкв/м)
Магнитная антенна	СВ	560 кгц 1500 кгц		МА: L1, L2 C1 (П6)	250 мкв/м (300 мкв/м)
	ДВ	160 кгц 390 кгц		МА: L3, L4 C1 (П7)	500 мкв/м (600 мкв/м)

Примечания: 1. Регулятор громкости — в положении максимального усиления; регуляторы тембра — завал низких и высоких частот.

2. Выходной вольтметр подключен к гнездам «внешний громкоговоритель» или к соответствующим контактам разъема «магнитофон» (Ш).

3. В приемниках «Океан-203» и «Океан-205» на эмиттере Т8 устанавливается напряжение $1,2 \text{ в} \pm 5\%$.

4. В скобках указаны величины напряжений для приемника «Океан-205», остальные величины — общие для всех трех моделей.

5. Необходимо помнить, что в приемниках «Океан-203» и «Океан-205» отсутствуют подстроечные конденсаторы C3 (П7) и C7 (П5).

Таблица 8

Настраиваемый каскад, узел	Диапазон приемника	Частота приемника и генератора	Точка подключения генератора ГСС АМ	Настраиваемый элемент схемы	Покаскадная чувствительность при $u_{\text{вых}}=0,1\text{ в}$ в пределах
Детектор и УПЧИ	СВ	465 кГц с частотой модуляции 1000 гц и глубиной 30%	Через конденсатор 0,05 мкФ и шланг с делителем (гнездо «х1» ГСС АМ) на базу Т7 (Т5)	L19, L20 (L7, L8)	1,0—1,8 мв
УПЧИ			То же на базу Т6 (Т4)	L12 (L6)	40—70 мкв
ФСС			То же на базу Т5 (Т3)	Поочередно L11, L10, L7, L6 (L5, L4, L3, L2)	2—6 мкв
УВЧ			То же на базу Т3 (Т1)	—	1—3 мкв
Фильтр ослабления			То же на базу Т3 (Т1)	L3 (L1)	1,5—3 мкв при минимальном выходном напряжении
Гетеродин	ДВ	160 кГц 390 кГц	Через шланг без делителя и последовательно с R = 80 ом к рамке	П7: L1, L2; C5	1,5 мв/м
	СВ	560 кГц 1500 кГц		П6: L1, L2; C2	800 мкв/м

Настраиваемый каскад, узел	Диапазон приемника	Частота приемника и генератора	Точка подключения генератора ГСС АМ	Настраиваемый элемент схемы	Покаскадная чувствительность при $\mu_{\text{вых}} = 0,7$ в пределах
Гетеродин	КВУ КВІV КВІІІ КВІІ КВІ	4,1 Мгц 5,9 Мгц 7,0 Мгц 9,4 Мгц 11,6 Мгц	Через эквивалент антенны 6,8 пф на сложенную телескопическую антенну	П5: L3, L4 П4: L3, L4 П3: L3, L4 П2: L3, L4 П1: L3, L4	200 мкв
Входные цепи	КВУ КВІV КВІІІ КВІІ КВІ	5,6 Мгц 6,2 Мгц 7,4 Мгц 9,9 Мгц 12,0 Мгц	То же	П5: L1, L2 П4: L1, L2 П3: L1, L2 П2: L1, L2 П1: L1, L2	200 мкв
Магнитная антенна МА	ДВ	160 кгц	Через шланг без делителя и последовательно с R=80 ом к рамке	МА: L1, L2	1,5 мв/м
		390 кгц		П7: C2	
	СВ	560 кгц		МА: L3, L4	800 мкв/м
		1500 кгц		П6: C1	

- Примечания: 1. При настройке усилителя ПЧ катушка L3 (L1) — фильтр ослабления должна быть закорочена.
 2. Выходной вольтметр подключен к контакту 27 платы ПЧ-НЧ и к лепестку 2 разъема Ш («магнитофон»).
 3. Ширина полосы пропускания тракта ПЧ с базы T5 (T3) должна быть в пределах 7,0—8,5 кгц на уровне 0,5.
 4. Частота зеркального канала должна находиться выше сигнала на 930 кгц и ослабляться в диапазонах КВ не менее чем в четыре раза; в диапазоне СВ — тридцать раз и в диапазоне ДВ — сто раз.
 5. В скобках указаны элементы, относящиеся к схеме приемника «Спидола-230», остальные — общие для обеих моделей.

тый или к соответствующим гнездам разъема III («магнитофон»). Сигнал от генератора ГСС АМ должен быть модулирован частотой 1000 гц с глубиной модуляции 30%. Этот сигнал подается поочередно на точки схемы, указанные в табл. 6, через разделительный конденсатор емкостью 0,05 мкф. К выходу ГСС АМ конденсатор подсоединяется через делитель напряжения в головке выходного шланга (выход 0,1). Настройка всех контуров ПЧ (по максимальному отклонению стрелки выходного вольтметра) может быть выполнена и при подаче сигнала от ГСС АМ непосредственно на базу транзистора-преобразователя. Для приемников «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» сигнал подается на базу Т4, а элементы настройки указаны в табл. 6. Проверка чувствительности ведется на частоте максимального сигнала (максимальная частота сигнала с базы транзистора Т6 находится в пределах 410—440 кГц).

После окончания настройки контуров ПЧ и проверки показкадной чувствительности производится настройка фильтра ослабления сигналов с частотой, равной промежуточной, на частоту 465 кГц по минимальному показанию выходного вольтметра (контур предварительно раскорачивается). При этом необходимо добиться двугорбой кривой с равными горбами.

Порядок настройки тракта ПЧ-АМ для радиоприемников типа «Океан», а также «Спидола-207» и «Спидола-230» аналогичен и указан соответственно в табл. 7 и 8. Необходимо отметить, что при возникновении самовозбуждения в тракте ПЧ следует уменьшить величину сопротивления R42 («Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»); R22, R47 («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»); R33 (блок ВЧ-ПЧ «Океан»).

Работа системы АРУ может быть проверена путем подачи на гнездо внешней антенны сигнала от ГСС АМ частотой 1000 кГц и напряжением 100 мв. Регулятором громкости по выходному вольтметру устанавливается напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности. Затем сигнал уменьшается на 50 дБ («Спидола»), 34 дБ («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»), 40 дБ («Океан») и 30 дБ («Спидола-207», «Спидола-230»). При неизменном положении РГ выходное напряжение должно уменьшиться на 12 дБ («Спидола») или 10 дБ (все остальные модели). Это будет характеризовать правильность действия АРУ. В противном случае необходимо проверить диод и остальные цепи АРУ.

16. Настройка и регулировка контуров гетеродина, УВЧ и входных цепей тракта АМ

Проверка работоспособности гетеродина и укладка его диапазонов производится после настройки тракта НЧ и ПЧ. В правильно смонтированном приемнике при исправности всех элементов и узлов при включении питания гетеродин сразу начинает работать. Частота его колебаний вначале определяется произвольными значениями индуктивностей контурных катушек и емкостей

полупеременных конденсаторов. Регулировка гетеродина заключается в подборе таких значений индуктивностей и емкостей (т. е. частоты колебаний), которые обеспечивали бы прохождение сигнала через входную цепь на всех частотах в пределах рабочих диапазонов приемника. Кроме того, не должно наблюдаться паразитной генерации на побочных гармониках.

Обычно настройку гетеродина начинают с проверки его работы на частотах, соответствующих каждому диапазону. Ламповый вольтметр в этом случае подключается к точке подачи напряжения гетеродина на смесительный каскад. Напряжение гетеродина должно лежать в определенных пределах для создания оптимальных условий работы преобразовательного каскада. Величины этих напряжений приведены в гл. 1. Форма напряжения должна быть

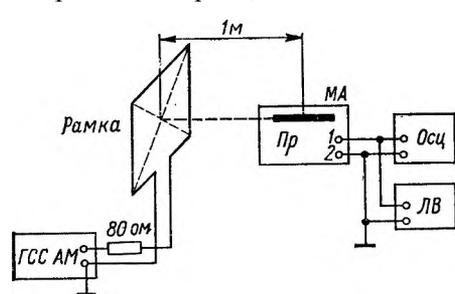


Рис. 72. Структурная схема настройки и проверки приемников с генератором поля

1, 2 — гнезда внешнего громкоговорителя или разъема «магнитофон» (Ш)

чисто синусоидальной. Убедившись в нормальной работе гетеродина, можно приступить к укладке его диапазонов и настройке контуров УВЧ и входных цепей.

Эта настройка в диапазонах ДВ и СВ производится с помощью генератора поля (рис. 72), а в диапазонах КВ — путем подключения низкоомного выхода ГСС АМ к гнезду внешней антенны через конденсатор 20—30 $n\phi$ или на штыревую антенну через разделительный конденсатор емкостью 60—10 $n\phi$. Емкость этого конденсатора зависит от длины штыря телескопической антенны. Ориентировочно ее величину в пикофарадах можно принять равной полной длине штыря в дециметрах.

После этого КПЕ ставится в положение максимальной емкости. При этом указатель настройки (стрелка) должен совпадать с началом градуировки шкалы приемника. Если совпадения нет, то необходимо отрегулировать положение стрелки. Регулятор громкости устанавливается в положение максимальной громкости, а регуляторы тембра — в положение узкой полосы. На рамку или гнезда внешней антенны от ГСС АМ через attenuator генератора подается сигнал, модулированный частотой 1000 $гц$ с глубиной модуляции 30%. Частота сигнала и его величина для радиоприемников типа «Спидола» и «ВЭФ-12» («ВЭФ-201», «ВЭФ-202») указаны в табл. 9, для приемников типа «Океан» — в табл. 7, а для «Спидола-207» и «Спидола-230» — в табл. 8.

Особенностью рассматриваемых приемников является отсутствие подстроечных конденсаторов для настройки в диапазонах КВ входных и гетеродинных контуров, а в приемнике «Океан» и

контуров УВЧ. Это накладывает повышенные требования к точности подбора номиналов контурных конденсаторов. При настройке диапазона КВ в этом случае катушки гетеродинных контуров настраиваются на низших частотах диапазона, а катушки контуров УВЧ и входных цепей — на высших. Планки КВ-диапазонов приемников «Спидола» и диапазона 52—75 м приемника «Океан», в схеме которых имеются подстроечные конденсаторы, настраиваются ими на высокочастотных краях диапазонов.

В диапазонах КВ очень важно настроиться на основной канал приема, а не на зеркальный, лежащий выше основного на 930 *кГц*. Для проверки правильности укладки диапазонов гетеродина в этом случае генератор ГСС АМ нужно расстроить в пределах ± 1 *МГц*. При этом должен быть принят сигнал зеркального канала. Проверка производится на нижней и верхней частоте каждого диапазона КВ.

Для настройки ДВ и СВ-диапазонов используется рамочная антенна, при этом необходимо следить за тем, чтобы плоскость рамки была перпендикулярна оси магнитной антенны. Настройка на низших частотах диапазонов ведется подвижными сердечниками катушек индуктивности, а на высших — подстроечными конденсаторами. Для изменения индуктивности катушек в меньшую или большую сторону необходимо соответственно уменьшить или увеличить число их витков, но практически этого делать не приходится, так как количество витков выбрано с достаточным запасом. Поэтому правильная настройка входных контуров в диапазонах ДВ и СВ достигается путем перемещения катушек вдоль стержня магнитной антенны. Контурные катушки настраиваются вращением подстроечного сердечника.

Операции по настройке повторяются до получения максимально возможной чувствительности. Правильность настройки можно проверить с помощью индикаторной палочки (феррит — медь): уменьшение выходного сигнала при поочередном поднесении к антенным катушкам ферритового и медного наконечников свидетельствует о точной настройке. В противном случае операции настройки повторяются.

Работа считается выполненной, когда настройка на одной частоте не вызывает расстройки на другой. После окончания настройки все резьбовые стержни катушек, а также положение катушек магнитной антенны должны быть зафиксированы.

При настройке диапазонов КВ необходимо соблюдать следующие правила:

- 1) при работе с индикаторной палочкой (длина ее должна быть не менее 250 *мм*) ее нужно брать за конец, наиболее удаленный от приемника, так как в противном случае можно получить ложную настройку;

- 2) подносят ферритовый или медный наконечник индикаторной палочки к входной катушке КВ, добиваются максимального отклонения стрелки прибора, запоминают деление шкалы, отстраивают

Настраиваемый каскад, узел	Диапазон приемника	Частота генератора и приемника, Мгц	Точка подключения генератора ГСС АМ	Настраиваемый элемент схемы	Покасадная чувствительность, не более
Радиоприемники типа «Спидола»					
Гетеродин	КВV	11,6 12,0	Через конденсатор 20—30 пф на гнезда внешней антенны	П1: L16, L15 C20	100 мкв
	КВIV	9,4 9,9		П2: L18, L17 C23	
	КВIII	7,0 7,4		П3: L20, L19 C26	
	КВII	5,9 6,3		П4: L22, L21 C29	
	КВI	4,1 5,6		П5: L24, L23 C33	
	СВ	560 кгц 1500 кгц	Через безындукционный резистор 80 ом к рамке	П6: L26, L25 C36	1,5 мв/м
	ДВ	160 кгц 390 кгц		П7: L28, L27 L40	2,0 мв/м
Входные цепи	КВV	11,6 12,0	Через конденсатор 20—30 пф на гнезда внешней антенны	П1: L1, L2 C4	100 мкв
	КВIV	9,4 9,9		П2: L3, L4 C6	
	КВIII	7,0 7,4		П3: L5, L6 C8	
	КВII	5,9 6,3		П4: L7, L8 C10	
	КВI	4,1 5,6		П5: L9, L10 C13	

СВ	560 кГц 1500 кГц	Через безындукционный резистор 80 ом к рамке	МА: L11, L12 C15 (П6)	1,5 мв/м
ДВ	160 кГц 390 кГц		МА: L13, L14 C17 (П7)	2,0 мв/м

Радиоприемники «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»

Гетеродин	КВУ КВІV КВІІІ КВІІ КВІ	11,6 9,4 7,0 5,9 4,1	Через конденсатор 20—30 нф на гнезда внешней антенны	П1: L16, L17 П2: L13, L19 П3: L20, L21 П4: L22, L23 П5: L24, L25	100 мкв	
	СВ	560 кГц 1500 кГц		П6: L26, L27 C34		1,0 мв/м
	ДВ	160 кГц 390 кГц		П7: L28, L29 C36		2,0 мв/м
Входные цепи	КВУ КВІV КВІІІ КВІІ КВІ	12,0 9,9 7,4 6,3 4,75	Через конденсатор 20—30 нф на гнезда внешней антенны	П1: L1, L2 П2: L3, L4 П3: L5, L6 П4: L7, L8 П5: L9, L10	100 мкв	
Магнитная антенна	СВ	560 кГц 1500 кГц		МА: L12, L13 C15 (П6)		1,0 мв/м
	ДВ	160 кГц 390 кГц	МА: L14, L15 C16 (П7)	2,0 мв/м		

Примечания: 1. В приемниках «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10», в которых нет подстроечных конденсаторов на планках диапазона КВ, настройка катушек гетеродинных контуров производится на низших частотах диапазона, а катушек входных цепей — на высших.

2. Напряжение на выходе должно быть 0,56 в («Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10») и 0,7 в («ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»).

наконечник и вращением подстроечного сердечника катушки добиваются того же положения стрелки;

3) отвертка для настройки катушки должна иметь по возможности минимальную массу и длинную (100—200 мм) изоляционную ручку;

4) настройка приемника на сигнал ГСС АМ должна производиться лимбом генератора и быть максимально точной;

5) после настройки контура КВ нужно зафиксировать не только положение подстроечного сердечника катушки, но и подводящих проводов.

17. Особенности настройки тракта ЧМ

Последовательность настройки тракта ЧМ аналогична последовательности настройки тракта АМ: настройку начинают с дробного детектора, далее настраивают усилитель промежуточной частоты (контур УЧ) и заканчивают блоком УКВ.

Настройка и проверка частотного детектора по сравнению с настройкой амплитудного детектора имеет значительные отличия и требует большей тщательности. Настройку дробного детектора лучше производить при помощи свип-генератора (генератора качающейся частоты), который дает возможность визуального наблюдения за процессом настройки. В этом случае выход генератора через конденсатор емкостью 100—200 пф подсоединяется к базе последнего транзистора УПЧ, а низкочастотный вход прибора (вход усилителя вертикального отклонения) через резистор сопротивлением 47 ком — к выходу детектора (сопротивление нагрузки). Электролитический конденсатор на выходе детектора следует отключить.

Если детектор исправен, то на экране осциллографа генератора будет наблюдаться изображение S-образной характеристики. Кривая должна быть неискаженной формы, т. е. не быть уплощенной сверху и снизу. В случае появления таких искажений они устраняются поворотом ручки «усиление НЧ» и «выходное напряжение» в сторону уменьшения.

После этого по кварцевому калибратору свип-генератора определяется значение номинальной промежуточной частоты (10,7 Мгц). Это значение должно совпадать с нулевой точкой характеристики детектора, т. е. кривая должна пересекать горизонтальную светящуюся линию на экране осциллографа в точке, соответствующей номинальной промежуточной частоте. При отсутствии такого совпадения и несимметричной и искаженной по форме кривой необходимо осуществить подстройку контуров дробного детектора. Нулевая точка кривой совмещается с точкой номинального значения промежуточной частоты на экране осциллографа путем вращения подстроечного сердечника диодного контура. Симметрия S-кривой относительно нулевой точки и ее наибольшая амплитуда устанавливается подстройкой коллекторного контура последнего каскада УПЧ.

Перед такой настройкой целесообразно проверить, на какую частоту настроены предыдущие контуры ПЧ. Если настройка этих контуров не соответствует точному значению промежуточной частоты, то при работе приемника могут возникнуть значительные нелинейные искажения и, кроме того, ухудшается чувствительность тракта ЧМ. Если настройкой контуров не удастся получить требуемую форму частотной характеристики детектора, то необходимо проверить монтаж, номиналы резисторов и конденсаторов, а также оба диода на идентичность обратных сопротивлений.

Настройку частотного детектора можно осуществить с помощью ГСС ЧМ и лампового вольтметра. Порядок настройки достаточно подробно указан в табл. 10 для приемников «Океан», «Океан-203» и «Океан-205», а для приемника «Спидола-207» — в табл. 11.

Настройка усилительных каскадов ПЧ тракта ЧМ производится точно так же и в той же последовательности, как и настройка в тракте АМ. Основной задачей настройки УПЧ является настройка всех контуров на заданную промежуточную частоту и получение необходимых коэффициентов усиления и полосы (250—300 *кГц*). Особенно тщательно нужно добиваться симметричности резонансной характеристики относительно значения промежуточной частоты. В противном случае могут возникнуть нежелательные искажения. Если при настройке контура полосового фильтра ПЧ не удается установить однозначный максимум, то необходимо предыдущий контур зашунтировать цепочкой, состоящей из последовательно соединенных резистора 1 *ком* и конденсатора 0,1 *мкф* (резистор подсоединяется к «коллекторной стороне» контура).

Настройку блока УКВ начинают с настройки выходного фильтра ПЧ. Для этого на эмиттер транзистора преобразователя частоты через конденсатор емкостью 300 *пф* от генератора ГСС ЧМ подают сигнал промежуточной частоты (10,7 *МГц*) величиной 5—10 *мв*. По показаниям лампового вольтметра контур настраивается на максимум усиления обычным порядком.

Для настройки высокочастотной части блока УКВ на его вход через эквивалент антенны (рис. 73) от генератора подается сигнал величиной 10—30 *мв*. Конденсатор переменной емкости блока устанавливается в положение минимальной емкости и с помощью сердечника катушки контура гетеродина выставляется верхняя частота диапазона с некоторым запасом (74 *МГц*). После этого необходимо проверить наличие сигнала зеркального канала. Отсутствие этого сигнала будет говорить о неправильной настройке контура гетеродина (настройка ниже частоты принимаемого сигнала). В этом случае контур гетеродина должен быть перестроен на частоту, которая была бы выше частоты принимаемого сигнала на значение промежуточной.

Далее КЧЕ устанавливается в положение максимальной емкости и проверяется нижняя граница диапазона, которая должна находиться в пределах 64,3 — 65,3 *МГц*. При необходимости

Настраиваемый канал	Частота приемника	Частота генератора	Точка подключения генератора ГСС ЧМ	Настраиваемый элемент схемы	Показание вольтметра			Чувствительность (напряжение на входе после настройки), не более
					U_1	U_2	U_3	
Блок ВЧ-ПЧ								
Дробный детектор	10,7 Мгц	10,7 Мгц и расстройка ± 15 кгц	Через конденсатор 0,01 мкф на базу T9	L14, L16	При максимальном отклонении стрелки 0,6—1,0 в	—	—	10—20 мв
	То же	10,7 Мгц с 30% АМ		R42 («Океан») R43 (на минимум выходного напряжения)	—	—	При минимальном отклонении стрелки, но не более 150 мв	
	> >	10,7 Мгц и расстройка ± 150 кгц		—	—	—	не менее ± 120 мв	
УПЧП	То же	10,7 Мгц и расстройка ± 15 кгц	Через конденсатор 0,01 мкф на базу T8	L12, L13	—	—	При максимальном отклонении стрелки на 0,6 в	1—2 мв
УПЧП	> >		То же на базу T4	L6, L8	—	—		200—400 мкв
УПЧ	> >		То же на базу T3	L1, L2	—	—		20—50 мкв (40—80 мкв)

Настраиваемый канал	Частота приемника	Частота генератора	Точка подключения генератора ГСС ЧМ	Настраиваемый элемент схемы	Показание вольтметра			Чувствительность (напряжение на входе после настройки), не более
					U_1	U_2	U_3	
Блок УКВ «Океан», «Океан-203»								
Преобразователь	70 Мгц	То же	Через конденсатор 300 пф на эмиттер T2	L3, L4	—	—	При максимальном отклонении стрелки на 0,6 в	200—400 мкв
Гетеродин	65 Мгц и 74 Мгц	65 Мгц и 74 Мгц	На вход блока УКВ (контакты 1 и 2 платы)	L2, C14	—	—		30—50 мкв
УВЧ	67 Мгц и 72 Мгц	67 Мгц и 72 Мгц	Через конденсатор 6,8 пф на сложенную телескопическую антенну	L1, C6	—	—		10 мкв
Подстройка и подавление паразитной АМ	70 Мгц	70 Мгц с 30% АМ частотой 1000 гц и расстройка ± 50 кгц	То же	R42 («Океан») R43	—	—	При минимальном отклонении стрелки, но не более 150 мв	Установить на входе 10 мкв при девиации ± 15 кгц
«Океан-205»								
Преобразователь	70 Мгц	10,7 Мгц и расстройка ± 15 кгц	Через конденсатор 0,01 мкф на эмиттер T2	L5, L6	—	—	При максимальном отклонении стрелки на 0,6 в	200—400 мкв

Настраиваемый канал	Частота приемника	Частота генератора	Точка подключения генератора ГСС ЧМ	Настраиваемый элемент схемы	Показание вольтметра			Чувствительность (напряжение на входе после настройки), не более
					U_1	U_2	U_3	
Гетеродин	67 Мгц	67 Мгц и расстройка ± 15 кгц	Через эквивалент антенны на сложенную телескопическую антенну	L4	—	—	При максимальном отклонении стрелки на 0,6 в	30—60 мкв
УВЧ	67 Мгц	То же		L3	—	—		20 мкв
	73 Мгц	73 Мгц и расстройка ± 15 кгц		C4	—	—		20 мкв
	70 Мгц	70 Мгц и расстройка ± 15 кгц		L1, L2	—	—		20 мкв
Подстройка и подавление паразитной АМ	То же	То же и 30% АМ частотой 1000 гц		R43	—	—	При минимальном отклонении стрелки, но не более 150 мв	Установить на входе 20 мкв при девятици ± 15 кгц

Примечания: 1. Регулятор громкости — в положении максимального усиления; регуляторы тембра — завал низких и высоких частот.

2. Переключатель В1 — в положении УКВ.

3. U_1 — показания вольтметра постоянного тока, подключенного к обоим выводам конденсатора C50 (блок ВЧ-ПЧ).

4. U_2 — показания лампового вольтметра постоянного тока с двусторонней полярностью, подключенного к точкам 20—21 переключателя В1 и шасси (точка 17 платы ВЧ-ПЧ).

5. U_3 — показания лампового вольтметра переменного тока, подключенного к гнездам «внешний громкоговоритель», или соответствующим контактам разъема «Магнитофон» (Ш).

6. Чувствительность с технологического вывода блока УКВ составляет 80—250 мкв.

Таблица 11

Настраиваемый каскад	Частота приемника	Частота генератора	Точка подключения генератора ГСС ЧМ	Настраиваемый элемент схемы	Показание вольтметра			Чувствительность (напряжение на выходе после настройки), не более
					U_1	U_2	U_3	
Блок ПЧ-НЧ								
Дробный детектор	10,7 Мгц	10,7 Мгц и расстройка ± 15 кгц	Через конденсатор 0,05 мкф на эмиттер Т7	L 17, L 21	При максимальном отклонении стрелки 0,6—1,0 в	—	—	4,0—12,0 мв
	То же	10,7 Мгц с 30% АМ		R 62 (на минимум выходного напряжения)	—	—	При минимальном отклонении стрелки, но не более 200 мв	
	» »	10,7 Мгц и расстройка ± 150 кгц	—	—	—	не менее ± 200 мв		
УПЧIII	» »	10,7 Мгц и расстройка ± 15 кгц	Через конденсатор 0,05 мкф на эмиттер Т6	L 13, L 14; L 15, L 16	—	—	При максимальном отклонении стрелки на 0,7 в	0,75—2,0 мв
УПЧII	» »		То же на эмиттер Т5	L 4, L 5; L 8, L 9	—	—		250—700 мкв
УПЧI	» »		То же на базу Т3	L 1, L 2	—	—		25—70 мкв

Примечания. 1. Регулятор громкости — в положении максимального усиления; регуляторы тембра — завал низких и высоких частот.

2. Переключатель В1 — в положении УКВ, а В2 — АПЧ выключено.

3. U_1 — показания вольтметра постоянного тока, подключенного к обжимам вывода конденсатора С72 (плата ПЧ-НЧ).

4. U_2 — показания лампового вольтметра постоянного тока с двусторонней полярностью, подключенного к точкам 2—3 переключателя В1 и к корпусу (точка 41 платы ПЧ-НЧ).

5. U_3 — показания лампового вольтметра переменного тока, подключенного к контакту 30 платы ПЧ-НЧ и к лепестку 2 разъема III («магнитофон»).

6. Чувствительность с технологического выхода блока УКВ составляет 80—250 мкв.

7. Настройка блока УКВ аналогична методике, изложенной в § 17 и табл. 10.

8. Настройку всех катушек тракта ПЧ ЧМ можно производить с технологического вывода блока УКВ через разделительный конденсатор 56 пф при девиации частоты 75 кгц по максимальному показанию выходного вольтметра. Положение аттенюатора ГСС ЧМ при настройке L 17, L 21 и R 62 — 200 мкв, а при настройке остальных катушек — 60—70 мкв.

подстройка контура производится изменением емкости конденсатора $C14$ («Океан») или подбором $C15$ («Океан-203»), $C17$ («Океан-205»), «Спидола-207»).

Для настройки УВЧ по шкале генератора устанавливается частота 73 Мгц и на эту частоту настраивается блок УКВ. Подстроечным конденсатором $C6$ («Океан», «Океан-203»), $C4$ («Океан-205»),

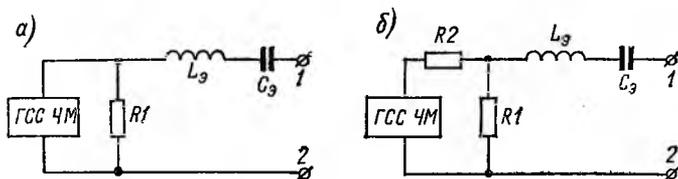


Рис. 73. Схема эквивалента (согласующее звено) штыревой антенны для радиоприемников типа «Океан» и «Спидола-207» (а); «Украина-202» (б)

1, 2 — вход блока УКВ. Параметры радиоприемников «Океан», «Океан-203», «Океан-205»: $R1 = 30 \text{ ом}$, $L_3 = 0,5 \text{ мкгн}$, $C_3 = 5,5 \text{ пф}$; «Спидола-207» — $R1 = 33 \text{ ом}$; $L_3 = 0,51 \text{ мкгн}$, $C_3 = 6,2 \text{ пф}$; «Украина-202» — $R1 = 25 \text{ ом}$, $R2 = 50 \text{ ом}$, $L_3 = 0,5 \text{ мкгн}$, $C_3 = 6,0 \text{ пф}$

«Спидола-207») производится сопряжение частоты настройки контуров УВЧ и гетеродина. Величину сигнала от ГСС при этом уменьшают до $1-3 \text{ мв}$. Затем блок УКВ настраивается на частоту $65,8 \text{ Мгц}$, определяемую ГСС ЧМ и вращением сердечника контура УВЧ производится сопряжение с контуром гетеродина.

Настройка входного контура блока УКВ производится на средней частоте диапазона ($69,5 \text{ Мгц}$) по максимальному отклонению стрелки выходного вольтметра.

Операции настройки тракта ЧМ повторяются несколько раз. Оценка правильности всех работ производится проверкой чувствительности и ослабления зеркального канала. Методы проверки изложены ниже.

18. Особенности настройки тракта радиоприемника «Меридиан-202»

Проверка монтажа, тока покоя, а также режимов транзисторов и микросхем по постоянному току проводится обычным порядком (см. § 13). Режимы транзисторов приемника и микросхем приведены в табл. 3 и П-1 (приложение 1).

Для настройки УНЧ приемника «Меридиан-202» собирается схема в соответствии с рис. 69 и на контакт 1 разъема III (см. рис. 31) от звукового генератора подается напряжение порядка 20 мв частотой 1000 гц . Регулятор громкости ($R2-3$) устанавливается в положение максимальной громкости, а регуляторы тембра ($R2-1$ и $R2-2$) — в положение широкой полосы. Выходной вольтметр подключается параллельно звуковой катушке громкоговорителя (контакт 5 разъема III). После этого регулятор выхода ЗГ уста-

навливается в такое положение, чтобы получить на выходе приемника 1,8 в при коэффициенте нелинейных искажений не более 3% (достигается подбором номинала резистора $R7$). Положение регулятора выхода ЗГ в этом случае определяет чувствительность УНЧ, которая не должна превышать 15 мв.

Далее напряжение на выходе ЗГ увеличивается до появления отсечки вершин синусоиды, наблюдаемой на экране осциллографа. Ограничение положительной и отрицательной полуволны должно появляться при одном и том же напряжении на выходе УНЧ, что обеспечивается регулировкой резистора $R8$. Если добиться этого невозможно, то необходимо снять перемычку между контактами 5 и 4 платы блока и установить ее между контактами 5 и 8, после чего потенциометром $R8$ получить одновременную отсечку синусоиды. Допускается появление отсечки синусоиды при выходном напряжении 2,4 в. Остальные измерения при настройке усилителя НЧ проводятся по методике, изложенной в § 14.

Настройка и регулировка УПЧ, контуров гетеродина и входных цепей тракта АМ производится с соблюдением рекомендаций, указанных в § 15 и 16. При проверке ПЧ на выводе 9 микросхемы ИМС5 потенциометром $R18$ устанавливается напряжение 0,3 в. Сигнал от ГСС АМ через разделительный конденсатор 0,1 мкф величиной около 200 мв с частотой 465 кГц (частота модуляции 1000 Гц, коэффициент модуляции 30%) подается на вывод 1 ИМС5 и контур $L24$, $C40$, $C41$ настраивается в резонанс. Напряжение на выходе приемника при этом должно быть не менее 1,8 в.

Для проверки работы смесителя и гетеродина тракта АМ включается диапазон СВ, напряжение от ГСС АМ величиной 3—5 мв частотой 150 кГц при частоте модуляции 1000 Гц и глубине 30% подается на контрольную точку $KT1$ (блок ВЧ-ПЧ-АМ) и настраивается контур $L22$, $L23$, $C32$. Напряжение на выходе приемника поддерживается равным 1,8 в, что достигается подбором номинала резистора $R17$.

После этого настраивается режекторный фильтр $L21$, $C31$ по максимальному напряжению на выходе приемника. Далее, расстраивая генератор ГСС АМ на ± 4 кГц от точного значения промежуточной частоты, добиваются равенства амплитуд горбов частотной характеристики УПЧ, вращая сердечник катушки $L21$ в небольших пределах. Затем включается диапазон ДВ, на ГСС АМ устанавливается частота 146 кГц частотой модуляции 1000 Гц глубиной 30% и вращением сердечника катушки $L20$ добиваются появления сигнала на выходе приемника. При этом регулятор громкости устанавливается в положение максимальной громкости, а регуляторы тембра — в положение узкой полосы. Напряжение на выходе поддерживается равным 1,8 в при напряжении на входе 5—7 мкв. Коэффициент усиления приемника устанавливается подбором сопротивления резистора $R17$ в пределах 120—410 ом. Если необходима большая величина коэффициента усиления, то резистор выпадается из схемы. Необходимо помнить, что с уве-

Настраиваемый каскад, узел	Диапазон приемника	Частота генератора и приемника	Точка подключения генератора ГСС АМ	Настраиваемый элемент схемы	Покасадная чувствительность при $U_{\text{вых}} = 1,8 \text{ в}$ в пределах
Детектор, УПЧ	Промежуточное положение	Генератор 465 кГц с частотой модуляции 1000 гц и глубиной 30%	К контрольной точке КТ1	L 24	5—10 мкв
Смеситель				L 22, L 23	
Гетеродин	ДВ	146 кГц 435 кГц	Через шланг без делителя и последовательно с $R = 80 \text{ ом}$ к рамке	L 20 C18	Проверяется после настройки входных контуров
	СВ	515 кГц 1660 кГц		L 19 C17	
	КВ I	3,9 МГц 5,85 МГц	Через эквивалент антенны 6—8 пф на сложенную телескопическую антенну	L 18 C16	
	КВ II	5,75 МГц		L 17	
	КВ III	6,95 МГц		L 16	
	КВ IV	9,4 МГц		L 15	
КВ V	11,6 МГц	L 14			
Входные контуры	КВ I	4,1 МГц 5,5 МГц	Через эквивалент антенны 6—8 пф на сложенную телескопическую антенну	L 12, L 13 C4	60 мкв
	КВ II	6,0 МГц		L 10, L 11	
	КВ III	7,2 МГц		L 8, L 9	
	КВ IV	9,6 МГц		L 6, L 7	
	КВ V	11,8 МГц		L 4, L 5	
Магнитная антенна	ДВ	160 кГц 390 кГц	Через шланг без делителя и последовательно с $R = 80 \text{ ом}$ к рамке	L 3 C5	300 мкв/м
	СВ	560 кГц 1500 кГц		L 1 C6	700 мкв/м

личением сопротивления резистора $R17$ коэффициент усиления УПЧ падает.

Укладка гетеродина и сопряжение входных и гетеродинных контуров в диапазонах ДВ, СВ и КВ производится обычным способом. Данные настройки тракта АМ приемника приведены в табл. 12.

Для настройки УПЧ тракта ЧМ включается диапазон УКВ (АНЧ должна быть выключена), генератор ГСС ЧМ через делитель (рис. 74) подключается к контрольной точке $KT3$ (рис. 31 на вклейке), а ламповый вольтметр — к точкам $KT1$ и $KT2$. Движок переменного резистора $R3$ устанавливается в среднее положение. От ГСС ЧМ подается напряжение порядка 5 мв частотой $10,7\text{ Мгц}$ и вращением подстроечного сердечника катушек $L11$, $L13$ добиваются максимального отклонения стрелки вольтметра. Напряжение должно быть не менее $0,1\text{ в}$.

После этого вольтметр подключается к контактам 3 и 6 платы ПЧ-ЧМ и настройкой катушки $L12$ добиваются нулевых показаний вольтметра. Далее генератор подключается к контрольным точкам $KT5$ и $KT4$ (уровень сигнала — порядка 50 мкв), а вольтметр — к $KT1$ и $KT2$. Настройкой катушек $L9$, $L10$ добиваются максимального показания вольтметра, но не менее $0,1\text{ в}$.

Настройка ФСС осуществляется подстроечными сердечниками катушек $L8$; $L6$, $L7$; $L4$, $L5$; $L1$, $L2$, $L3$ (поочередно) при условии подключения генератора к контактам 10 , 12 платы ПЧ-ЧМ (уровень сигнала порядка $3\text{—}5\text{ мкв}$). При настройке каждого контура ФСС добиваются максимального показания лампового вольтметра. В этом случае генератор подключается на вход ФСС через делитель, схема которого изображена на рис. 74, но вместо конденсатора C должен быть установлен резистор $R3$ сопротивлением 150 ом .

Настройка блока УКВ приемника «Меридиан-202» не отличается от методики, рассмотренной в § 17. Схема эквивалента штыревой антенны приведена на рис. 73.

Покасадная чувствительность приемника характеризуется следующими показателями:

по тракту ЧМ:

вывод 1 ИМС1	6 мкв;
вывод 12 ИМС1	20 мкв;
вывод 10 ИМС1	80 мкв;
выход блока УКВ (контакт 6)	100 мкв;
вход блока ПЧ-ЧМ (контакт 8)	150 мкв;
контрольная точка $KT5$	10 мкв;
выход микросхемы ИМС2 (вывод 8)	1,5 мв;
вход микросхемы ИМС3 (вывод 1)	1,0 мв;
выход микросхемы ИМС3 (вывод 8)	100 мв;
выход блока ПЧ-ЧМ (контакт 6)	15 мв;




Рис. 74. Делитель для подключения ГСС ЧМ к схеме тракта УКВ радиоприемника «Меридиан-202»

1, 2 — вход схемы; $R1 = 68\text{ ом}$; $R2 = 7,5\text{ ом}$ и $C = 300\text{ пф}$

по тракту АМ:

контрольная точка <i>КТ1</i> (блок ВЧ-ПЧ-АМ)	10 мкв;
вывод 11 микросхемы ИМС4	50 мкв;
вход микросхемы ИМС5 (вывод 1)	200 мкв;
вывод 5 микросхемы ИМС5	1,4 мв;
контрольная точка <i>КТ2</i>	15 мв;

по тракту НЧ:

вход блока УНЧ (контакт 3)	15 мв;
контрольная точка <i>КТ1</i>	100 мв;
вход микросхемы ИМС6 (вывод 3)	25 мв;
выход блока УНЧ (контакт 1)	1,8 в.

Глава четвертая

ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

19. Общие положения

Проверка основных параметров приемников производится после настройки и регулировки, разборки и ремонта, а также после работ, связанных с пайкой и заменой узлов и деталей схемы.

Основными параметрами, которые характеризуют нормальную работу приемника, являются диапазон принимаемых частот, реальная чувствительность, избирательность, ширина полосы пропускания, номинальная выходная мощность, ток покоя.

При проверке необходимо соблюдать следующие условия:

1. Испытания должны проводиться при температуре окружающего воздуха от 15 до 35° С, относительной влажности 50—70% и атмосферном давлении 860—1060 мбар.

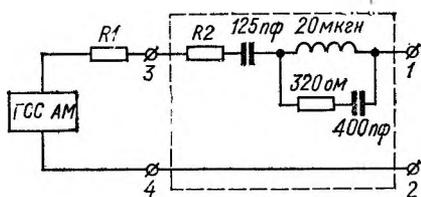


Рис. 75. Стандартный эквивалент антенны

R_1 — внутреннее сопротивление генератора; R_2 — сопротивление, величина которого находится из выражения: $R_1 + R_2 = 80$ ом; 1, 2 — вход приемника; 3, 4 — выход генератора

2. Уровень наводимого на приемник напряжения внешних помех на всех диапазонах должен быть на 32 дб ниже нормы на чувствительность.

3. При проверке низкочастотной части приемника все приборы должны соединяться с входом УНЧ экранированными проводами с заземленным экраном. Подсоединение приборов не должно вызывать увеличения фона более чем на 2 дб.

4. Перед работой все измерительные приборы должны быть прогреты в течение 15 мин.

5. Перед проверкой основных параметров необходимо произвести внешний осмотр приемника и убедиться в его работоспособности.

6. Все измерения проводятся с использованием эквивалента антенны (рис. 75) или согласующего звена (см. рис. 73). Резисторы, которые входят в эквивалент и согласующее звено, должны быть безындукционными. Если на конце кабеля ГСС стоит нагрузочное сопротивление 75 ом , то перед началом измерений его необходимо отключить.

Для проверки используются измерительные приборы, указанные в § 12. Результаты измерений должны соответствовать данным, приведенным в табл. 1 и 2.

20. Проверка диапазона принимаемых частот и точности градуировки

Проверка диапазона принимаемых частот, запаса перекрытия диапазонов и точности градуировки шкалы приемника заключается в измерении частоты колебаний, воспроизводимых различными приборами, выбор которых зависит от требуемой точности измерений. Для проведения этих измерений к входу приемника подается модулированный сигнал от гетеродинного волномера с частотой, определяемой диапазоном волн. Если в гетеродинном волномере отсутствует возможность модуляции, то для измерений можно использовать ГСС, точность настройки которого в каждом случае проверяется кварцевым калибратором (КК) или гетеродинным волномером по методу биений.

Диапазон принимаемых частот и запас перекрытия определяется крайними (граничными) частотами каждого диапазона. Точность градуировки шкалы проверяется на каждом диапазоне на частотах, отстоящих на 10—15% от его начала и конца.

В диапазонах тракта АМ для всех рассматриваемых приемников измерений проводятся по структурной схеме, изображенной на рис. 76, с использованием стандартного эквивалента антенны (рис. 75), подключаемого к гнездам внешней антенны. Для радиоприемников «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10» в диапазонах ДВ и СВ измерения производятся с помощью генератора поля (рис. 72), который состоит из генератора ГСС АМ, квадратной рамки и дополнительного сопротивления. Рамка соединяется

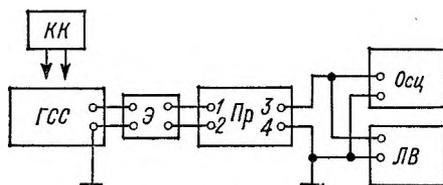


Рис. 76. Структурная схема проверки основных параметров приемников

1, 2 — вход приемника; 3, 4 — гнездо внешнего громкоговорителя или разъема «магнитофон» (Ш)

с генератором без внешнего делителя напряжения через безындукционное сопротивление 80 ом. Величина напряженности поля на расстоянии в 1 м от рамки равна произведению показаний плавного и ступенчатого аттенюаторов ГСС АМ. При уменьшении расстояния до 42 см от рамки напряженность поля увеличивается в 10 раз. Расстояние определяется между геометрическими центрами рамки и антенны приемника. При этом необходимо строго соблюдать перпендикулярность оси антенны и плоскости рамки. В диапазоне УКВ измерения ведутся по схеме рис. 76, однако, в качестве эквивалента используется звено затухания (рис. 73), подключаемое к входу блока УКВ при предварительно отпаянной штыревой антенне.

Измерения производятся следующим образом. По шкале приемника устанавливается требуемая частота диапазона, генератор ГСС АМ (ГСС ЧМ) настраивается на эту частоту (с соответствующей модуляцией) по максимальному показанию выходного прибора. По мере настройки целесообразно уменьшать силу сигнала для того, чтобы исключить действие АРУ. При этих измерениях регуляторы тембра должны находиться в положениях, соответствующих узкой полосе, а регулятор громкости — максимальной громкости. По частотам настройки генератора определяется диапазон принимаемых частот.

Отношение разности частот градуировки, определенной по шкале приемника, и частоты сигнала, принимаемой в этой точке, к частоте сигнала является относительной погрешностью градуировки, выраженной в процентах:

$$\beta = \frac{\Delta f}{f_c} 100 = \frac{\pm (f_n - f_c)}{f_c} 100,$$

где Δf — абсолютная погрешность градуировки; f_n — частота, установленная по шкале приемника; f_c — фактическое значение частоты сигнала (определяется по шкале ГСС).

21. Проверка реальной чувствительности и собственных шумов

Измерения реальной чувствительности проводятся в трех точках каждого диапазона, причем две крайние точки должны отстоять на 10—15% от начала и конца каждого диапазона. Регуляторы тембра должны находиться в положении, соответствующем максимальному усилению.

Проверка чувствительности в диапазонах ДВ и СВ при работе на внутреннюю магнитную антенну производится с использованием генератора поля (рис. 72), а при работе на внешнюю антенну в диапазонах КВ, СВ и ДВ — с использованием стандартного эквивалента антенны (рис. 75) по схеме рис. 76.

От ГСС АМ подается сигнал соответствующей частоты (в зависимости от выбранного диапазона) с модуляцией (частота модуляции 400 или 1000 *гц*, глубина 30%). Приемник настраивается на частоту сигнала по максимальному напряжению на выходе. Величина сигнала от генератора подбирается аттенуатором так, чтобы на выходе получить напряжение, соответствующее выходной мощности 5 *вт*.

После этого на ГСС АМ выключается модуляция и измеряется напряжение шумов на выходе приемника (собственные шумы). Оно должно быть на 20 *дб* (в 10 раз) ниже выходного напряжения, соответствующего выходной мощности 5 *вт*. Если напряжение шумов больше указанной величины, то его снижают при помощи регулятора громкости. Далее снова включается модуляция, и аттенуатором ГСС АМ устанавливается выходное напряжение, соответствующее выходной мощности 5 *вт*. После этого, если напряжение шумов окажется больше допустимого, операции повторяются, пока оно не будет на 20 *дб* ниже выходного напряжения при мощности 5 *вт*.

Напряжение ГСС АМ (при соблюдении всех условий), выраженное в милливольтгах, а при использовании генератора поля — в милливольтах на метр и будет реальной чувствительностью приемника в измеряемом диапазоне.

Чувствительность приемников при работе со штыревой антенной в диапазонах КВ и УКВ определяется по формуле $E = U_{\text{вх}}/h_{\text{д}}$, где E — напряженность, *мв/м* (*мкв/м*); $U_{\text{вх}}$ — напряжение на входе приемника, *мв* (*мкв*); $h_{\text{д}}$ — действующая высота антенны в *м*. Величину действующей высоты антенны для всех рассмотренных приемников можно приблизительно принять равной 0,6 *м* в диапазонах КВ и 0,5 *м* в диапазоне УКВ.

В диапазонах КВ эквивалентом штыревой антенны является конденсатор емкостью 10 *нф* для приемников типа «Океан»; 6,2 *нф* (СЗ установлен на плате ПЧ-НЧ) для приемников «Спидола-207» и «Спидола-230»; 6,1 *нф* — для приемника «Меридиан-202». Для измерений сигнал от ГСС АМ через шланг с 80-омным делителем подается на гнездо внешней антенны, а земляной вывод подсоединяется к соответствующему контакту разъема «магнитофон» (Ш). При этом величина сигнала на входе приемника ($U_{\text{вх}}$) равна показанию генератора.

В диапазоне УКВ для измерений предварительно отпаивают штыревую антенну. Далее сигнал от ГСС ЧМ через согласующее звено (рис. 73) подается на вход блока УКВ, а земляной вывод звена подсоединяют к земляному контакту блока. При этом величина сигнала на входе приемника ($U_{\text{вх}}$) будет равна показанию генератора, умноженному на коэффициент:

$$k = \frac{2R_1}{R_{\Gamma} + R_1},$$

где R_{Γ} — внутреннее сопротивление генератора.

22. Проверка избирательности (ослабления соседнего канала)

Прием сигналов приемником сопровождается различными помехами, которые искажают полезный сигнал, а иногда делают его прием невозможным. Способность приемника ослаблять действие помех характеризуется избирательностью (селективностью) по соседнему каналу, т. е. способностью приемника отделять полезный сигнал от мешающего соседнего канала.

Избирательность приемника наиболее просто можно определить по методу одного сигнала. Она проверяется одновременно с измерением чувствительности на средней частоте каждого диапазона.

На вход приемника подается сигнал от ГСС АМ (метод подачи выбирается в зависимости от диапазона) с частотой, равной средней частоте диапазона, модулированный частотой 400 или 1000 *гц* при глубине модуляции 30%. Приемник настраивается на частоту сигнала по максимальному выходному напряжению. Затем регулятором громкости устанавливается выходное напряжение, соответствующее выходной мощности 5 *вт*.

Не изменяя настройки приемника и положения РГ, ГСС АМ расстраивается на 10 *кГц* в обе стороны от частоты точной настройки и в обоих случаях аттенюатором генератора устанавливается выходное напряжение, соответствующее выходной мощности 5 *вт*.

Отношение напряжений ГСС АМ при расстройке на ± 10 *кГц* к напряжению, соответствующему реальной чувствительности, выраженное в децибелах, и будет показателем избирательности.

Целесообразно снять также и характеристику избирательности приемника. Для этого после определения чувствительности на частоте резонанса измеряется напряжение через определенные частотные интервалы. По полученным значениям входного напряжения определяется избирательность для каждого значения расстройки и строится характеристика избирательности. Пользуясь этой характеристикой, можно определить ширину полосы пропускания на любом заданном уровне.

Для измерения усредненной крутизны ската резонансной кривой в диапазоне УКВ собирается схема в соответствии с рис. 76. Эквивалент антенны — звено по схеме рис. 73. На вход приемника от ГСС ЧМ подается сигнал частотой 70 *МГц*, модулированный частотой 1000 *гц* с девиацией ± 15 *кГц*. Величина напряжения сигнала устанавливается равной номинальной чувствительности приемника. Ламповый вольтметр подключается непосредственно к электролитическому конденсатору дробного детектора. Приемник дополнительно настраивается на частоту сигнала по максимальному показанию лампового вольтметра. Показания вольтметра фиксируются.

После этого выходное напряжение генератора увеличивается на 6 *дБ* (в 2 раза) и генератор расстраивается в обе стороны от частоты точной настройки (фиксируются частоты f_1 и f_2) так, чтобы показания лампового вольтметра были бы такие же, как

и при точной настройке. Затем выходное напряжение ГСС ЧМ увеличивается на 26 дБ (в 20 раз) и фиксируются частоты f'_1 и f'_2 . Крутизна ската обеих ветвей резонансной кривой определяется по формулам:

$$S = \frac{20}{(f'_1 - f_1)} \text{ и } S' = \frac{20}{(f'_2 - f_2)}.$$

За крутизну ската резонансной кривой (избирательность) в диапазоне УКВ в интервале ослабления сигнала от 6 до 26 дБ принимается меньшая из величин S и S' .

23. Проверка ширины полосы пропускания, промежуточной частоты, ослабления сигналов зеркального канала и промежуточной частоты

Если снята характеристика избирательности приемника по соседнему каналу, то по ней легко можно определить ширину полосы пропускания на любом уровне.

Измерение ширины полосы пропускания производится аналогично измерению избирательности, однако ГСС АМ расстраивают в обе стороны от частоты точной настройки настолько, чтобы напряжение от него, необходимое для получения выходного напряжения, соответствующего мощности 5 мвт, было бы на 6 дБ (в 2 раза) больше напряжения ГСС АМ при точной настройке приемника.

Разность частот ГСС АМ при увеличении (f_1) и уменьшении (f_2) частоты точной настройки, выраженная в килогерцах, будет шириной полосы пропускания. Значение промежуточной частоты определится по формуле: $f_{\text{пр}} = (f_1 + f_2)/2$.

В диапазоне УКВ измерения проводятся по методике, изложенной в § 22.

Ослабление сигнала зеркального канала измеряется на самой высокой частоте каждого диапазона аналогично вышеизложенному. Однако ГСС АМ расстраивается на величину двойного значения промежуточной частоты в сторону больших частот, так как для всех рассматриваемых приемников частота гетеродина выше принимаемой.

Отношение напряжения ГСС АМ при расстройке к напряжению при точной настройке, выраженное в децибелах, является показателем ослабления зеркального канала.

Ослабление напряжения сигнала промежуточной частоты проверяется на частотах, наиболее близких к промежуточным: при $f_{\text{пр}} = 465 \text{ кгц}$ — на частотах 400 и 560 кгц, а при $f_{\text{пр}} = 10,7 \text{ Мгц}$ — на частоте 66 Мгц. Методика проверки та же, что и при проверке чувствительности и избирательности.

После определения чувствительности при точной настройке приемника на частоту сигнала частота ГСС устанавливается 465 кгц или 10,7 Мгц. Изменяя затем частоту ГСС в небольших

пределах (± 10 кгц), определяет такое значение частоты, при котором необходимо подавать наименьшее напряжение на вход приемника для получения выходной мощности 5 мвт.

Отношение напряжения сигнала промежуточной частоты (или близкой к промежуточной) к напряжению принимаемой частоты, выраженное в децибелах, будет показателем ослабления сигнала промежуточной частоты.

24. Проверка номинальной выходной мощности и чувствительности тракта НЧ

Проверка номинальной выходной мощности производится по структурной схеме рис. 69. На вход УНЧ (соответствующие контакты гнезда магнитофона или платы) от звукового генератора подается сигнал частотой 1000 или 400 гц. Напряжение сигнала должно соответствовать заданной чувствительности тракта УНЧ. Далее регулятором громкости устанавливается напряжение на звуковой катушке громкоговорителя, соответствующее заданной номинальной мощности. При этом величина нелинейных искажений на выходе приемника, измеренная ИНИ, не должна превышать нормы.

Подсчет номинальной выходной мощности производится по формуле: $P_n = u_n^2 / z$, где u_n — номинальное напряжение на звуковой катушке громкоговорителя, v ; z — полное сопротивление звуковой катушки громкоговорителя на частоте проверки, $ом$.

Чувствительность тракта УНЧ проверяется по той же схеме, что и номинальная мощность, только на выход подключается ламповый вольтметр. Ламповым вольтметром измеряется напряжение сигнала от ЗГ частотой 1000 гц, при котором на звуковой катушке громкоговорителя развивается напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности приемника. Измеренное при этом напряжение и будет чувствительностью тракта УНЧ.

25. Проверка тока покоя и дополнительные измерения

Ток покоя проверяется по методике, изложенной в § 13, при отсутствии сигнала на входе приемника. В этом случае регулятор громкости устанавливается в положение минимальной громкости, а регуляторы тембра — в положение минимального усиления.

Для более полной характеристики работы приемника иногда целесообразно оценить подавление сопутствующей амплитудной модуляции и действие АРУ, проверить работу ручной регулировки громкости (РРГ), а также снять кривую верности.

Проверка подавления сопутствующей амплитудной модуляции в диапазоне УКВ производится при подаче на вход блока УКВ (структурная схема — рис. 76, согласующее звено — рис. 73) от ГСС ЧМ сигнала, частотой 69 Мгц с частотой модуляции 1000 гц и девятицей ± 15 кгц. Напряжение сигнала должно соответство-

вать номинальной чувствительности. Регулятором громкости устанавливают выходное напряжение, соответствующее выходной мощности 5 *вт*, и приемник настраивают на частоту подаваемого сигнала. Затем, не изменяя уровня сигнала, ГСС ЧМ переключают на амплитудную модуляцию с глубиной 30%. Генератор расстраивают относительно частоты 69 *Мгц* в пределах ± 50 *кГц*.

Отношение выходного напряжения от сигнала ЧМ к наибольшему напряжению от сигнала АМ при расстройке в пределах ± 50 *кГц*, выраженное в децибелах, является показателем подавления сопутствующей амплитудной модуляции.

Частотная характеристика всего тракта усиления приемника (кривая верности) по напряжению показывает зависимость напряжения на выходе приемника от частоты модуляции. Для снятия кривой верности осуществляется внешняя модуляция ГСС подачи на него модулирующего напряжения от звукового генератора. Измерения проводятся на частотах 220 и 1000 *кГц*. Приемник точно настраивается на частоту сигнала, как при проверке чувствительности, т. е. по максимальному выходному напряжению. Напряжение сигнала от ГСС при частоте модуляции 1000 *Гц* должно быть 1000 *мкв*, глубина модуляции поддерживается 30%. Регулятором громкости устанавливается выходное напряжение, соответствующее 0,25 номинальной выходной мощности. Положение регуляторов тембра должно соответствовать наиболее широкой полосе. Затем частота модуляции ГСС меняется при неизменной глубине модуляции и снимается зависимость выходного напряжения от частоты модуляции.

В диапазоне УКВ измерения проводятся при внешней модуляции ГСС ЧМ на частоте 70 *Мгц* с девиацией частоты ± 15 *кГц*, которая во все время измерений поддерживается постоянной.

По полученной кривой верности неравномерность в децибелах определяется как отношение максимального значения кривой к минимальному или как отношение минимального и максимального значений к значению кривой на заданной частоте.

Действие АРУ проверяется при подаче на вход приемника сигнала частотой 1000 *кГц* от ГСС АМ или 70 *Мгц* от ГСС ЧМ, модулированного по амплитуде напряжением частоты 400 или 1000 *Гц* с глубиной модуляции 30% или с девиацией частоты ± 15 *кГц* в диапазоне УКВ. Регулятором громкости устанавливается выходное напряжение, соответствующее 0,25 номинальной выходной мощности. Затем напряжение ГСС уменьшается на 50, 40, 34 или 30 *дБ* в зависимости от типа приемника (см. табл. 2). При этом напряжение на выходе должно уменьшиться на 12 *дБ* для приемников типа «Спидола» или на 10 *дБ* — для остальных.

Отношение напряжений, выраженное в децибелах, на выходе приемника при максимальном и минимальном напряжениях на входе характеризует действие АРУ.

Действие ручной регулировки усиления (РРУ) проверяется при подаче на вход УНЧ сигнала от ЗГ частотой 1000 *Гц* и напряжением,

которое соответствует выходной мощности 5 *вт*. При этом РГ устанавливается в положение максимальной громкости. Затем, поставив ручку РГ в положение минимальной громкости, по наименьшему показанию выходного вольтметра (это может не соответствовать положению ручки РГ при ее вращении против часовой стрелки до упора) измеряется напряжением на выходе.

Отношение (в децибелах) напряжения, подаваемого на вход УНЧ при установке РГ в положение минимальной громкости, к напряжению, соответствующему установке РГ в положение максимальной громкости, характеризует действие ручной регулировки громкости.

Проверку крутизны АПЧ производят, подавая от генератора ГСС ЧМ сигнал частотой 70 *Мгц* и напряжением 1 *в* на вход блока УКВ (при этом цепь АПЧ замыкается на корпус). Блок УКВ настраивается на сигнал генератора по максимальному показанию выходного вольтметра. Затем цепь АПЧ отсоединяется от корпуса и на нее поочередно подается постоянное напряжение $\pm 0,2$ *в*. В обоих случаях по шкале генератора отмечают частоты, соответствующие максимальному выходному напряжению. Крутизна АПЧ определяется отношением разности этих частот генератора к напряжению 0,4 *в* и выражается в единицах килогерц на вольт.

При измерении коэффициента АПЧ в диапазоне УКВ точную настройку приемника осуществляют по нулю S-характеристики. Расстройку на ± 50 *кгц* от частоты точной настройки производят генератором и контролируют частотомером по значению промежуточной частоты. Коэффициент АПЧ определяется как отношение разностей между точным значением промежуточной частоты и значением промежуточной частоты при выключенной и включенной АПЧ.

Глава пятая

НЕИСПРАВНОСТИ, МЕТОДЫ ИХ ОТЫСКАНИЯ И УСТРАНЕНИЯ

26. Общие положения

Современные транзисторные приемники, в том числе и рассмотренные в настоящей книге, являются достаточно сложными устройствами. Они включают в себя микросхемы, полупроводниковые приборы, резисторы, конденсаторы и целый ряд других деталей и узлов. В процессе эксплуатации эти элементы, детали и узлы, отработав срок службы, теряют полностью или частично свои параметры, становятся непригодными и требуют своевременной

замены. Поэтому, кроме ремонта приемников с целью устранения уже возникших неисправностей, необходимо периодически проводить профилактические осмотры. Это позволяет предупредить возникновение многих неисправностей и не потребует проведения более сложных работ, связанных с ремонтом.

При длительной эксплуатации в приемниках неизбежно возникают неисправности самого разнообразного характера. Процесс поиска и устранения этих неисправностей требует серьезного подхода, что определяется все увеличивающейся сложностью аппаратов. Для того чтобы быстро найти причину неисправности, необходимо четко представлять себе принцип работы приемника, изучить его принципиальную схему и ее особенности, уяснить предъявляемые технические требования к данной модели, знать факторы, от которых зависят основные параметры и, наконец, правильно определить направление поиска появившегося отказа. Знание этих вопросов значительно облегчит отыскание неисправностей, так как по характеру нарушения можно достаточно точно определить неисправный каскад или узел, необходимость подстройки контуров и т. д.

По своему характеру все возникающие неисправности можно условно разделить на две категории: основные и второстепенные. Например, ухудшение чувствительности приемника или повышенное значение тока покоя является основной неисправностью, а заедание кнопки переключателя диапазонов или перегорание лампочка подсветки шкалы — второстепенной. В соответствии с этим и подход к устранению неисправностей должен быть разным.

Причины возникновения неисправностей могут быть самыми различными: короткие замыкания, обрывы цепей, изменение параметров радиодеталей, ошибки в монтаже при ремонте и т. д. Чтобы нахождение неисправностей было наиболее эффективным, а затраченное время минимальным, необходимо правильно выбрать направление поиска и последовательность рабочих операций. При выборе этого направления нужно учитывать признаки и возможность (вероятность) выхода из строя того или иного элемента или узла схемы. Вероятность выхода из строя связана с тем, что разные элементы или узлы имеют различную надежность и, соответственно, чем надежнее элемент или узел, тем меньше вероятность его отказа в работе.

Методы и способы отыскания неисправностей достаточно разнообразны и в конечном итоге сводятся к проверке исправности того или иного элемента или узла приемника. Эти методы могут быть либо косвенными, либо непосредственными. К косвенным методам относятся: внешний осмотр, замена элемента заведомо исправным, исключение элемента из схемы, проверка введением дополнительной неисправности. К непосредственным методам можно отнести проверку элемента при отсутствии напряжения и под напряжением. Все эти методы, каждый в отдельности или в сочетании друг с другом широко применяются на практике.

Наиболее простыми способами отыскания неисправностей являются внешний осмотр, проверка и замена полупроводниковых приборов и проверка приемника на прохождение сигнала (покаскадная проверка).

Нахождение неисправностей рекомендуется проводить следующим образом: 1) по внешним признакам определить вышедший из строя каскад, а по возможности узел или деталь в этом каскаде, проверить ток покоя и сопротивления постоянному току в контрольных точках; 2) проверить режимы полупроводниковых приборов по постоянному току; 3) произвести разборку приемника и внешний осмотр монтажа на надежность электрических контактов и правильность электрических соединений; 4) проверить элементы схемы: резисторы, конденсаторы и другие, а также моточные детали и узлы на обрыв и межвитковое замыкание; 5) произвести проверку на прохождение сигнала и покаскадную проверку.

Прежде чем приступить к разборке приемника и его электрической проверке, необходимо убедиться в наличии контактов в отсеке питания и работоспособности батареи. Если батарея дает под нагрузкой достаточное для данного приемника напряжение, то причину неисправности нужно искать в самом приемнике. Место неисправности и ее характер, как правило, можно установить путем измерения напряжения на электродах транзисторов. Поэтому прежде всего нужно убедиться в исправности цепей питания и батареи.

Разборка приемника производится в том случае, когда невозможно определить и устранить неисправность радиоприемника в собранном виде (без задней крышки). Производят ее при тщательном соблюдении рекомендаций, указанных в § 12.

Элементы схем, установленные на печатных платах и шасси приемника, не нумеруются, что создает дополнительные трудности при ремонте, поэтому при нахождении и устранении неисправностей полезно пользоваться, кроме принципиальных, монтажными схемами плат и шасси. Однако при этом необходимо учесть, что заводы проводят непрерывную работу по совершенствованию технологических процессов производства, поэтому монтажные схемы одних и тех же моделей приемников, но разных серий могут несколько отличаться друг от друга от и приведенных в настоящем пособии. При обнаружении таких несоответствий нужно произвести уточнение по принципиальной схеме приемника.

Правила проверки монтажа, омических сопротивлений, тока покоя и режимов транзисторов приведены в § 13.

При ремонте приемников необходимо иметь комплект следующих инструментов: паяльник 35—60 *вт*, набор отверток, бокорезы, пассатижи, пинцет, напильники, небольшие тиски, набор торцевых и накидных ключей, отвертку из изоляционного материала для регулировки сердечников катушек и индикаторную палочку. Из материалов нужно иметь: припой ПОС-61, канифоль, спирт, провода различных марок и сечений, изоляционные трубки раз-

личных диаметров, набор винтов, гаек, шайб и монтажных лепестков, комплект резисторов, конденсаторов, транзисторов и полупроводниковых диодов. При ремонте необходимо проводить различные измерения, поэтому нужно иметь комплект измерительных приборов. В частности нужны: ампервольтметр (тестер,) звуковой генератор, генератор стандартных сигналов АМ и ЧМ, измеритель нелинейных искажений, миллиамперметр, ламповый вольтметр, осциллограф. Перед началом ремонтных работ подготовить рабочее место, которое должно быть хорошо освещено, и проверить состояние инструмента и измерительных приборов.

ПРИ РЕМОНТЕ НУЖНО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПРИВОДЯЩЕГО К ОЖОГАМ И ДАЖЕ К СМЕРТЕЛЬНЫМ СЛУЧАЯМ.

27. Ремонт печатных плат

При ремонте печатного монтажа необходимо помнить, что печатные платы покрыты изолирующим лаком, поэтому для подсоединения приборов к отдельным печатным линиям следует применять острые наконечники. С их помощью можно проколоть защитную пленку и осуществить контакт с печатной линией.

Для предотвращения отслаивания фольги при пайке необходимо, чтобы все выводы деталей были хорошо облужены. Место паяк нужно смазать жидким флюсом (раствор канифоли в спирте) и паять припоем ПОС-61. Пайка с применением флюса, содержащего кислоты, недопустима. При отсутствии специального паяльника для пайки плат можно применять обычные, мощностью 35—60 *вт*, с заточенным жалом. Оно должно быть чистым, хорошо залуженным, с диаметром не более 4 *мм*. Время пайки должно быть минимальным. Длительное прогревание фольги нежелательно, так как это приводит к ее отслаиванию. Загрязненные места на печатных проводниках очищаются зубной щеткой, смоченной в спирте. Удалять грязь острыми предметами (ножом или отверткой) недопустимо.

При внешнем осмотре печатных плат нужно проверить целостность печатных линий, убедиться в отсутствии трещин, разрывов, прогоревших участков, установить, не поврежден ли изолирующий слой между проводниками и проводящий слой в местах пайки навесных элементов. Детали подергивать не допускается, так как это может привести к разрушению печатных проводников (при недостаточно прочном сцеплении их с изолирующим слоем).

В случае отслаивания фольги рекомендуется следующий способ ремонта: 1) поврежденное место тщательно очищается от грязи; 2) на фольгу и гетинакс в месте повреждения наносится тонкий слой клея БФ-2 или БФ-4; 3) для ускорения склейки можно провести горячим паяльником по отслоившемуся участку фольги;

4) тщательно проверить фольгу, убедиться в том, что отсутствуют паразитные замыкания и разрывы.

Если произошло отслаивание и разрыв фольги, то рекомендуется проделать следующее: 1) удалить остатки фольги данного проводника; 2) очистить плату от грязи; 3) точки (не более четырех), электрический контакт которых необходимо восстановить, соединяются с помощью медного луженого проводника диаметром 0,3—0,4 мм. Для предотвращения замыканий на провод надевается полихлорвиниловая трубка.

Если восстановлению подлежит часть фольги, то до места обрыва фольгу подклеивают, а удаленную часть восстанавливают вышеописанным методом. При отслаивании и разрыве печатного проводника, связывающего более четырех точек, плату лучше заменить.

Из-за длительной эксплуатации в результате коробления платы могут возникнуть микротрещины в печатных линиях, которые приводят к нарушению электрических контактов. Для обнаружения их достаточно внимательно осмотреть всю печать и проверить ее омметром. Микротрещины необходимо запаять.

28. Особенности ремонта узлов и деталей

Нормальная работа приемника во многом зависит от того, насколько точно заменяемые в процессе ремонта элементы по своим номиналам соответствуют указанным в принципиальной схеме. Нужно хорошо себе представить назначение и роль каждого элемента, входящего в схему. Это поможет правильно подобрать детали при замене. Отклонения от номиналов, указанных в схеме, допускаются лишь в самых крайних случаях, если это отклонение не вызывает серьезного нарушения режимов работы полупроводниковых приборов и микросхем.

Замену деталей на печатных платах рекомендуется проводить в такой последовательности: 1) по принципиальной и монтажной схемам определяют тип и номинал вышедшего из строя элемента; 2) элемент выпаивают с помощью электрического паяльника, однако лучше с помощью бокорезцов «выкусить» элемент, оставив концы выводов не менее 5 мм; 3) выводы устанавливаемого элемента заготовить соответствующим образом и подпаять к печатным линиям через отверстия в плате или к оставшимся концам проводов.

При демонтаже отказавших деталей и узлов (трансформаторов, контурных катушек, транзисторов и т. п.) следует предварительно очистить выводы от припоя и легким покачиванием осторожно вынуть узел. Перед установкой нового узла необходимо предварительно снять излишки припоя и прочистить отверстия в печатной плате. Нужно помнить, что каркасы катушек, колодка переключателя и другие детали изготавливаются из полистирола с низкой температурой плавления, поэтому при пайке следует соблю-

дать осторожность и не допускать их перегрева, который приводит к деформации и выходу из строя этих узлов и деталей. Методы и правила замены, установки и пайки микросхем имеют много особенностей. Все они изложены в приложении 1.

Конденсаторы переменной емкости (КПЕ) с воздушным диэлектриком состоят из двух или трех секций, крепятся на шасси (плате) винтами через резиновые амортизаторы и припаиваются к схеме навесными проводниками. Снимать КПЕ рекомендуется только в исключительных случаях.

У конденсаторов переменной емкости с воздушным диэлектриком наиболее вероятными отказами при эксплуатации являются замыкания между пластинами или загрязнение пластин. Возможное замыкание секций КПЕ, которое проявляется в виде шорохов, тресков или полного пропадания приема в отдельных точках шкалы, можно обнаружить тестером. В этом случае он с помощью зажимов «крокодил» присоединяется к корпусу КПЕ и к проверяемой секции. Прокручиванием секций от упора до упора производится проверка пластин на замыкание. Выявленная неисправность устраняется с помощью ножа. Загрязнение пластин, которое сказывается в виде характерного потрескивания при работе приемника, устраняется путем очистки пластин и промывки трущихся деталей КПЕ спиртом или очищенным бензином и восстановления пружинящего контакта между ротором и корпусом конденсатора.

При снятии и установке блока конденсаторов необходимо следить, чтобы олово не попало внутрь КПЕ. Чтобы неосторожным нажатием не погнуть роторные пластины, нужно перед снятием и установкой КПЕ поставить ротор в положение максимальной емкости (повернуть по часовой стрелке до упора). Отремонтированный КПЕ должен быть обязательно установлен на резиновые амортизаторы, чтобы исключить появление «микрэфонного эффекта» (паразитной акустической связи).

Переключатели диапазонов в рассмотренных приемниках используются барабанные и кнопочного типа П2К (в приемнике «Меридиан-202»).

Основной неисправностью барабанного переключателя (см. рис. 39, 48, 56) является нарушение электрического контакта между планками диапазонов и пружинными контактами связи с остальной схемой приемника. Особенно часто это происходит при длительном перерыве в работе приемника ввиду окисления поверхности контактов. В этом случае контакты необходимо промыть спиртом. Хороший эффект дает нанесение на контакты (для восстановления их проводимости) смазки типа «электрорюкс».

В кнопочных переключателях для снятия загрязнения или нагара с контактов нужно пипеткой влить в модуль 2—3 капли спирта со стороны, противоположной кнопкам, и произвести несколько включений. Если контакт не восстановится, то модуль разбирается и неисправность устраняется.

Чтобы отремонтировать модуль, необходимо предварительно разобрать приемник, извлечь шасси с платой или плату, все навесные проводники должны быть предварительно отпаяны. Выпаивание самого переключателя (отказавшего модуля) нужно производить очень осторожно, чтобы не повредить печатные проводники платы. Снятие переключателя или модуля с платы можно производить только с применением специального паяльника с отсосом.

Разборка модуля производится в крайних случаях, если точно установлено, что нарушен контакт между подвижным и неподвижным контактами и восстановить его без разборки невозможно. Для разборки самого модуля снимается кнопка со штока, опорная планка возвратной пружины, возвратная пружина и детали монтажной платы, расположенные на продолжении оси неисправного модуля. Далее шток модуля, после нажатия на фиксатор, выдвигается до выхода неисправного подвижного контакта. Неисправный контакт, в случае необходимости, нужно заметить.

Верньерное устройство у рассматриваемых приемников применено одного типа — однотросиковое (см. рис. 41, 45, 50, 54, 57, 61). Для разборки устройства нужно предварительно разобрать приемник и вынуть шасси. Затем снять шкалу, снять со шкивов КПЕ и с роликов радиощнур (тросик) и освободить стрелку. При сборке верньерного устройства необходимо пользоваться кинематическими схемами.

Если при вращении ручки настройки стрелка неподвижна или движется неравномерно (запаздывание, остановки, рывки), то это свидетельствует либо о пробуксовывании тросика на барабане, либо о нарушении кинематики механизма. В этом случае необходимо проверить положение тросика в канавках направляющих роликов и барабана. При пробуксовывании тросика его необходимо протереть ватным тампоном, смоченным в очищенном бензине. Аналогично протираются канавки роликов, шкива КПЕ и барабанов. Следы бензина необходимо сразу же удалить чистым тампоном. Если причиной пробуксовывания является ослабление натяжной пружины, то ее необходимо заменить. Неравномерность хода стрелки может быть связана с неровностями на подшкальнике. В этом случае неровности нужно осторожно снять острым инструментом.

Если при вращении ручки настройки наблюдается упругое торможение с отдачей и тугой ход всего механизма, то причина может быть в нарушении кинематики. Если механизм соответствует кинематической схеме, следует отрегулировать натяжение тросика и проверить окружное усилие на ручке настройки. Причиной неисправности механизма может быть также сильное трение в роликах. Необходимо проверить легкость их хода при снятом тросике и отрегулировать положение роликов так, чтобы канавки находились в одной плоскости.

Если при работе механизма (приемник выключен) прослушиваются сильные шумы (скрипы, щелчки и др.), то может оказаться, что пружина задевает за шасси или провода монтажа, стрелка задевает за подшкальник или ручка настройки задевает за корпус либо за провода монтажа. Если ручка настройки не вращается в одном из направлений, то это происходит из-за захлеста витков тросика на барабане.

Магнитная антенна ДВ- и СВ-диапазонов собрана на ферритовом стержне, который для повышения прочности покрыт бакелитовым лаком. Чтобы снять антенну, необходимо отпаять выводы катушек от контактов печатной платы или специальной колодки. Распайка выводов катушек производится в соответствии с рис. 40, 44, 49, 60; концы проводов должны быть тщательно залужены. Обрыв или плохая пайка одного из проводов снижает добротность контура и, следовательно, существенно снижает чувствительность приемника. На обрыв катушки проверяются омметром.

Штыревая (телескопическая) антенна состоит из восьми или девяти звеньев. Порядок отсоединения антенн описан ранее. Ремонт телескопических антенн достаточно сложен и производить его должен квалифицированный мастер.

Контурные катушки наматываются на каркасы, изготовленные из полистирола. Регулировка индуктивности осуществляется вращением ферритового сердечника. Для предотвращения самоотворачивания регулировочные шлицы заливаются церезином или сердечник фиксируется резиновой жилкой. Контурные катушки обычно ремонту не подвергаются. Выпаивать (и впаивать) их из платы нужно очень осторожно, так как каркас имеет низкую температуру плавления. При установке катушек необходимо располагать их на соответствующих местах, тщательно соблюдая расположение выводов. Моточные данные катушек и распайка их выводов приведены в приложении 2.

Не рекомендуется без особой надобности вращать подстроечные сердечники контуров, так как частые вращения выводят из строя резьбу. Основными неисправностями катушек являются механические повреждения. Межвитковые замыкания могут быть устранены только путем замены катушек на исправные.

Согласующие и выходные трансформаторы укрепляются на монтажной плате своими выводами. Материал магнитопровода — трансформаторная сталь, пластины набраны без зазора вперекрышку. Обращаться с пластинами нужно осторожно. Недопустимо изгибание пластин, их правка, обтачивание и обрезание. Моточные данные трансформаторов и распайка выводов приведены в приложении 2.

Обрывы внутри обмоток трансформаторов могут возникнуть при работе приемника в условиях повышенной влажности или резких смен окружающей температуры за счет разрушения паек и материала обмоток от коррозии. Неисправности такого рода устанавливаются внешним осмотром или при помощи тестера.

Межвитковое замыкание в обмотках или пробой обмотки на сердечник может произойти при работе приемника без нагрузки (громкоговорителя). Поэтому при ремонте приемников, когда нужно отключить громкоговоритель от вторичной обмотки выходного трансформатора, всегда следует подключать регистр с сопротивлением, равным сопротивлению звуковой катушки громкоговорителя.

В приемниках типа «Спидола» используется **громкоговоритель** типа 1ГД-1; в приемниках типа «ВЭФ» и «Океан» — типа 1ГД-4А, а в приемнике «Меридиан-202» — типа 1ГД-37. Характеристики этих громкоговорителей приведены в приложении 5.

Наиболее часто встречающиеся неисправности громкоговорителей: обрыв звуковой катушки, который приводит к прекращению работы громкоговорителя; касание звуковой катушки стенок зазора, что приводит к появлению шорохов и трения при перемещении катушки в зазоре; механическое повреждение диффузора и центрирующей шайбы, которое заключается в разрывах и вмятинах материала диффузора и деформации центрирующей шайбы.

В рассмотренных приемниках в качестве регуляторов громкости и тембра применены переменные резисторы типа ТКД, СПЗ-16, СПЗ-4а, СПЗ-4аМ, СПЗ-12а, СПЗ-12и, СПЗ-12к. От длительной эксплуатации в этих резисторах часто нарушается контакт между подвижным ползунком и токопроводящим слоем и контакт в выключателе. При вращении движков таких потенциометров, например регуляторов громкости, в громкоговорителе возникают трески и хрипы. Эти потенциометры необходимо заменить или разобрать, прочистить, промыть спиртом и смазать. Хороший эффект дает нанесение смазки типа «электролюкс». После ремонта перед установкой потенциометры проверяются омметром.

Для установки постоянных резисторов и конденсаторов их выводы тщательно облуживаются и на них надеваются полихлорвиниловые «чулки». После запайки в печатную плату излишек выводов откусывается на расстоянии 2—3 мм от поверхности платы.

Электролитические конденсаторы проверяются на пробой, отсутствие внутренних обрывов, работоспособность и сопротивление изоляции. Для проверки используется омметр и источник напряжения. Самый простой способ проверки заключается в подключении параллельно проверяемому заведомо исправного электролитического конденсатора. Остальные конденсаторы (разделительные, шунтирующие, блокировочные и т. д.) проверяются при помощи меггера. Для этого конденсаторы выпаиваются из схемы. Сопротивление изоляции исправных конденсаторов составляет не менее 100 *Мом*. Резисторы перед установкой в схему целесообразно проверить омметром.

Проверка полупроводниковых приборов производится при помощи испытательных приборов и путем замера напряжений на электродах.

Диоды проверяются замером сопротивления в прямом и обратном направлениях. Тот из диодов, который при обоих измерениях покажет одинаково малое или одинаково большое сопротивление — неисправный. При измерении прямого сопротивления диодов нужно иметь в виду, что для германиевых точечных диодов (типа Д9 и Д20) оно должно находиться в пределах от 50 до 150 *ом*, а для кремниевых точечных диодов (типа Д101, Д103) — от 150 до 500 *ом*. Обратное сопротивление составляет: для германиевых точечных диодов не менее 100—200 *ком*, а для кремниевых точечных диодов величина обратного сопротивления настолько велика, что измерить ее обычным омметром не удастся. При измерении сопротивлений диодов напряжение омметра не должно превышать 1,5 *в*. Характеристики полупроводниковых приборов, используемых в рассматриваемых приемниках, приведены в приложении 4. В схему должны устанавливаться только проверенные транзисторы и диоды.

При замене транзисторов необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности, так как при пайке выводы сильно нагреваются, а чрезмерный перегрев может привести их к выходу из строя. Время пайки должно быть минимальным. Выводы транзисторов не должны быть короче 20 *мм*, и на них надеваются полихлорвиниловые трубки. При пайке вывод транзистора необходимо охватить плоскогубцами для отвода тепла. При замене транзисторов в блоке УКВ выводы их должны быть такой же длины, как и у установленных. Перед установкой в схему транзисторы целесообразно проверить на испытательном приборе.

29. Проверка приемника на прохождение сигнала и покаскадная проверка

На прохождение сигнала приемник испытывается после проверки параметров полупроводниковых приборов и правильности их режимов. Для этого по методике, изложенной в гл. 4, на вход приемника подается сигнал от ГСС АМ напряжением 1000 *мкв* частотой 1000 *кГц*, модулированный частотой 400 или 1000 *Гц* при глубине модуляции 30 %, для проверки КВ-, СВ- и ДВ-диапазонов или от генератора ГСС ЧМ напряжением 100 *мкв* частотой 70 *МГц*, модулированный частотой 400 или 1000 *Гц* с девиацией ± 15 *кГц*, для проверки УКВ-диапазона. Величина входного напряжения выбирается в зависимости от модели и определяется в соответствии с табл. 1 (реальная чувствительность).

При правильных режимах всех каскадов приемника в высокочастотной части схемы должен просматриваться неискаженный сигнал, форма которого соответствует форме подаваемого сигнала (ограничения не допускаются). На выходе приемника синусоида также должна быть без искажений, а выходное напряжение должно соответствовать номинальной выходной мощности. В случае отсутствия сигнала на выходе приемника или при его сильных

искажениях целесообразно произвести проверку переменных напряжений на базах и коллекторах транзисторов (указаны в таблицах настройки). Таким образом, можно выявить каскад, в котором находится неисправность.

Применение этого метода при низком качестве приема и малой мощности на выходе особенно эффективно. При такой проверке имеется возможность измерения коэффициента усиления отдельных или нескольких каскадов приемника, можно также проверить возбуждение гетеродина.

Покаскадная проверка приемника заключается в последовательной проверке каждого каскада сначала для низкочастотной части, затем для высокочастотной. От громкоговорителя до детектора используется сигнал низкой частоты (1000 гц), а после детектора — модулированный сигнал высокой частоты. Величины напряжений выбираются в соответствии с требованиями табл. 4—12. При такой проверке целесообразно параллельно громкоговорителю (звуковой катушке) подключить ламповый вольтметр, по отклонениям стрелки которого можно судить об усилении отдельных каскадов.

Например, для усилителя низкой частоты коэффициент усиления k определяется по формуле:

$$k = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх НЧ}}} \geq 40,$$

где $U_{\text{вых}}$ — напряжение на звуковой катушке громкоговорителя, а $U_{\text{вх НЧ}}$ — напряжение на входе УНЧ от звукового генератора.

Резкое уменьшение коэффициента усиления будет свидетельствовать о неисправности усилителя НЧ и возможно по нескольким причинам:

- 1) потери емкости электролитическим конденсатором в цепи эмиттера транзистора предвыходного каскада;
- 2) наличия короткозамкнутых витков или обрыва в первичной или вторичной обмотках переходного трансформатора;
- 3) уменьшения коэффициента усиления транзистора предвыходного каскада;
- 4) отклонения режима по постоянному току транзисторов выходного каскада;
- 5) отклонения напряжения на первичной обмотке выходного трансформатора (должно быть на 0,2—0,6 в ниже номинального питающего напряжения).

30. Характерные неисправности

Наиболее характерные неисправности и их возможные причины приведены в табл. 13. Данные таблицы, безусловно, не охватывают всех возможных случаев, но могут служить основой для анализа других неисправностей.

Характер неисправности	Возможная причина
Приемник не включается	Нет контакта в выключателе питания; разряжена батарея; нет контакта с элементами питания в кассете или между элементами, или между элементами и пружинами (крышкой); обрыв в проводах, соединяющих батарею со схемой или в гнезде внешнего источника питания типа ГС
При вращении ручки настройки приемник не настраивается: указатель настройки (стрелка) перемещается указатель настройки не перемещается	Винт на оси КПЕ закреплен слабо; заклинило ось КПЕ; Проскальзывает или оборван тросик верньерного устройства
Приемник не работает: ток покоя меньше нормального ток покоя соответствует норме ток покоя больше нормального	Обрыв печатных линий питания на платах; нарушен контакт в выводах транзисторов Обрыв в цепи: вторичная обмотка выходного трансформатора — громкоговоритель; обрыв или короткое замыкание во вторичной обмотке выходного трансформатора; обрыв в звуковой катушке громкоговорителя Пробой электролитических конденсаторов в цепи питания; неисправен один из транзисторов; неправильно выбрано напряжение смещения на базу выходных транзисторов
При вращении ручки регулятора громкости наблюдаются искажения или пропадания звука	Неисправен регулятор громкости; разряжены элементы питания; неисправны транзисторы предвыходного или выходного каскадов УНЧ или вышла из строя микросхема; неисправен громкоговоритель; нарушена центровка звуковой катушки или засорен зазор; межвитковое замыкание в согласующем или выходном трансформаторах; неисправность в цепи обратной связи двух последних каскадов УНЧ; неисправен электролитический конденсатор в эмиттере предварительного усилителя НЧ; обрыв или замыкание в цепи АРУ
При постукивании по приемнику слышен треск в громкоговорителе	Нарушен контакт в монтаже
Дребезжание звука при работе приемника	Плохое закрепление деталей корпуса (передняя решетка, задняя стенка и т. п.); расцентровка громкоговорителя
Наблюдается самовозбуждение при вращении ручки регулятора громкости	Неисправен электролитический конденсатор в базовой цепи первого каскада УНЧ; неисправен электролитический конденсатор в фильтрах АРУ

Характер неисправности	Возможная причина
На всех диапазонах прослушивается треск или прерывание звука	Замыкают пластины блока конденсаторов переменной емкости; нарушен контакт в контактной системе барабанный переключатель — контактная рейка; касание транзисторами других элементов схемы
На одном из диапазонов прослушивается треск или нет приема; звук прерывается	Нарушен контакт в переключателе диапазонов; нарушен контакт в монтаже планки данного диапазона; нарушен контакт или неправильная распайка выводов контурных катушек данного диапазона; вышла из строя соответствующая микросхема
Микрофонный эффект (паразитная акустическая связь)	Блок конденсатора переменной емкости не установлен на амортизаторы; неправильно уложены монтажные провода
Приемник возбуждается при сильных сигналах	Неисправен конденсатор в цепи фильтра питания; разряжена батарея питания
Возбуждение приемника сопровождается воем и свистом Возбуждение пропадает при уменьшении громкости	Неисправны электролитические конденсаторы фильтра питания; микрофонный эффект; расстроен последний фильтр ПЧ или первый и последний фильтр ФСС; нарушена экранировка катушек; нарушены контакты в точках заземления; неисправен конденсатор фильтра после детектора Неисправны конденсаторы коррекции частотной характеристики УНЧ; чувствительность значительно выше нормы
Сильные искажения при приеме местных станций	Обрыв или замыкание в цепи АРУ
Переключение с диапазона на диапазон сопровождается сильным треском	Ослабли пружины контактной рейки; загрязнены контакты планок; ненадежная фиксация роторов полупеременных конденсаторов; касание оголенных проводов или конденсаторов в блоке КВ, СВ, ДВ
Отсутствует фиксация или «заела» одна из кнопок переключателя П2К Не работает УНЧ	Сломана или разрегулирована пружина фиксатора Нет контакта в выключателе питания или в телефонном гнезде; неисправен регулятор громкости; короткое замыкание или обрыв в катушке согласующего или выходного трансформатора; плохой контакт в монтаже УНЧ; обрыв в звуковой катушке громкоговорителя; обрыв в цепях последних каскадов УНЧ; неисправен один из транзисторов; вышла из строя микросхема

Характер неисправности	Возможная причина
Возбуждение УНЧ	Перепутана распайка выводов согласующего или выходного трансформатора; малы коэффициенты усиления транзисторов выходного каскада; обрыв в цепях обратной связи двух последних каскадов УНЧ; неисправна микросхема
<p>На выходе УНЧ наблюдаются искажения: типа «ступенька»</p> <p>искаженная синусоида</p>	<p>Мало напряжение смещения на базах транзисторов выходного каскада; неисправен конденсатор в цепи обратной связи; неисправен диод в стабилизаторе питания</p> <p>Значительный разброс параметров транзисторов выходного каскада УНЧ; неисправны электролитические конденсаторы в базовых и эмиттерных цепях транзисторов; неисправны резисторы выходных транзисторов — средняя точка согласующего трансформатора</p>
Возбуждается УНЧ при подключении телефона	Неисправность в цепи обратной связи; неоправданно высокие коэффициенты усиления транзисторов выходного каскада
При номинальной выходной мощности занижена чувствительность УНЧ	Режим транзисторов не соответствует номинальному; параметры транзисторов не соответствуют норме; неисправность в цепи обратной связи двух последних каскадов; неисправен согласующий или выходной трансформатор; пробит электролитический конденсатор в цепи эмиттера транзистора предварительного усилителя
<p>Отсутствует прохождение сигнала:</p> <p>с базы транзистора последнего каскада УНЧ</p> <p>с базы транзистора первого каскада УНЧ</p> <p>с базы транзистора преобразователя</p>	<p>Неисправен диод или перепутана его полярность; короткое замыкание в цепи детектора; неисправен выходной контур ПЧ; неисправен транзистор; неисправны конденсаторы в фильтре; вышла из строя микросхема</p> <p>Неисправен один из транзисторов или микросхема; неисправен конденсатор одного из фильтров ПЧ или обрыв в катушке; неисправен переходной конденсатор</p> <p>Неисправен один из транзисторов или микросхема; обрыв в одной из катушек контура ПЧ; неисправен один из переходных конденсаторов; неисправен конденсатор в цепях АРУ; неисправен ФСС</p>

Характер неисправности	Возможная причина
<p>Низкая чувствительность усилителя ПЧ: с базы транзистора последнего УПЧ</p> <p>с базы транзистора первого УПЧ</p> <p>с базы транзистора преобразователя</p>	<p>Неисправен один из конденсаторов выходного каскада ПЧ; низкая добротность контура ПЧ; неисправен регулятор громкости</p> <p>Режим транзистора или микросхемы не соответствует норме; номинал резистора в коллекторной цепи транзистора не соответствует требуемому значению; неисправен конденсатор контура ПЧ</p> <p>Мала добротность контурных катушек ФСС; нарушен контакт в эмиттерной цепи транзистора; неисправна микросхема</p>
Сильное искажение сигнала на выходе УПЧ	Неисправен один из конденсаторов в цепях АРУ; неисправность в цепях детектора; неправильно подобрано смещение на диод; вышла из строя микросхема
Возбуждение УПЧ	Нарушен режим транзисторов или микросхемы; неправильная распайка контурных катушек; обрыв конденсатора нейтрализации
Мал коэффициент усиления тракта ПЧ	Неисправен один из транзисторов или микросхема; расстроены контуры ПЧ; велик обратный ток коллектора транзисторов; изменились параметры транзисторов во времени
Уменьшение коэффициента передачи детектора Шунтирование контура в детекторном каскаде	Велико прямое и мало обратное сопротивление диода
Слабый и искаженный сигнал: на низкочастотном краю всех диапазонов	Уход частоты гетеродина; неисправен КЧЕ; неисправен транзистор гетеродина; неисправность в катушках связи гетеродиинного контура; нарушен контакт в переключателе диапазонов; неисправна микросхема
на высокочастотном краю всех диапазонов	Неисправен транзистор; сломан или имеет трещину сердечник магнитной антенны (СВ и ДВ); расстроены входные цепи; неисправен КЧЕ; неисправна микросхема
Гетеродин работает только на одном из диапазонов	Нарушен контакт в переключателе диапазонов; мала добротность катушек контура гетеродина

Характер неисправности	Возможная причина
Отсутствует прием: на штыревую антенну на магнитную антенну с гнезда внешней антенны	Нарушен контакт антенны с входным контуром Обрыв катушки входного контура или катушки связи; неисправен КРПЕ; нет контакта в переключателе диапазонов Нарушен контакт гнезда с конденсатором связи; неисправен конденсатор связи; нарушен контакт в цепи конденсатор связи — переключатель диапазонов
Отсутствует прием в диапазоне УКВ	Неисправен один из транзисторов блока УКВ; вышла из строя микросхема; сбилась настройка контура в блоке УКВ или трансформаторов ПЧ тракта ЧМ; неисправен переключатель диапазонов
Не работает автоматическая подстройка частоты	Нарушен контакт в переключателе АПЧ; неисправность в цепи АПЧ; расстроен дробный детектор; вышел из строя варикап
Плохая избирательность	Расстроен контур УВЧ или трансформаторы ПЧ
Уменьшение реальной чувствительности приемника	Велик коэффициент шума транзисторов; вышел из строя один из транзисторов тракта ПЧ; расстроен один из контуров ПЧ
Заметно снижена чувствительность в УКВ	Расстроен контур УВЧ блока УКВ; расстроен один или несколько контуров ПЧ тракта ЧМ
Слабый прием в диапазонах КВ и УКВ	Нарушена пайка антенного провода от переключателя АМ-ЧМ к лепестку штыревой антенны
Не настраивается входной контур диапазона СВ или ДВ	Обрыв в контурных катушках или связи; неисправен подстроечный конденсатор; перепутана раскладка выводов катушек входного контура
Не настраиваются входные цепи КВ-диапазонов	Нарушение контактов на планке; перепутана раскладка выводов катушек входных контуров Неправильно подобраны номиналы конденсаторов входных цепей
Не работает индикатор настройки	Нарушен контакт в цепях индикатора и переключателе П2К; вышел из строя микроамперметр. В приемнике «Меридиан-202»: вышел из строя один из транзисторов Т9-Т11; неисправна лампа накаливания

Однако при эксплуатации приемников часто возникают неисправности, которые заслуживают того, чтобы на них остановиться подробнее.

Паразитное самовозбуждение. Оно проявляется в приемниках в виде различных свистов и шумов. Основными причинами самовозбуждения являются паразитные обратные связи как внутренние, так и внешние. Внутренние паразитные связи могут возникнуть за счет паразитных емкостей элементов монтажа и полупроводниковых приборов, плохой экранировки деталей и проводов, общих активных сопротивлений. Они приводят к изменению режимов каскадов по постоянному току, уходу параметров транзисторов и деталей, выходу из строя отдельных элементов схемы, расстройке контуров и т. п.

Внешними источниками паразитного самовозбуждения могут быть различные электротехнические и радиотехнические установки. Проникновение таких помех возможно за счет паразитных связей источника и схемы приемника. Наводки могут значительно ухудшить качество работы приемника, в частности, они создают в громкоговорителе или телефоне нежелательный звуковой фон.

В этих случаях прежде всего нужно выявить участок схемы, вызывающий самовозбуждение. Для этого из схемы приемника поочередно исключаются транзисторы, начиная со входа. Этим устанавливается цепь, которая приводит к самовозбуждению последующей части схемы. Далее, подключая к коллекторным нагрузкам (регисторам) транзисторов (с последнего до первого) этой цепи конденсаторы большей или меньшей емкости, определяется самовозбуждающийся каскад. Признаком правильного результата будет изменение частоты самовозбуждения или его полное исчезновение. Обнаружение элемента схемы, приводящего к самовозбуждению, производится обычными методами, рассмотренными ранее.

Паразитная акустическая обратная связь («микрофонный эффект»). Микрофонный эффект выражается в прослушивании воющего тона определенной частоты. Этот дефект может возникнуть за счет нескольких причин: плохое закрепление или механическая неисправность КПЕ, плохое закрепление деталей (особенно контурных катушек и их выводов), неудачная укладка монтажных проводов и т. п.

Для устранения этого явления необходимо внимательно осмотреть монтаж и устранить все замеченные недостатки. Оптимальное положение проводов подбирается опытным путем. Нужно также проверить качество резиновых амортизаторов КПЕ. Они могут высохнуть или быть сильно затянуты. И в том и другом случае они перестают выполнять свои функции. Нужно проверить отсутствие развертывания регулировочных винтов, гаек и износа подшипников КПЕ, а также нарушения центровки или люфта ротора. Результатом всех работ должно быть полное исчезновение микрофонного эффекта.

Источником шума в громкоговорителе приемника могут быть так называемые «шумящие» транзисторы, т. е. транзисторы с повышенным коэффициентом шума. Такой транзистор можно найти, последовательно шунтируя электролитическим конденсатором все транзисторы работающего приемника по порядку. Для этого конденсатор емкостью 10 мкф подключают к коллектору транзистора и к опорной точке схемы. При этом цепь транзистора по постоянному току не меняется, а высокочастотный или низкочастотный сигнал закорачивается и не поступает на последующие каскады. «Шумящий» транзистор определяется по исчезновению шума в громкоговорителе и заменяется заведомо хорошим.

Для оценки правильности работы отдельного блока или каскада приемника иногда бывает целесообразно знать величину коэффициента усиления этих устройств. Коэффициент усиления определяется как отношение напряжения на выходе каскада (или блока) к напряжению на его входе. Для измерения коэффициента усиления какого-либо каскада на базу транзистора подается сигнал соответствующей частоты с напряжением, равным чувствительности этого каскада, измеряется напряжение на выходе каскада и подсчитывается коэффициент усиления.

Величина коэффициента усиления для каскадов нормально работающего приемника обычно находится в пределах:

УВЧ	5—10
Преобразователь	20—30
Первый усилитель ПЧ	50—80
Второй усилитель ПЧ	30—60
Предвыходной каскад УНЧ	10—300
Двухтактный выходной каскад УНЧ	10

При настройке колебательных контуров правильность выполнения этой операции характеризуется максимальным отклонением стрелки выходного вольтметра и при дальнейшем вращении подстроечного сердечника (1—2 оборота) сигнал на выходе должен резко уменьшаться. Если же этой картины не наблюдается, т. е. уменьшение выходного напряжения наступает раньше, чем достигается резонанс в колебательном контуре, то это говорит о наличии ограничения в последующих каскадах. Если стрелка выходного вольтметра вместо максимума идет к нулю или не двигается вовсе, то это говорит о неправильной настройке контура. В таком случае целесообразно проверить коэффициент усиления каскада.

Часто при настройке контуров положение подстроечного сердечника в середине каркаса катушки не соответствует максимальному отклонению стрелки выходного вольтметра. Здесь необходимо совсем вывернуть сердечник катушки и таким образом определить возможность правильной настройки контура. Если при полностью вывернутом или ввернутом сердечнике не удается правильно настроить контур, то необходимо этот контур заменить или проверить число витков катушки, наличие обрывов и корот-

ких замыканий в обмотке. Нужно помнить, что неправильная настройка контура может привести к возникновению паразитных колебаний в схеме.

Как уже отмечалось выше, многие неисправности в приемниках возникают за счет разрядки батареи питания. При замене негодной батареи, а это делается, когда ее напряжение при нагрузке составляет около 50% от номинального, необходимо соблюдать правильную полярность подключения элементов. При несоблюдении этого условия элементы питания нагреваются и преждевременно разряжаются, кроме того, это может вызвать перегрузку и элементов схемы приемника. При замене батареи проверяются также контакты в отсеке питания. Они должны быть чистыми и не окисленными.

При эксплуатации приемника с течением времени увеличивается внутреннее сопротивление батареи, что приводит к искажению звука в громкоговорителе и его прерыванию. Если при замене батареи эти явления не исчезают, необходимо проверить исправность электролитического конденсатора, подключенного параллельно батарее.

При длительной эксплуатации приемников, особенно при некачественных элементах питания, происходит вытекание электролита из элементов. В этом случае отсек питания для батареи промыть раствором дистиллированной воды и уксуса (соотношение частей 10:1), затем еще раз хорошо промыть дистиллированной водой и просушить (желательно горячим воздухом).

НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РЕМОНТНЫХ И НАСТРОЕЧНЫХ РАБОТ НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВЕСТИ ПРОВЕРКУ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИЕМНИКА ПО МЕТОДИКЕ, ИЗЛОЖЕННОЙ В ГЛ. 4.

Гибридные интегральные микросхемы серии К-237

В радиоприемнике «Меридиан-202» используются шесть гибридных интегральных микросхем (ИМС) серии К-237, выполненных на основе тонкопленочной технологии (см. введение). Усилитель ВЧ и преобразователь частоты (с отдельным гетеродином) тракта АМ составляют микросхему К2ЖА371; усилитель ПЧ, детектор и АРУ тракта АМ — микросхему К2ЖА372; усилитель ВЧ, гетеродин и смеситель тракта ЧМ — микросхему К2ЖА375; УПЧ тракта ЧМ — микросхему К2УС375; предварительные каскады усиления НЧ и предоконечный каскад — микросхему

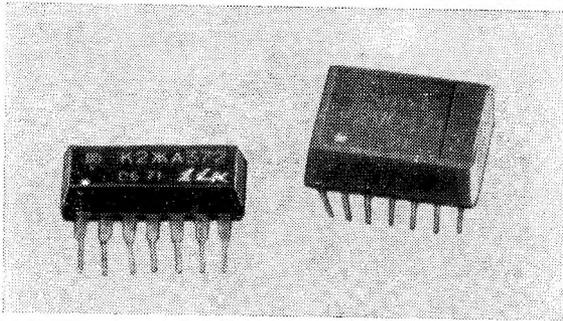


Рис. П-1. Общий вид гибридно-пленочных ИМС серии К-237

К2УС371. Все микросхемы имеют два варианта внешнего оформления (см. рис. П-1). Корпус ИМС — пластмассовый с размерами $19,5 \times 10 \times 4,5$ мм или $18,5 \times 15 \times 5,5$ мм. У каждой микросхемы четырнадцать плоских луженых латунных выводов, первый из которых обозначен специальной точкой на корпусе. На корпусе обозначены также величины сопротивлений регулировочных резисторов и контакты, к которым они должны быть подключены; условное обозначение (шифр) ИМС; дата изготовления и товарный знак предприятия. Все резисторы, входящие в состав микросхем, имеют пленочное исполнение.

В случае отказа в работе микросхемы ремонту не подвергаются. Неисправные микросхемы заменяются годными с последующим получением оптимальных режимов при помощи подборных и регулировочных элементов. Пайка микросхем должна производиться специальным групповым паяльником (для одновременного прогрева всех четырнадцати выводов) мощностью не более 60 вт. Припой, используемый для пайки, — марки ПОС-61, время пайки — не более 5 сек, при температуре не более 250°C .

При установке микросхем на печатную плату приемника необходимо помнить и соблюдать следующие правила:

1) зазор между ИМС и платой должен быть не менее 3 мм;
2) входные и выходные цепи ИМС должны быть тщательно заэкранированы от электрических и магнитных полей и разнесены одна от другой;

3) монтаж необходимо выполнять так, чтобы площади петель, образованных входными и выходными токами ИМС, были минимальными;

4) «заземление» (соединение с корпусом) элементов подключения, относящихся к входным и выходным цепям ИМС, должно производиться в одной точке вместе с соответствующим выводом микросхемы;

5) соединение «земляных» выводов ИМС между собой должно производиться проводами минимальной длины.

При использовании интегральных микросхем нельзя допускать превышения предельно допустимых режимов.

Номинальное значение напряжения питания для микросхем К2ЖА371 и К2ЖА372 составляет 5 в (+1; -1,4 в); для К2ЖА375 — 6 в (+2; -1 в); для К2УС375 — 6 в (+2,5; -0,5 в); для К2УС371 — 9 в (+1; -3,4 в). Мощность, потребляемая от источника питания, для всех микросхем (кроме К2УС371 — 50 мвт) не превышает 25 мвт.

Принципиальная схема микросхемы К2ЖА375 (ИМС1) с внешними элементами подключения приведена на рис. П-2. Нумерация и величины этих элементов здесь и в последующих схемах указаны применительно к схеме приемника «Меридиан-202» (см. рис. 31 на вклейке). Параметры микросхемы при номинальном напряжении питания (E_0) составляют:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1) коэффициент усиления | 10—20; |
| 2) напряжение гетеродина | 120—180 мв; |
| 3) потребляемый ток | не более 5,3 ма. |

В микросхеме использованы транзисторы типа КТ307Г ($T1-T7$).

На транзисторах $T1, T2$ собран усилитель высокой частоты по каскодной схеме. Сигнал с входного контура блока УКВ ($L1, C1, C2, C3$), имеющего емкостную связь с телескопической антенной, подается на базу транзистора $T1$. Нагрузкой УВЧ является контур ВЧ ($L2, L3$), связанный с коллектором транзистора $T2$ через антипаразитное сопротивление $R2$. С катушки связи ($L2$) контура УВЧ сигнал через контакт 7 подается на несимметричный вход смесителя, выполненного на транзисторах $T5, T7$.

Гетеродин собран на транзисторе $T6$ по схеме с общим эмиттером. Сигнал с гетеродинного контура ($L4, L5$) через конденсатор $C11$ и контакт 10 подается на базу $T6$. Каскад эмиттерного повторителя на транзисторе $T4$ выполняет функции усилителя

обратной связи: эмиттер транзистора связан с эмиттером $T6$, а коллектор — с катушкой связи гетеродинного контура через контакт 11 . База транзистора $T4$ заземлена; контакт 12 и конденсаторы $C5$, $C13$.

Сигнал от гетеродина подается в эмиттеры транзисторов смесителя ($T5$, $T7$) — симметричный вход. Нагрузкой смесительного каскада (симметричная) является фильтр ПЧ ($L6$, $L7$, $C14$), подключенный к коллекторам $T5$, $T7$ через контакты 8 , 9 . При данном включении ИМС каскад, собранный на транзисторе $T3$, уча-

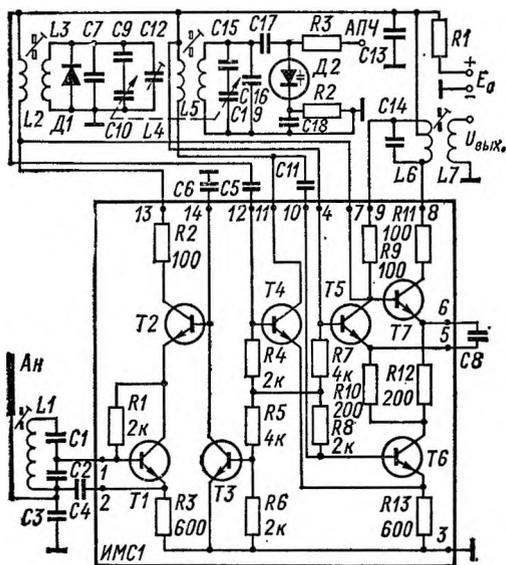


Рис. П-2. Принципиальная схема ИМС1 типа К2ЖА375 с внешними элементами подключения

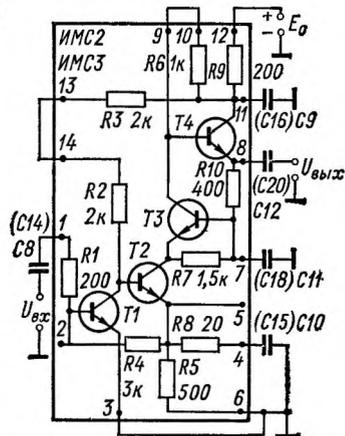


Рис. П-3. Принципиальная схема ИМС2 (ИМС3) типа К2УС375 с внешними элементами подключения

стия в работе схемы не принимает. Для устойчивости работы ИМС все входящие в нее каскады охвачены обратной связью.

Предельно допустимые режимы работы микросхемы К2ЖА375:

- 1) мощность, рассеиваемая на коллекторе каждого транзистора 15 мвт;
- 2) максимальный ток коллектора 20 ма;
- 3) максимальные напряжения:
 - коллектор — эмиттер 10 в,
 - коллектор — база 10 в,
 - база — эмиттер 4 в.

При установке ИМС на плату, кроме соблюдения общих правил, необходимо, чтобы выводы конденсаторов контуров УВЧ, гетеродина, смесителя и соединения этих выводов с соответствующими катушками индуктивности были минимальной длины. Это же

требование распространяется и на провод, соединяющий выводы 7 и 13 микросхемы. Напряжение питания (после развязки R1, C13) должно подводиться непосредственно к контуру гетеродина, а от него уже отдельными проводниками на остальные элементы подкючения и контакты микросхемы. Конденсатор C13 должен присоединяться к точке соединения всех проводников положительной шины питания. Питающими шинами следует занимать возможно ббльшую площадь, используя их для разделения отдельных цепей: входной цепи, контуров УВЧ, гетеродина и смесителя. Сами же эти цепи должны быть разнесены на расстояние не менее 25—30 мм. Площади контуров между выводами микросхемы 1—2, 8—9, 8—11, 11—12 нужно иметь минимальными.

Принципиальная схема микросхемы К2УС375 (ИМС2 и ИМС3) с внешними элементами подключения приведена на рис. П-3. Параметры микросхемы при номинальном напряжении питания (E_0) составляют:

- 1) потребляемый ток не более 3 ма;
- 2) коэффициент усиления на частоте 10,7 Мгц не менее 150;
- 3) модуль входного сопротивления не менее 300 ом.

В микросхеме использованы транзисторы типа КТ307Г (Т1—Т4) в двух каскадах усиления и эмиттерном повторителе. Первый каскад усиления собран на транзисторе Т1 с заземленным эмиттером. На базу этого транзистора через контакт 1 микросхемы поступает сигнал либо с ФСС, либо с контура ПЧ. Коллектор транзистора нагружен на второй усилительный каскад (Т2, Т3), выполненный по каскодной схеме (общий эмиттер — общая база), с последовательным питанием транзисторов по постоянному току. Нагрузкой этого каскада является эмиттерный повторитель, собранный на транзисторе Т4. Выход транзистора через контакт 8 ИМС связан с последующими контурами ПЧ. Цепочка R8 и конденсатор C10 (C15) выполняет функции частотной коррекции. Все каскады ИМС охвачены обратной связью.

Предельно допустимые режимы работы микросхемы К2УС375:

- 1) мощность, рассеиваемая на коллекторе каждого транзистора 15 мвт;
- 2) максимальный ток коллектора 20 ма;
- 3) максимальные напряжения:

коллектор — база	10 в,
коллектор — эмиттер	10 в,
база — эмиттер	4 в.

При установке ИМС на плату необходимо особое внимание уделять монтажу, чтобы исключить циркулирующие токи в общих шинах питания. Наличие этих токов может привести к значительным искажениям характеристик усилителя.

Принципиальная схема микросхемы К2УА371 (ИМС4) с внешними элементами подключения приведена на рис. П-4.

Параметры микросхемы при номинальном напряжении питания (E_0) и напряжении АРУ не более 5 в составляют:

- 1) потребляемый ток не более 3 ма;
- 2) напряжение гетеродина (на эквивалентном сопротивлении контура гетеродина, равном 4 ком между выводами 5, 8 на частоте 15 Мгц) 300—400 мс;
- 3) коэффициент усиления в режиме преобразования (при нагрузке смесителя на эквивалентном сопротивлении 10 ком между выводами 4 и при частоте сигнала 150 кгц) 130—150;
- 4) уменьшение усиления в режиме преобразования на частоте 15 Мгц по отношению к усилению на частоте 150 кгц не более 5 дб;
- 5) коэффициент шума в режиме преобразования (при включенном режекторном фильтре $L21$, $C31$ на несущей частоте 150 кгц) не более 6 дб;
- 6) эквивалентное сопротивление контура гетеродина ($L_{Г}$, $C_{Г}$), приведенное к выводам 5 и 8 4 ком;
- 7) сопротивление нагруженного контура смесителя между выводами 10 и 12 ИМС 10 ком.

В микросхеме использованы транзисторы типа КТ307Г (Т1—Т6).

На транзисторе Т1 собран резистивный усилитель высокой частоты. Напряжение сигнала с коллектора этого транзистора подается через подключаемый конденсатор С30 на базы транзисторов смесителя (Т2, Т5) синфазно и балансируется на выходе. Сигнал от гетеродина (Т4, Т6) поступает в цепь эмиттеров транзисторов Т2, Т5 (точка А), на которых собран смеситель по балансной схеме. Под воздействием преобра-

зуемого сигнала ток несущей частоты, протекающий через каждый транзистор смесителя, последовательно изменяется в противоположные стороны. В выходной обмотке трансформатора ПЧ (L22) течет разностный ток двух плеч смесителя. Повышение температурной стабильности достигается включением в эмиттерные цепи транзисторов Т2 и Т5 резисторов R3 и R8. Введенная таким

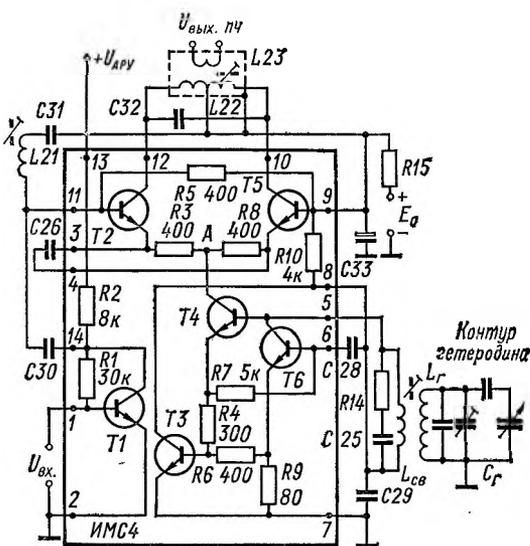


Рис. П-4. Принципиальная схема ИМС4 типа К2ЖА371 с внешними элементами подключения

образом отрицательная обратная связь, уменьшает разброс характеристик плеч преобразователя, облегчает подбор транзисторов, улучшает стабильность работы схемы, повышает ее входное сопротивление и уменьшает нелинейные искажения.

На транзисторах $T4$ и $T6$ собран самовозбуждающийся гетеродин с отрицательным сопротивлением. Каскад охвачен двумя петлями обратной связи: коллектор $T6$ — база, эмиттер $T4$ — резисторы $R4, R6$ — эмиттер $T6$; эмиттер $T4$ — резистор $R7$ — база $T6$. Первая петля обратной связи — положительная, а вторая — отрицательная. Амплитуда колебаний стабилизирована

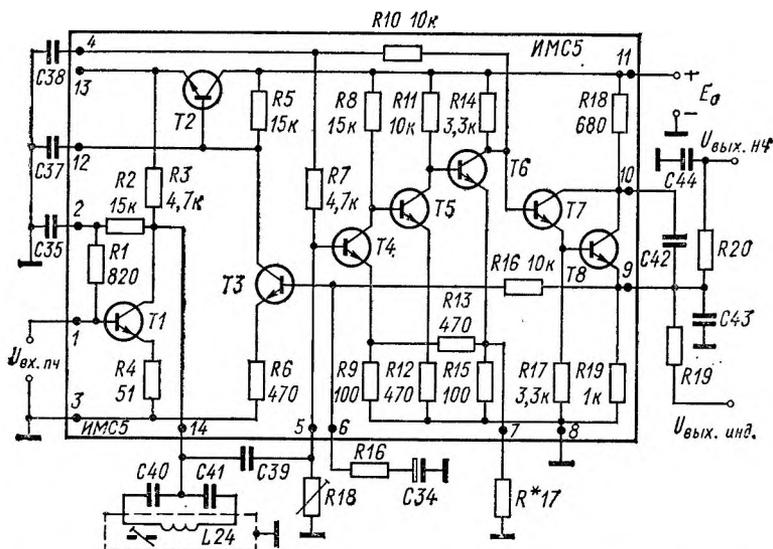


Рис. П-5. Принципиальная схема ИМС5 типа К2ЖА372 с внешними элементами подключения

каскадом на транзисторе $T3$. Эквивалентное сопротивление гетеродинного контура (L_T, C_T), приведенное к выводам 5, 8 ИМС, целесообразно выбирать в пределах 4—10 ком. Уменьшение этого сопротивления приводит к ухудшению условий самовозбуждения, а при увеличении — к понижению стабильности частоты. Цепочка из подключаемых элементов $R14, C25$ устанавливается при появлении паразитных колебаний и выбирается из условия $R14 \leq \leq 1,5$ ком ($R14$ — сопротивление паразитного контура на его собственной частоте). Оптимальное значение напряжения гетеродина относительно земляной шины (во всех диапазонах) составляет 100—200 мв.

Для повышения устойчивости по промежуточной частоте и снижения уровня собственных шумов УВЧ установлен последовательный контур $L21, C31$. Чтобы напряжение гетеродина не проникало на выход смесителя (выводы 10, 12 ИМС) и на вход

УПЧ приемника, необходимо, чтобы обмотки трансформатора *L22*, *L23* были симметричны относительно среднего вывода. Спектр напряжения на выходе преобразователя частоты аналогичен спектру напряжения на выходе диодных балансных преобразователей.

Предельно допустимые режимы работы микросхемы К2ЖА371:

- 1) максимальное значение напряжения на выводах 9, 10, 11, 12, 13 и 14 относительно выводов 2 и 7 6 в;
- 2) максимальное значение тока в цепи вывода 14 при подключенной внешней нагрузке 10 ма.

При установке ИМС на плату, кроме соблюдения общих правил, необходимо выводы конденсаторов, особенно *C37*, *C39*, *C30* и *C32* (см. рис. П-4), подсоединить к микросхеме в непосредственной близости к выводам 9; 8, 7; 3, 4; 6, 8 соответственно. Выводы 2 и 7 микросхемы необходимо соединять с земляной шиной вблизи ИМС.

Принципиальная схема микросхемы К2ЖА372 (ИМС5) с внешними элементами подключения приведена на рис. П-5. Параметры микросхемы при номинальном напряжении питания (E_0) составляют:

- 1) потребляемый ток не более 4 ма;
- 2) входное сопротивление на частоте 465 кГц 430—1000 ом;
- 3) действие АРУ: при изменении входного сигнала в пределах 50—3000 мкв, соответствующее изменение сигнала на выходе не более 6 дб;
- 4) коэффициент нелинейных искажений при глубине модуляции напряжения ПЧ 80%, частоте модулирующего напряжения 40 гц и выходном напряжении 300 мкв не более 3%;
- 5) максимальное напряжение на выходе АРУ (вывод 13 ИМС) при отсутствии входного сигнала и токе нагрузки не более 1,5 ма 3,0—4,5 в
на нагрузку
3,9 ком;
- 6) входное напряжение частоты 465 кГц при глубине модуляции 30% и при напряжении пиков частоты на выходе детектора 30 мв (при наличии внешнего резистора *R17*) 12—35 мкв

В микросхеме использованы транзисторы типа КТ319Г (*T1*, *T2*, *T4—T7*) и КТ319Д (*T3* и *T8*).

На транзисторе *T1* собран регулируемый каскад усиления ПЧ, нагрузкой которого (вывод 14) является полосовой фильтр *L24*, *C40*, *C41*, настроенный на частоту 465 кГц. Волновое сопротивление части фильтра, приведенное к выводам 3, 14 ИМС, выбирается из условий получения требуемой полосы пропускания с учетом шунтирования фильтра сопротивлением микросхемы между выводами 3 и 14 величиной 1,5—2 ком. Сигнал ПЧ с полосового фильтра через конденсатор *C39* подается на вход трехкаскадного резистивного усилителя ПЧ (вывод 5 ИМС), выпол-

ненного на трех транзисторах ($T4$, $T5$ и $T6$) с непосредственной связью. Все каскады УПЧ охвачены петлями отрицательной обратной связи ($R9$, $R12$, $R15$, $R13$, $R4$), которая позволяет повысить температурную стабильность каскадов, снизить коэффициент нелинейных искажений и расширить полосу пропускания. Подбором величины резистора подключения $R17$ (вывод 7 ИМС) можно регулировать коэффициент усиления УПЧ и глубину обратной связи, а при помощи переменного резистора $R18$ (вывод 5 ИМС) осуществляется выбор рабочей точки транзистора и подбор величины оптимальной обратной связи.

На составном транзисторе $T7$, $T8$ (схема Дарлингтона) собран детекторный каскад с эмиттерной нагрузкой ($R19$). Конденсатор подключения $C42$, установленный между выводами 9 и 10 ИМС, осуществляет фильтрацию колебаний промежуточной частоты.

Сигнал низкой частоты, снимаемый с вывода 9 ИМС, используется для питания индикатора, а через низкочастотный фильтр ($C42$, $R20$, $C43$) подается на вход УНЧ. Напряжение АРУ снимается с резистора $R19$ и через резистор $R15$ подается на базу транзистора $T3$. Цепочка подключения $C34$, $R16$ (вывод 6 ИМС) является фильтром. На транзисторах $T3$ и $T2$ с непосредственной связью собран управляющий усилитель АРУ. В данном случае применена схема АРУ с задержкой и необходимой при использовании такой схемы уровень смещения создается благодаря наличию управляющего усилителя. При слабых сигналах транзистор $T2$ закрыт и напряжение АРУ с его эмиттера на регулируемые каскады ($T1$ и $T1$ ИМС4) не поступает. При сильных сигналах транзистор $T2$ открывается и система АРУ начинает работать. Изменение усиления канала достигается регулированием напряжения на коллекторе транзистора $T1$ и транзистора УВЧ в ИМС4 (см. схему рис. П-4). Напряжение АРУ снимается с вывода 13 ИМС.

Предельно допустимые режимы работы микросхемы К2ЖА372:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) максимальное значение напряжения между выводами 8 и 10 | 6 <i>e</i> ; |
| 2) максимальное значение напряжения между выводами 10 и 11 | 1,75 <i>e</i> ; |
| 3) максимальное значение тока нагрузки, подключаемой к выводу 13 | 1,5 <i>ma</i> . |

При установке ИМС на плату, кроме соблюдения общих правил, необходимо основное внимание уделить уменьшению длины проводов, соединяющих выводы 7 и 10 ИМС с соответствующими резистором и конденсаторами при одновременном уменьшении площади контура, образованного в этом случае.

Принципиальная схема микросхемы К2УС371 (ИМС6) с внешними элементами подключения приведена на рис. П-6. Эта схема состоит из пяти каскадов предварительного УПЧ и обеспечивает раскочку выходного каскада. Параметры микросхемы при номинальном напряжении питания (E_0) составляют:

- | | |
|--|------------------|
| 1) номинальное выходное напряжение, соответствующее номинальной выходной мощности 0,4 Вт при нагрузке 6,5 Ом | не менее 1,8 в; |
| 2) номинальное входное напряжение | 15—30 в; |
| 3) ток покоя | не более 5,0 мА; |
| 4) коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 1,8 в | не более 0,3%; |
| 5) частотная характеристика при неравномерности ± 6 дБ | 60—10 000 Гц; |
| 6) максимальное выходное напряжение | не менее 2,2 в. |

В микросхеме использованы транзисторы КТ319Г ($T1, T2, T4$) и КТ319Д ($T3$ и $T5$). На транзисторах $T2—T4$ собран трехкас-

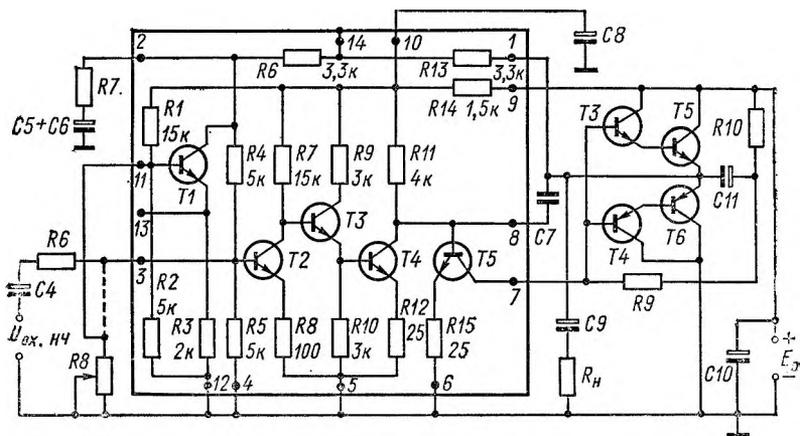


Рис. П-6. Принципиальная схема ИМС6 типа К2УС371 с внешними элементами подключения

кадный предварительный усилитель НЧ с обратной связью по постоянному току, причем первый и третий каскады усиления собраны по схеме с общим эмиттером, а второй каскад (на транзисторе $T3$) является эмиттерным повторителем. Этот каскад используется в качестве согласующего между двумя каскадами по схеме с общим эмиттером, чтобы избежать шунтирования предыдущего каскада малым входным сопротивлением последующего. Кроме того, включение промежуточного эмиттерного повторителя обеспечивает снижение чувствительности схемы к разбросу параметров транзисторов. На транзисторе $T5$ работает предоконечный каскад УНЧ с коллекторной нагрузкой. Эта нагрузка — симметричная, так как оба плеча выходного каскада включены по схеме с общим коллектором. Связь предоконечного каскада с выходным — непосредственная (без переходных конденсаторов), что улучшает частотную характеристику в области низших звуковых частот. Как отмечалось (см. § 6), выходной

бестрансформаторный каскад УНЧ (не входит в состав ИМС6) собран по двухтактной схеме на составных транзисторах с разной проводимостью.

Для повышения температурной стабильности и улучшения качественных показателей усилитель НЧ охвачен местными и общими петлями обратной связи. Выходной каскад через резистор $R9$ охвачен положительной обратной связью по питанию. Кроме того, для обеспечения высокой линейности и необходимой широкополосности весь УНЧ охвачен общей отрицательной обратной связью путем соединения входа усилителя с точкой симметрии выходного каскада (вывод 1 ИМС) — цепочка $R13$, $R6$ и подключаемые элементы $R7$, $C5$, $C6$ (вывод 2 ИМС). Подключаемый конденсатор $C7$ (выводы 1 и 8 ИМС) выполняет функции фильтрующего. Подключаемый резистор $R8$ (вывод 3 или 11 ИМС, к которому он должен быть подключен, указан на корпусе микросхемы) обеспечивает симметрию и получение максимальной выходной мощности УНЧ.

На транзисторе $T1$ собран управляемый усилитель обратной связи, который обеспечивает постоянство напряжения на базе транзистора $T2$ за счет делителя из резисторов $R4$ и $R3$. Напряжение на базе транзистора $T1$ определяется делителем $R1$, $R2$. В случае подключения симметрирующей цепочки к выводу 11 ИМС (при необходимости) изменением величины сопротивления резистора $R8$ можно в определенных пределах менять величину напряжения на базе транзистора $T1$, тем самым изменяя величину его коллекторного тока и соответственно напряжения на базе транзистора $T2$.

Коэффициент усиления УНЧ в небольших пределах можно регулировать путем изменения величины сопротивления подключаемого резистора $R7$. Увеличение номинала $R7$ приводит к уменьшению нелинейных искажений за счет увеличения глубины обратной связи и уменьшает коэффициент усиления. Однако при значительном увеличении номинала $R7$ может возникнуть возбуждение усилителя. При уменьшении номинала $R7$ возрастает уровень нелинейных и особенно переходных искажений.

Сигнал на вход ИМС подводится к выводам 3 и 4 микросхемы. Чувствительность и входное сопротивление УНЧ определяется величиной сопротивления резистора, установленного последовательно с выводом 3 ИМС. Причем значительное уменьшение номинала этого резистора является нежелательным, так как это приводит к уменьшению глубины отрицательной обратной связи и к увеличению влияния входного сопротивления источника сигнала на устойчивость работы УНЧ. Частотная характеристика УНЧ в области низких звуковых частот определяется постоянной времени цепочек $R6$, $C4$, $R7$, $C5$, $C6$. Величина емкости конденсатора $C8$ выбирается из условия обеспечения необходимой степени сглаживания пульсаций напряжения источника питания на выводе 10 ИМС.

Таблица П-1

Номер вывода	Тип микросхемы											
	К2ЖА375 (ИМС1)		К2УС375 (ИМС2)		К2УС375 (ИМС3)		К2ЖА371 (ИМС4)		К2ЖА372 (ИМС5)		К2УС371 (ИМС6)	
	U	R	U	R	U	R	U	R	U	R	U	R
1	1,3	15,0	0,7	3,5	0,7	3,5	0,7	63,0	0,7	35,0	4,7	0,02
2	0,65	0,6	0,67	3,5	0,68	3,5	0	0	0,7	35,0	1,4	2,7
3	0	0	0	0	0	0	4,4	5,7	0	0	0,65	4,0
4	4,6	9,0	0,7	0,55	0,73	0,55	4,4	5,8	0,9	7,8	0	0
5	3,8	12,0	0,68	0,55	0,7	0,55	1,5	4,9	0,7	7,3	0	0
6	3,8	12,0	0	0	0	0	0,7	7,0	0,3	11,0	0	0
7	4,5	9,0	2,8	12,0	2,6	4,7	0	0	0,1	0,08	4,7	0,02
8	4,5	9,0	3,0	12,0	3,5	4,2	1,4	2,4	0	0	0,7	2,5
9	4,5	9,0	3,6	5,5	3,5	4,5	5,0	1,9	0,3	1,0	9,0	0,02
10	2,2	7,5	3,7	5,5	3,5	4,5	5,0	1,9	5,0	2,0	5,8	1,7
11	4,5	9,0	4,5	4,0	4,5	4,0	5,0	2,4	5,3	1,1	1,1—1,7	4,0
12	2,2	7,5	5,0	4,0	5,0	4,0	5,0	1,8	4,8	7,0	0	0
13	4,5	9,0	3,0	6,0	3,0	6,0	4,5	5,6	4,5	5,0	0,5—1,1	2,0
14	2,4	4,7	3,0	6,0	3,0	6,0	0,8	18,0	0,8	13,0	2,7—3,3	3,0

Пределы допустимые режимы работы микросхемы К2УС371:

- 1) максимальное значение питающего напряжения (вывод 9) 10 в;
- 2) максимальное значение напряжения на выводе 7 10 в;
- 3) максимальное значение напряжения на выводе 10 6,5 в;
- 4) максимальное значение напряжения на выводе 1 6,5 в;
- 5) максимальное значение тока на выводе 7 не менее 20 ма;
- 6) максимальная мощность, рассеиваемая ИМС по выводу 7 не более 15 мвт.

Все указанные напряжения измеряются по отношению к отрицательному полюсу источника питания (корпусу).

При установке ИМС на плату, кроме соблюдения общих правил, необходимо выводы 4, 5, 12, 6 ИМС, а также цепи, подключаемые к выводам 2 и 10 микросхемы, соединять с общим полюсом источника питания («заземлять») в одной точке. Коллекторы транзисторов Т4—Т7 выходного каскада, вывод нагрузки и выводы источника питания должны непосредственно соединяться с соответствующими выводами конденсатора С10.

Режимы микросхем, используемых в приемнике «Меридиан-202», приведены в табл. П-1. Режимы измерены относительно минуса источника питания при номинальном напряжении батареи (9 в). Величины напряжений выражены в вольтах, а сопротивлений — в килоомах с допустимым отклонением $\pm 10\%$ при измерении вольтметром типа М1108 с входным сопротивлением не менее 1,0 ком.

Приложение 2

Характеристики катушек индуктивностей и трансформаторов

Катушки входных цепей (антенные катушки) диапазонов СВ и ДВ у всех рассмотренных приемников расположены на ферритовом стержне магнитной антенны и намотаны на подвижных каркасах, которые выполнены либо из картона (склеены из нескольких слоев специальной бумаги), либо из полихлорвинила (капрона) методом литья. Катушки связи, как правило, располагаются рядом или поверх соответствующих контурных катушек на одном каркасе.

Входные и гетеродинные катушки (и УВЧ) диапазонов УКВ, КВ, а иногда и гетеродинные катушки диапазонов СВ и ДВ (например, в приемниках типа «Океан») намотаны на открытых гладких каркасах из полистирола. Катушки гетеродина СВ и ДВ-диапазонов, ФСС, фильтров ПЧ и коррекции как в тракте АМ, так и в тракте ЧМ имеют секционированную намотку, которая размещена в одной или нескольких секциях полистиролового каркаса. Каркас установлен в броневи чашечный сердечник

и закрыт экраном. В приемниках «Океан-203», «Океан-205», «Спидола-207» и «Меридиан-202» для катушек тракта ЧМ броневые сердечники не применяются.

На рис. П-7 изображен условный каркас с принятыми обозначениями диаметров, которые используются в соответствующей графе (тип, материал и размеры каркаса) табл. П-2, где приведены основные характеристики всех катушек и дросселей. В этой таблице для однотипных приемников приведены только характеристики катушек, отличающихся от использованных в предыдущей модели, по возможности сохранена и нумерация катушек.

В приемниках «Спидола», «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10» направление намотки катушек (кроме L_{11} , L_{12} , L_{13} и L_{14}) по часовой стрелке. Катушки ФСС и ФПЧ заключены в алюминиевые экраны размером $26 \times 14 \times 14$ мм для приемников «Спидола» и $30,6 \times 14,8 \times 14,8$ мм для приемников «ВЭФ-Спидола» и «ВЭФ-Спидола-10». Диаметр броневых чашечных сердечников катушек ФСС и ФПЧ ($L_{29}—L_{40}$) составляет 11 мм, высота каждой чашки 5 мм; диаметр подстроечных сердечников 2,86 мм, длина 14 мм.

В приемниках «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202» намотка всех катушек выполнена по часовой стрелке. Катушки ФСС и ФПЧ ($L_{30}—L_{40}$) заключены в алюминиевые экраны размером $30,5 \times 14,8 \times 14,8$ мм. Размеры броневых чашечных и подстроечных сердечников катушек $L_{30}—L_{40}$ аналогичны указанным выше.

В приемниках «Океан» все катушки намотаны по часовой стрелке. Катушки L_2 на планках диапазонов $П6$ и $П7$ блока КСДВ и L_3 , L_{16} в блоке ВЧ-ПЧ намотаны в два провода. Диаметр броневых чашечных сердечников катушек L_3 , L_4 блока УКВ; L_1 , L_2 планок $П6$ и $П7$ блока КСДВ и $L_1—L_{18}$ блока ВЧ-ПЧ составляет 8,6 мм, высота каждой чашки 4 мм; диаметр подстроечных сердечников — 2,86 мм и длина 12 мм. Катушки L_1 , L_2 планок $П6$, $П7$ блока КСДВ и $L_1—L_{18}$ блока ВЧ-ПЧ заключены в медные луженые экраны размером $15,5 \times 10 \times 10$ мм. Резонансная емкость катушек блока УКВ имеет величину 35 пф для катушки L_1 и 26 пф — для L_2 . При измерении индуктивности и добротности антенных катушек они соединяются последовательно.

В приемнике «Океан-203» катушка L_2 блока УКВ имеет 5,5 витков, а дроссель $Др$ — 18 витков. В блоке КСДВ катушки L_1 , L_2 планок $П6$, $П7$ намотаны в четырехсекционных каркасах и имеют следующие характеристики: диапазон ДВ — L_1 : 180×4 витка с отводом от 610-го, провод ПЭЛШО, 0,1; — L_2 : 13×4 витка (в два провода), провод ПЭЛШО, 0,1; диапазон СВ — L_1 : 48×4 витка с отводом от 152-го, провод ПЭВ-2, 0,1; — L_2 : 3×4




Рис. П-7. Условный каркас катушек с обозначениями диаметров

Таблица П-2

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
«Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»										
L1	Входная контурная 25 м Катушка связи	Н-Отв.-К	14, отвод от 10 витка	ПЭЛШО 0,18	2,2	100	10,0	Одно-слойная, плотная	Односекционный, полистирол, $h=18$ мм $D=10$ мм $d=6,2$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, $d=2,86$ мм $l=12$ мм
L2		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L3	Входная контурная 31 м Катушка связи	Н-Отв.-К	18, отвод от 12 витка	ПЭЛШО 0,18	3,4	100	10,0	То же	То же	То же
L4		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L5	Входная контурная 41 м Катушка связи	Н-Отв.-К	25, отвод от 17 витка	ПЭЛШО 0,1	6,8	100	6,55	»	»	»
L6		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L7	Входная контурная 49 м Катушка связи	Н-Отв.-К	31, отвод от 21 витка	ПЭЛШО 0,1	10,0	100	6,55	»	»	»
L8		Н1-К1	2	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L9	Входная контурная 52—75 м	Н-Отв.-К	27, отвод от 19 витка	ПЭЛШО 0,1	7,8	100	6,55	Одно-слойная, плотная	Односекционный, полистирол, $h = 18$ мм $D = 10$ мм $d = 6,2$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L10		Катушка связи	Н1-К1	4	ПЭЛШО 0,18	—	—			
L11	Входная контурная СВ	Н-К	67	ЛЭШО 10×0,07	290	250	1,0	То же	Подвижный	Стержень из феррита марки 600НН, $d = 3$ мм $l = 160$ мм
L12		Катушка связи	Н1-К1	5	ПЭЛШО 0,18	—	—			
L13	Входная контурная ДВ	Н-К	190	ПЭВ-1 0,11	2460	180	0,25	»	»	
L14		Катушка связи	Н1-К1	16	ПЭЛШО 0,18	—	—			
L15	Катушка связи	Н1-К1	2	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	»	Односекционный, полистирол, $h = 18$ мм $D = 10$ мм $d = 6,2$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L16		Гетеродина- турная 25 м	Н-Отв.-К	12, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,18	1,7	90			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, <i>мкГн</i>	Добротность, не менее	Частота проверки, <i>МГц</i>	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L17	Катушка связи Гетеродина- мая кон- турная 31 м	H1-K1	2	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	Одно- слойная, плотная	Односекцион- ный, полисти- рол, <i>h</i> = 18 мм <i>D</i> = 10 мм <i>d</i> = 6,2 мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, <i>d</i> = 2,86 мм <i>l</i> = 12 мм
L18		H-Отв.-К	15, отвод от 5 витка	ПЭЛШО 0,18	2,4	90	10,0			
L19	Катушка связи Гетеродина- мая кон- турная 41 м	H1-K1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	То же	То же	То же
L20		H-Отв.-К	20, отвод от 4 витка	ПЭЛШО 0,1	4,6	90	6,55			
L21	Катушка связи Гетеродина- мая кон- турная 49 м	H1-K1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	»	»	»
L22		H-Отв.-К	27, отвод от 4 витка	ПЭЛШО 0,1	7,0	100	6,55			
L23	Катушка связи Гетеродина- мая кон- турная 52—75 м	H1-K1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	»	»	»
L24		H-Отв.-К	25, отвод от 4 витка	ПЭЛШО 0,1	6,2	90	6,55			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L25	Катушка связи	H1-K1	4	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	Секционная многослойная, плотная	Трехсекционный, полп-стигол, $h=20$ мм $D=10$ мм $d_1=8$ мм $d=4$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 600НН, $d=2,86$ мм $l=14$ мм
L26		H-Отв.-K	25×4, отвод от 15 витка	ПЭВ-1 0,09	120	65	1,0			
L27	Катушка связи	H1-K1	15	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	То же	То же	То же
L28		H-Отв.-K	50×4, отвод от 30 витка	ПЭВ-1 0,09	450	115	1,0			
L29	Контурная фильтра ПЧ	H-K	170	ПЭВ-1 5×0,06	660	160	0,465	Многослойная, плотная	Односекционный полп-стирол, $h=7$ мм $D=8,4$ мм $d=5,3$ мм	Сердечник броневой, малогабаритный, чашечный из феррита марки 600НН с подстроечным сердечником из феррита той же марки
L30	Контурная ФСС1	H-Отв.-K	70, отвод от 60,5 витка	ЛЭШО 7×0,07	118	155	0,465	То же	То же	То же

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L31	Контурная ФССII	Н-К	67	ЛЭШО 7×0,07	118	155	0,465	Много- слойная, плотная	Односекцион- ный полисти- рол, $h=7$ мм $D=8,4$ мм $d=5,3$ мм	Сердечник бро- невой, малога- баритный, ча- шечный из фер- рита марки 600Н с под- строечным сер- дечником из феррита той же марки
L32	Контурная ФССIII	Н-К	67	ЛЭШО 7×0,07	118	155	0,465	То же	То же	То же
L33	Контурная ФССIV	Н-К	75	ЛЭШО 7×0,07	115	135	0,465	»	»	»
L34		Катушка связи	Н1-К1	4	ПЭЛШО 0,1	—	—			
L35	Контурная ФПЧ1	Н-К	75	ЛЭШО 7×0,07	115	135	0,465	»	»	»
L36		Катушка связи	Н1-К1	4	ПЭЛШО 0,1	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L37	Контурная ФПЧII	Н-К	104	ПЭВ-1 5×0,06	270	150	0,465	Много- слойная, плотная	Односекцион- ный полисти- рол, $h = 7$ мм $D = 8,4$ мм $d = 5,3$ мм	Сердечник бро- невой малога- баритный, ча- печный из фер- рита марки 600НН с под- строечным сер- дечником из феррита той же марки
L38		Н1-К1	10	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L39	Контурная ФПЧIII	Н-К	104	ПЭВ-1 0,1	260	90	0,465	То же	То же	То же
L40		Н1-К1	104	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

«ВЭФ-12»

L1	Входная кон- турная 25 м	Н-Отв.-К	16, отвод от 10 витка	ПЭЛШО 0,18	2,7	100	10,0	Одно- слойная, плотная	Односекцион- ный полисти- рол, $h = 18$ мм $D = 10$ мм $d = 6,2$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L2		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L3	Входная контурная 31 м	Н-Отв.-К	22, отвод от 12 витка	ПЭЛШО 0,18	4,7	95	10,0	Одно-слойная, плотная	Односекционный, полистирол, $h=18$ мм $D=10$ мм $d=6,2$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, $d=2,86$ мм $l=12$ мм
L4		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L5	Входная контурная 41 м	Н-Отв.-К	25, отвод от 17 витка	ПЭЛШО 0,1	7,0	100	6,55	То же	То же	То же
L6		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L7	Входная контурная 49 м	Н-Отв.-К	35, отвод от 21 витка	ПЭЛШО 0,1	10,6	110	6,55	»	»	»
L8		Н1-К1	2	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L9	Входная контурная 52—75 м	Н-Отв.-К	27, отвод от 19 витка	ПЭЛШО 0,1	7,8	100	6,55	»	»	»
L10		Н1-К1	4	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника	
L11	Катушка связи	Н-К	30	ПЭВ-1 0,12	130	—	0,25	Одно- слойная, плотная	Подвижный	Стержень из феррита марки 600НН, $d = 10$ мм $l = 200$ мм	
L12	Входная кон- турная СВ	Н-К	$13 \times 3 + 14$	ЛЭШО $10 \times 0,07$	250	230	1,0	Секцион- ная, одно- слойная	»		
L13		Катушка связи	Н1-К1	5	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			Одно- слойная, плотная
L14	Входная кон- турная ДВ	Н-К	$37 \times 4 + 38$	ПЭВ-1 0,12	3000	180	0,25	Секцион- ная, одно- слойная	»		
L15		Катушка связи	Н1-К1	9	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			Одно- слойная, плотная
L16	Катушка связи	Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	То же	Односекцион- ный, полисти- рол, $h = 18$ мм $D = 10$ мм $d = 6,2$ мм		Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L17	Гетеродип- ная контур- ная 25 м	Н-Отв.-К	12, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,18	1,7	90	10,0				

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота про-верки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L18	Катушка связи	H1-K1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	Секционная, одно-слойная	Односекционный, полисти-рол, $h = 18$ мм $D = 10$ мм $d = 6,2$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L19	Гетеродин-ная контур-ная 31 м	H-Отв.-К	15, отвод от 5 витка	ПЭЛШО 0,18	2,4	90	10,0	Одно-слойная, плотная		
L20	Катушка связи	H1-K1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	То же	То же	То же
L21	Гетеродин-ная контур-ная 41 м	H-Отв.-К	20, отвод от 4 витка	ПЭЛШО 0,1	4,6	90	6,55			
L22	Катушка связи	H1-K1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	»	»	»
L23	Гетеродин-ная контур-ная 49 м	H-Отв.-К	27, отвод от 4 витка	ПЭЛШО 0,1	7,0	100	6,55			
L24	Катушка связи	H1-K1	4	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	»	»	»
L25	Гетеродин-ная контур-ная 52—75 м	H-Отв.-К	25, отвод от 4 витка	ПЭЛШО 0,1	6,8	100	6,55			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, Мгц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L26	Катушка связи Гетеродина- ная контур- ная СВ	H1-K1	9	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	Секцион- ная, много- слойная, плотная	Трехсекцион- ный, полисти- рол, $h = 20$ мм $D = 10$ мм $d_1 = 8$ мм $d = 4$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 600НН, $d = 2,86$ мм $l = 14$ мм
L27		H-Отв.-К	25×4, отвод от 20 витка	ПЭВ-1 0,1	120	120	1,0			
L28	Катушка связи Гетеродина- ная контур- ная ДВ	H1-K1	15	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	То же	То же	То же
L29		H-Отв.-К	50×4, отвод от 30 витка	ПЭВ-1 0,1	450	115	1,0			
L30	Контурная фильтра ПЧ	H-K	170	ПЭВ-1 4×0,06	660	160	0,465	Много- слойная, плотная	Односекцион- ный, полисти- рол, $h = 7$ мм $D = 8,4$ мм $d = 5,3$ мм	Сердечник бро- невой, малога- баритный, ча- шечный из фер- рита марки 600НН с под- строечным сер- дечником из феррита той же марки
L31	Контурная ФСС1	H-Отв.-К	70, отвод от 50,5 витка	ПЭВ-1 7×0,06	118	155	0,465	То же	То же	То же

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L32	Контурная ФССII	H-K	70	ПЭВ-1 7×0,06	118	155	0,465	Много- слойная, плотная	Односекцион- ный, полисти- рол, $h = 7$ мм $D = 8,4$ мм $d = 5,3$ мм	Сердечник бро- невой, малога- баритный, ча- печный из фер- рита марки 600НН с под- строечным сер- дечником из феррита той же марки
L33	Контурная ФССIII	H-K	70	ПЭВ-1 7×0,06	118	155	0,465	То же	То же	То же
L34	Контурная ФССIV	H-K	75	ПЭВ-1 5×0,06	118	135	0,465	»	»	»
L35	Катушка связи	H1-K1	4	ПЭЛПО 0,1	—	—	—			
L36	Контурная ФПЧI	H-K	104	ПЭВ-1 5×0,06	270	150	0,465	»	»	»
L37	Контурная ФПЧII	H-K	104	ПЭВ-1 5×0,06	270	150	0,465	»	»	»
L38	Катушка связи	H1-K1	10	ПЭЛПО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота про-верки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L39	Контурная ФПЧШ	Н-К	104	ПЭВ-1 0,1	260	90	0,465	Много- слойная, плотная	Односекцион- ный, подпсти- рол, $h=7$ мм $D=8,4$ мм $d=5,3$ мм	Сердечник бро- вевой, малога- баритный, ча- шечный из фер- рита марки 600НН с под- строечным сер- дечником из феррита той же марки
L40		Н1-К1	104	ПЭЛШО 0,1						

«ВЭФ-201», «ВЭФ-202»

L5	Входная кон- турная 41 м	Н-Отв.-К	27, отвод от 21 витка	ПЭЛШО 0,1	7,5	100	6,55	Одно- слойная	Односекцион- ный, полисти- рол, $h=18$ мм $D=10$ мм $d=6,2$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, $d=2,86$ мм $l=12$ мм
L6		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L9	Входная контурная 52—75 м	Н-Отв.-К	31, отвод от 23 витка	ПЭЛШО 0,1	9,25	100	6,55	То же	То же	То же
L10		Н1-К1	4	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип паятки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L16	Катушка связи	H1-K1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	Одно-слойная	Односекционный, полистирол, $h = 18$ мм $D = 10$ мм $d = 6,2$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L17		H-Отв.-К	14, отвод от 8 витка	ПЭЛШО 0,18	1,95	90	10,0			
L18	Катушка связи	H1-K1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	То же	То же	То же
L19		Гетеродина- вая контур- ная 31 м	H-Отв.-К	17, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,18	2,7	90			
L20	Катушка связи	H1-K1	3	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L21		Гетеродина- вая контур- ная 41 м	H-Отв.-К	23, отвод от 4 витка	ПЭЛШО 0,1	5,3	90			

«Океан»

L1	УВЧ	H-K	6,5	Блок УКВ			ММ 0,38	—	100	70	Одно- слойная	Односекцион- ный, полисти- рол, $h = 20$ мм $d = 6$ мм	Подстроечный сердечник из латуни, $d = 2,86$ мм $l = 9,5$ мм
----	-----	-----	-----	----------	--	--	---------	---	-----	----	------------------	--	--

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L2	Гетеродишная	Н-Отв.-К	5,75 отвод от 1,25 витка	ММ 0,38	—	100	80	Однослойная	Односекционный, полистирол, $h=20$ мм $d=6$ мм	Подстроечный сердечник из латуни, $d=2,86$ мм $l=9,5$ мм
L3	Коллекторная ПЧ	Н-К	3×3	ПЭВ-2 0,2	2,0	85	10,7	Секционная	Трехсекционный, полистирол, $h=10,5$ мм $D=6,5$ мм $d=3,8$ мм	Сердечник броневой, малогабаритный, чашечный из феррита марки 100НН12А с подстроечным сердечником из феррита той же марки
L4	Базовая ПЧ	Н-Отв.-К	6×3, отвод от 1 витка	ПЭВ-2 0,2	7,0	85	10,7	То же		
Др	—	—	15	ПЭВ-2 0,2	—	—	—	Однослойная, плотная	Полистирол, $l=10$ мм $d=2$ мм	—

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота про-верки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------

Блок КСДВ

L1	Коллекторная ДВ	Н-Отв.-К	108×3, отвод от 274 витка	ПЭВ-2 0,08	2470	65	0,24	Секционная	Трехсекционный, полистирол, $h=10,5$ мм $D=6,5$ мм $d=3,8$ мм	Сердечник броневой, малогабаритный, чашечный из феррита марки 600НН12А с подстроечным сердечником из феррита той же марки
L2		Н1-Отв.-К1	8×2+9, в два провода	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L1	Коллекторная СВ	Н-Отв.-К	32×3, отвод от 76 витка	ПЭВ-2 0,1	230	80	1,0	То же	То же	То же
L2		Н1-Отв.-К1	2×3, в два провода	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Гетеродина ДВ	Н-Отв.-К	59×3, отвод от 136 и 169 витка	ЛЭШО 3×0,06	290	90	0,76	То же	Трехсекционный из полистирола, $h=20$ мм $D=6,8$ мм $h=4,5$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 600НН12А, $d=2,86$ мм $l=12$ мм
L4		Н1-К1	4×3, в два провода	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, Гц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L3	Гетеродина- вая СВ	Н-Отв.-К	34×3, отвод от 78 и 98 витка	ЛЭШО 3×0,06	110	90	0,76	Секцион- ная	Трехсекцион- ный из поли- стирола, h' = 20 мм D = 6,8 мм d = 4,5 мм	Сердечник подстроечный из феррита мар- ки 600НН12А, d = 2,86 мм l = 12 мм
L4		Н1-К1	3×3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
Др	СДВ	Н-К	51	ПЭВ-2 0,1	18,5	80	—	Одно- слойная	Односекцион- ный, полисти- рол, h = 20 мм d = 6,8 мм	То же
L1	Входная КВ1	Н-Отв.-К	23, отвод от 16,5 витка	ПЭЛШО 0,14	6,2	80	7,6	То же	То же	Сердечник подстроечный из феррита мар- ки 100НН12А, d = 2,86 мм l = 12 мм
L2		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Коллектор- ная КВ1	Н-Отв.-К	22, отвод от 6 витка	ПЭЛШО 0,14	6,2	80	7,6	»	»	То же
L4		Н1-Отв.-К1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника																																																		
L6	Гетеродина КВИ	Н-Отв.-К	21,5, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,14	5,8	85	7,6	Одно-слойная	Односекционный, полистирол, $h = 20$ мм $d = 6,8$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12А $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм																																																		
L5		Н1-К1	2	ПЭЛШО 0,1	—	—	—				L1	Входная КВИ	Н-Отв.-К	22, отвод от 14,5 витка	ПЭЛШО 0,14	5,2	80	7,6	То же	То же	То же	L2	Н-К1	2,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—	L3	Коллекторная КВИ	Н -Отв.-К	22, отвод от 5,5 витка	ПЭЛШО 0,14	5,2	80	7,6	»	»	»	L4	Н1-Отв.-К1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—	L6	Гетеродина КВИ	Н-Отв.-К	20,5, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,14	5,2	85	7,6	»	»	»	L5	Н1-К1	4
L1	Входная КВИ	Н-Отв.-К	22, отвод от 14,5 витка	ПЭЛШО 0,14	5,2	80	7,6	То же	То же	То же																																																		
L2		Н-К1	2,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—				L3	Коллекторная КВИ	Н -Отв.-К	22, отвод от 5,5 витка	ПЭЛШО 0,14	5,2	80	7,6	»	»	»	L4	Н1-Отв.-К1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—	L6	Гетеродина КВИ	Н-Отв.-К	20,5, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,14	5,2	85	7,6	»	»	»	L5	Н1-К1	4	ПЭЛШО 0,1	—	—	—														
L3	Коллекторная КВИ	Н -Отв.-К	22, отвод от 5,5 витка	ПЭЛШО 0,14	5,2	80	7,6	»	»	»																																																		
L4		Н1-Отв.-К1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—				L6	Гетеродина КВИ	Н-Отв.-К	20,5, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,14	5,2	85	7,6	»	»	»	L5	Н1-К1	4	ПЭЛШО 0,1	—	—	—																																
L6	Гетеродина КВИ	Н-Отв.-К	20,5, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,14	5,2	85	7,6	»	»	»																																																		
L5		Н1-К1	4	ПЭЛШО 0,1	—	—	—																																																					

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, Мгц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L1	Входная КВIII	Н-Отв.-К	17, отвод от 11,5 витка	ПЭЛШО 0,14	3,85	80	7,6	Однослойная	Односекционный, полистирол, $h = 20$ мм $d = 6,8$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12А, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L2		Н1-К1	2	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Коллекторная КВIII	Н-Отв.-К	18, отвод от 7,5 витка	ПЭЛШО 0,14	4,0	80	7,6	То же	То же	То же
L4		Н1-Отв.-К1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L6	Гетеродина КВIII	Н-Отв.-К	14, отвод от 2,5 витка	ПЭЛШО 0,14	2,78	85	7,6	»	»	»
L5		Н1-К1	2	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L1	Входная КВIV	Н-Отв.-К	15, отвод от 10 витка	ПЭЛШО 0,2	2,45	100	7,6	»	»	»
L2		Н1-К1	2	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L3	Коллекторная KBIV	H-Отв.-K	13, отвод от 4,5 витка	ПЭЛШО 0,2	2,45	90	7,6	Однослойная	Односекционный, полистирол, $h = 20$ мм $d = 6,8$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12А, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L4		H1-Отв.-K1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L6	Гетеродинамная KBIV	H-Отв.-K	12,5, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,2	2,2	85	7,6	То же	То же	То же
L5		H1-K1	3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L1	Входная KBV	H-Отв.-K	11, отвод от 7,5 витка	ПЭЛШО 0,2	1,8	90	7,6	»	»	»
L2		H1-K1	1,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Коллекторная KBV	H-Отв.-K	11, отвод от 3,5 витка	ПЭЛШО 0,2	1,8	90	7,6	»	»	»
L4		H1-Отв.-K1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L6	Гетеродина KВIV	H-Отв.-K	12,5, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,2	2,2	85	7,6	Одно-слойная	Односекционный, полистирол, $h = 20$ мм $d = 6,8$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12А, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L5		H1-K1	3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L1	Входная KВV	H-Отв.-K	11, отвод от 7,5 витка	ПЭЛШО 0,2	1,8	90	7,6	То же	То же	То же
L2		H1-K1	1,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Коллекторная KВV	H-Отв.-K	11, отвод от 3,5 витка	ПЭЛШО 0,2	1,8	90	7,6	»	»	»
L4		H1-Отв.-K1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L6	Гетеродина KВV	H-Отв.-K	9,5, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,2	1,2	90	7,6	»	»	»
L5		H1-K1	2	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
Dp	Дроссель KB	—	8	ПЭЛ 0,69	—	—	—	Бескаркасная $d = 5$ мм $l = 6$ мм	—	—

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------

Магнитная антенна

L1	} Входная СВ	Н-К	50	ЛЭШО 10×0,07	210	230	1,0	Одно- слойная	Подвижный	Стержень из феррита марки М400НН, $l = 200$ мм $d = 10$ мм
L2		Н1-К1	5	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L3	} Входная ДВ	Н-К	160	ПЭВ-2 0,18	560	190	0,25	То же	»	
L4		Н1-К1	12	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			

Блок ВЧ-ПЧ

L1 L6 L12	Коллекторный контур ЧМ-тракта	Н-Отв.-К	6×3, отвод от 12 витка	ПЭВ-2 0,2	7,0	70	10,7	Секционная	Трехсекционный, полистирол, $h = 10,5$ мм $D = 6,5$ мм $d = 3,8$ мм	Сердечник броневой, малогабаритный, чашечный, из феррита марки 100НН12А с подвижным сердечником из феррита той же марки
L2 L3 L13	Базовый контур ЧМ-тракта	Н-Отв.-К	6×3, отвод от 1 витка	ПЭВ-2 0,2	7,0	70	10,7	То же	То же	

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L15	Коллекторный контур ДД	Н-К	3×3	ПЭВ-2 0,2	—	—	—	Секционная	Трехсекционный, полистирол, $h = 10,5$ мм $D = 6,5$ мм $d = 3,8$ мм	Сердечник броневой, малогабаритный, чашечный, из феррита марки 100НН12А с подвижным сердечником из феррита той же марки
L14		Н1-Отв.-К1	6×3, отвод от 6 витка	ПЭЛШО 0,18	7,0	70	10,7			
L16	Диодный контур	Н-КН1-К1	3×3 (в два провода)	ПЭВ-2 0,2	7,0	60	10,7	То же	То же	
L3	Согласующий контур КСД	Н-КН1-К1	6×3 (в два провода)	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	»	»	То же, но феррит марки 600НН12А
L4		Н2-К2	24×3	ПЭВ-2 0,1	117	55	0,465			
L5	Коллекторный контур ФСС	Н-Отв.-К	31×3, отвод от 62 витка	Провод ВЧ 5×0,06	230	130	0,465	»	»	
L7 L9 L10	Контур ФСС	Н-К	31×3	Провод ВЧ 5×0,06	230	130	0,465	»	»	

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L11	Коллекторный контур	Н-К	24×3	ПЭВ-2 0,1	117	70	0,465	Секционная	Трехсекционный, полистирол, $h = 10,5$ мм $D = 6,5$ мм $d = 3,8$ мм	Сердечник броневой, малогабаритный, чашечный, из феррита марки 600ННА12 с подвижным сердечником из феррита той же марки
L17	Диодный контур	Н-К	23×3	ПЭВ-2 0,1	117	70	0,465			
L18		Н1-К1	24×3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

«Океан-203»

Блок УКВ

L1	УВЧ	Н-Отв.-К	6,25, отвод от 1,5 витка	ММ 0,38	—	100	70	Однослойная, плотная	Односекционный, полистирол, $h = 20$ мм $d = 6$ мм	Сердечник подстроечный из латуни, $d = 2,86$ мм $l = 9,5$ мм
L3	Коллекторная ПЧ	Н-К	3×3+4	ПЭВ-1 0,1	2,0	85	10,7	Секционная	Четырехсекционный, полистирол, $h = 18$ мм $D = 6,5$ мм $d = 3,8$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100ННА12, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L4	Базовая ПЧ	Н-Отв.-К	6×3+8, отвод от 2 витка	ПЭВ-2 0,2	7,0	85	10,7	То же	То же	

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------

Блок ВЧ-ПЧ

L1 L6 L12	Коллекторный контур ЧМ-тракта	Н-Отв.-К	8×3+7, отвод от 21 витка	ПЭВ-2 0,1	5,3	70	10,7	Секционная	Четырехсекционный, полистирол, h = 18 мм D = 6,5 мм d = 3,8 мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12, d = 2,86 мм l = 12 мм
L2 L8 L13	Базовый контур ЧМ-тракта	Н-Отв.-К	8×4, отвод от 1 витка	ПЭВ-2 0,1	5,8	70	10,7			
L15	Коллекторный контур ДД	Н-К	5×4	ПЭЛШО 0,14	—	—	—			
L14		Н1-Отв.-К1	8×4, отвод от 11 витка	ПЭВ-2 0,1	5,3	60	10,7			
L16	Диодный контур	Н-КН1-К1	4×4+4×4	ПЭВ-2; 0,1 ПЭЛШО; 0,1	5,3	60	10,7			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------

«Океан-205»

Блок УКВ

L1	}	Связи	H-K	4	ПЭВ-1; 0,14	0,36	22	70,0	Одно- слойная, плотная	Односекцион- ный, полисти- рол, $h = 21$ мм $D = 6,8$ мм $d = 6$ мм	Сердечник под- строечный из феррита марки 100НН2СС, $d = 2,86$ мм $l = 14$ мм
L2		Входная	H1-K1	4,5	ПЭВ-1; 0,35	0,27	16	70,0			
L3		УВЧ	H-K	5,75, отвод от 3,25 витка	ПЭВ-1; 0,35	0,18	125	70,0	Одно- слойная, шаг намотки 1 мм по каркасу		Сердечник подстроечный из латуни, $d = 2,86$ мм $l = 9,5$ мм
L4	Гетеродинная	H-Отв.-K	4,25, отвод от 1,75 витка	ПЭВ-1; 0,35	0,11	113	109,0				
L5		Коллекторная ПЧ	H-K	16	ПЭВ-1; 0,15	2,6	90	10,7	Одно- слойная, плотная	Односекцион- ный, полисти- рол, $h = 22$ мм $d = 6,5$ мм	Сердечник под- строечный из феррита марки 100НН2СС, $d = 2,86$ мм $l = 14$ мм
L6	}	Контурная ПЧ	H-K	24	ПЭВ-1; 0,15	6,0	120	10,7			
L7		Связи	H1-K1	4	ПЭВ-1; 0,15	—	—	—			
Др		Дроссель	H-K	35	ПЭЛ; 0,18	0,74	—	—	Полистирол, $l = 16$ мм $d = 3$ мм	—	

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------

Блок КСДВ

L1	Входная KBV	H-Отв.-K	12, отвод от 8,5 витка	ПЭЛШО 0,2	1,8	80	7,6	Одно-слойная	Односекционный, полистирол, $h = 20$ мм $d = 6,8$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12А, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L2		H1-K1	1,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Коллекторная KBV	H-Отв.-K	14, отвод от 3,5 витка	ПЭЛШО 0,2	2,5	90	7,6	То же	То же	То же
L4		H1-Отв.-K1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L6	Гетеродина KBV	H-Отв.-K	12, отвод от 2,5 витка	ПЭЛШО 0,2	1,9	80	7,6	»	»	»
L5		H1-K1	3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L1	Входная KBIV	H-Отв.-K	17, отвод от 11,5 витка	ПЭЛШО 0,2	2,8	85	7,6	»	»	»
L2		H1-K1	1,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L3	Коллекторная КВIV	Н-Отв.-К	19, отвод от 6,5 витка	ПЭЛШО 0,2	3,6	85	7,6	Одно-слойная	Односекционный, полистирол, $h = 20$ мм $d = 6,8$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12А, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L4		Н1-Отв.-К1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L6	Гетеродина КВIV	Н-Отв.-К	16, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,2	2,5	85	7,6	То же	То же	То же
L5		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L1	Входная КВIII	Н-Отв.-К	23, отвод от 13,5 витка	ПЭЛШО 0,1	5,1	85	7,6	»	»	»
L2		Н1-К1	2,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Коллекторная КВIII	Н-Отв.-К	25, отвод от 7,5 витка	ПЭЛШО 0,14	6,6	85	7,6	»	»	»
L4		Н1-Отв.-К1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L6	Гетеродина- ная КВИИ	H-Отв.-K	20,5, отвод от 4 витка	ПЭЛШО 0,14	4,7	75	7,6	Одно- слойная	Односекцион- ный, полисти- рол, h = 20 мм d = 6,8 мм	Сердечник под- строчный из феррита марки 100НН12А, d = 2,86 мм l = 12 мм
L5		H1-K1	4	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L1	Входная КВИИ	H-Отв.-K	28, отвод от 17,5 витка	ПЭЛШО 0,14	7,4	85	7,6	То же	То же	То же
L2		H1-K1	2,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Коллектор- ная КВИИ	H-Отв.-K	30, отвод от 6,5 витка	ПЭЛШО 0,14	9,0	85	7,6	»	»	»
L4		H1-Отв.-K1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L6	Гетеродина- ная КВИИ	H-Отв.-K	24, отвод от 5,5 витка	ПЭЛШО 0,14	6,6	85	7,6	»	»	»
L5		H1-K1	4	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L1	Входная КВИ	Н-Отв.-К	23, отвод от 16,5 витка	ПЭЛШО 0,14	6,2	80	7,6	Одно-слойная	Односекционный, полистирол, $h = 20$ мм $d = 6,8$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12А, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L2		Н1-К1	3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Коллекторная КВИ	Н-Отв.-К	22, отвод от 6 витка	ПЭЛШО 0,14	6,2	80	7,6	То же	То же	То же
L4		Н1-Отв.-К1	4, отвод от 2 витка	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L6	Гетеродина КВИ	Н-Отв.-К	21,5, отвод от 3 витка	ПЭЛШО 0,14	5,8	85	7,6	»	»	»
L5		Н1-К1	2	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L3	Гетеродина СВ	Н-Отв.-Отв.-К	34×3, отводы от 78 и 98 витков	ВЧ 3×0,06	110	90	0,76	Секционная	Трехсекционный, полистирол, $h = 20$ мм $d_1 = 6,8$ мм $d = 4,5$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 600НН12А, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L4		Н1-К1	3×3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L3	Гетеродина- вая ДВ	Н-Отв.- Отв.-К	59×3, от- воды от 136 и 169 витков	ВЧ 3×0,06	290	90	0,76	Сек- ционная	Трехсекцион- ный полисти- рол, h = 20 мм d ₁ = 6,8 мм d = 4,5 мм	Сердечник под- строечный из феррита марки 600НН12А, d = 2,86 мм l = 12 мм
L4		Н1-К1	4×3	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

«Спидола-207»
Магнитная антенна

L1	Катушка связи	Н1-К1	9	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	Одно- слойная, плотная	Подвижный	Стержень из феррита марки 600НН, d = 10 мм l = 200 мм
L2		Входная кон- турная ДВ	Н-К	37×4+30	ПЭВ-2 0,12	560	180	0,25	Сек- ционная, одно- слойная	
L3	Катушка связи		Н2-К2	30	ПЭВ-1 0,12	150	—	—	Одно- слойная, плотная	
L4	Входная кон- турная СВ	Н3-К3	13×3+9	ЛЭШО 10×0,07	210	230	1,0	Секцион- ная, одно- слойная	»	
L5		Катушка связи	Н4-К4	5	ПЭЛШО 0,18	—	—	—	Одно- слойная, плотная	

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------

Планки диапазонов

L1	Входная контурная 25 м	Н-К	12, отвод от 3,5 витка	ПЭЛШО 0,27	1,64	90	10,0	Однослойная, плотная	Односекционный, полистирол, $h = 19$ мм $d = 6,5$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН-2, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L2		Н1-К1	5,5	ПЭЛШО 0,27	—	—	—			
L4	Гетеродина контурная 25 м	Н-К	11,5, отвод от 9,5 витка	ПЭЛШО 0,27	1,6	90	10,0	То же	То же	То же
L3		Н1-К1	3,5	ПЭЛШО 0,27	—	—	—			
L1	Входная контурная 31 м	Н-К	15, отвод от 4,5 витка	ПЭЛШО 0,18	2,6	90	10,0	»	»	»
L2		Н1-К1	6,5	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L4	Гетеродина контурная 31 м	Н-К	14,5, отвод от 10,5 витка	ПЭЛШО 0,18	2,3	90	10,0	»	»	»
L3		Н1-К1	4,5	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L1	Входная контурная 41 м	Н-К	20, отвод от 5,5 витка	ПЭЛШО 0,18	4,5	90	6,55	Одно-слойная, плотная	Односекционный, полистирол, $h = 19$ мм $d = 6,5$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН-2, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L2		Н1-К1	6,5	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L4	Гетеродина-ная контур-ная 41 м	Н-К	18,5, отвод от 14,5 витка	ПЭЛШО 0,18	4,0	8,5	6,55	То же	То же	То же
L3		Н1-К1	4,5	ПЭЛШО 0,18	—	—	—			
L1	Входная контурная 49 м	Н-К	24, отвод от 7,5 витка	ПЭЛШО 0,1	6,8	90	6,55	»	»	»
L2		Н1-К1	6,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L4	Гетеродина-ная контур-ная 49 м	Н-К	22,5, отвод от 19,5 витка	ПЭЛШО 0,1	5,2	85	6,55	»	»	»
L3		Н1-К1	4,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L1	Входная контурная 52—75 м	Н-К	27, отвод от 7,5 витка	ПЭЛШО 0,1	8,2	90	6,55	Одно-слойная, плотная	Односекционный, полистирол, $h = 19$ мм $d = 6,5$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 100НН-2, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L2		Н1-К1	8,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L4	Гетеродинамная контурная 52—75 м	Н-К	26,5, отвод от 19,5 витка	ПЭЛШО 0,1	7,0	85	6,55	То же	То же	То же
L3		Н1-К1	4,5	ПЭЛШО 0,1	—	—	—			
L2	Гетеродинамная контурная СВ	Н-К	25×4, отвод от 80,5 витка	ПЭВ-1 4×0,06	110	100	1,0	»	Четырехсекционный, полистирол, $h = 19$ мм $d_1 = 6,8$ мм $d = 4$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 600НН-3, $d = 2,86$ мм $l = 14$ мм
L1		Н1-К1	4,5	ПЭВ-1 0,12	—	—	—			
L2	Гетеродинамная контурная ДВ	Н-К	42×4, отвод от 138,5 витка	ПЭВ-1 5×0,06	290	100	1,0	»	То же	То же
L1		Н1-К1	12,5	ПЭВ-1 0,12	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника		
Блок ПЧ-НЧ												
L1	Контурная ФПЧ ЧМ	Н-Отв.-К	5×2+6×2, отвод от 14 витка	ПЭЛШО 0,1	3,8	80	10,7	Одно-слойная, плотная	Четырехсекционный, полистирол, h=22 мм D=6,8 мм d=4 мм	Подстроечный сердечник из феррита марки М100НН, d=2,86 мм l=14 мм		
L2		Катушка связи	Н1-К1	1	ПЭЛШО 0,1	—	—				—	
L4 (L8) (L13) (L15)	Контурная ФПЧ ЧМ	Н-К	5×2+6×2	ПЭЛШО 0,1	5,5	80	10,7	То же				
L5 (L9) (L14) (L16)		Катушка связи	Н1-К1	1	ПЭЛШО 0,1	—	—				—	
L17	Коллекторный контур ДД	Н-К	5×2+6×2	ПЭЛШО 0,1	5,5	80	10,7	»			То же	То же
L18		Н1-К1	9	ПЭЛШО 0,1	—	—	—					
L21	Диодный контур	Н-Отв.-К	3×3+3,5 (в два провода)	ПЭЛШО 0,1	1,8	80	10,7	»	»	»		

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L3	Контурная фильтра ПЧ	Н-К	47×4	ПЭВ-2 4×0,06	400	300	0,465	Секционная, многослойная, плотная	Четырехсекционный, полистирол, $h = 22$ мм $D = 6,8$ мм $d = 4$ мм	Сердечник малогабаритный кольцевой из феррита марки М600НН с подстроечным сердечником из феррита той же марки
L6	ФСС I	Н-К	25×3	ПЭВ-2 5×0,06	100	120	0,465	То же	То же	То же
L7	ФСС II	Н-К	39×3	ПЭВ-2 5×0,06	250	130	0,465	»	»	»
L10	ФСС III	Н-К	39×3	ПЭВ-2 5×0,06	250	130	0,465	»	»	»
L11	ФСС IV	Н-К	39×3	ПЭВ-2 5×0,06	250	130	0,465	»	»	»
L12	ФПЧ I	Н-К	31×3	ПЭВ-2 5×0,06	140	130	0,465	»	»	»
L19	Контурная ФПЧ II Связи	Н-К	29×3	ПЭВ-1 0,1	120	75	0,465	»	»	»
L20		Н1-К1	29×3	ПЭЛШО 0,1	120	65	0,465			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
«Меридиан-202» Блок УКВ										
L1	Входная УКВ	Н-К	5 1/4	ММ 0,41	0,2	180	69,0	Одно- слойная, шаг 1 мм	Одвосекцион- ный, полисти- рол, h = 26 мм d = 6 мм	Сердечник под- строечный из феррита марки 100ННА12, d = 2,86 мм l = 12 мм
L3	Контур УВЧ	Н-К	6 1/4	ММ 0,41	0,2	180	69,0	То же	То же	Сердечник подстроечный из латуни, d = 2,86 мм l = 14 мм
L2		Н1-К1	1 3/4	ПЭЛО 0,45	—	—	—	—		
L5	Контур гетеродина	Н-К	5 1/4	ММ 0,41	0,1	180	80,0	—	»	То же
L4		Н1-К1	1 3/4	ПЭЛО 0,45	—	—	—	—		
L6	ФПЧ	Н-Отв.-К	10, в два провода	ПЭВГ 0,12	4,5	95	10,7	Секцион- ная, вна- вал	Четырехсек- ционный, поли- стирол, h = 22 мм d = 4,5 мм D = 11 мм	То же, но из феррита марки 100ННА12, d = 2,86 мм l = 12 мм
L7		Н1-К1	3	ПЭВГ 0,12	—	—	—	То же		

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	---------------------------------	--------------------------

Блок ПЧ-ЧМ

L2	ФСС I	Н-К	26	ПЭВГ 0,23	4,5	100	10,7	Однослойная, шаг 0,4 мм	Односекционный, полистирол, h = 29 мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12, d = 2,86 мм l = 12 мм
L1		Н1-К1	1	ПЭВГ 0,23	—	—	—	—		
L3		Н2-К2	1	ПЭВГ 0,23	—	—	—	—		
L4	ФСС II	Н-К	26	ПЭВГ 0,23	4,5	100	10,7	Однослойная, шаг 0,4 мм	То же	То же
L5		Н1-К1	1	ПЭВГ 0,23	—	—	—	—		
L6	ФСС III	Н-К	26	ПЭВГ 0,23	4,5	100	10,7	Однослойная, шаг 0,4 мм	»	»
L7		Н1-К1	1	ПЭВГ 0,23	—	—	—	—		
L8	ФСС IV	Н-Отв.-К	26, отвод от 23 витка	ПЭВ-2 0,23	4,5	100	10,7	Однослойная, шаг 0,4 мм	»	»

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L9	ФПЧ1	Н-Отв.-КН1	26, отвод от 4,5 витка	ПЭВГ 0,23	4,5	100	10,7	Однослойная, шаг 0,4 мм	Односекционный, полистирол, h = 29 мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100ННА12, d = 2,86 мм l = 12 мм
L10		Н1-К1	2	ПЭВГ 0,23	—	—	—			
L11	ФПЧ11	Н-Отв.-К	26, отвод от 8 витка	ПЭВ-2 0,23	4,5	70	10,7	То же	То же	То же
L13		Н1-К1	14	ПЭВ-2 0,23	—	—	—			
L12	Двудный контур	Н-Отв.-К	26, в два провода	ПЭВ-2 0,23	4,5	70	10,7	»	»	»

Блок ВЧ-ПЧ-АМ

L4	Входная КВУ	Н-Отв.-КН1	14,5, отвод от 7,5 витка	ПЭЛО 0,15	2,4	100	11,6	Однослойная, плотная	Односекционный, полистирол, h = 23 мм d = 7 мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100ННА12, d = 2,86 мм l = 12 мм
L5		Н1-К1	1,5	ПЭЛО 0,15	—	—	—			
L14	Гетеродина КВУ	Н-Отв.-К	13,5, отвод от 8 витка	ПЭВ-2 0,15	2,1	90	12,0	Однослойная, плотная	То же	То же

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L6	Входная КВIV	H-Отв.-КН1	17,5 отвод от 8,5 витка	ПЭЛО 0,15	3,2	90	9,4	Однослойная, плотная	Односекционный полистирол, $h = 23$ мм $d = 7$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100НН12, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L7		H1-K1	2,5	ПЭЛО 0,15	—	—	—			
L15	Гетеродина KВIV	H-Отв.-K	14,5, отвод от 8 витка	ПЭВ-2 0,15	3,0	90	10,0	То же	То же	То же
L8	Входная КВIII	H-Отв.-КН1	20,5, отвод от 7,5 витка	ПЭВ-2 0,15	4,2	80	7,0	»	»	»
L9		H1-K1	2,5	ПЭВ-2 0,15	—	—	—			
L16	Гетеродина KВIII	H-Отв.-K	19,5, отвод от 12 витка	ПЭВ-2 0,15	3,5	90	7,6	»	»	»
L10	Входная КВИ	H-Отв.-КН1	21,5, отвод от 6,5 витка	ПЭВ-2 0,15	4,5	70	5,8	»	»	»
L11		H1-K1	4,5	ПЭВ-2 0,15	—	—	—			

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L17	Гетеродина КВ11	Н-Отв.-К	22,5, отвод от 15 витка	ПЭВ-2 0,15	4,0	80	6,0	Одно- слойная, плотная	Односекционный, полистирол, $h = 23$ мм $d = 7$ мм	Сердечник подстроечный из феррита марки 100ННА12, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L12	Входная КВ1	Н-Отв.-КН1	28,5, отвод от 8,5 витка	ПЭВ-2 0,15	8,4	70	4,0	То же	То же	То же
L13		Н1-К1	3,5	ПЭВ-2 0,15	—	—	—			
L18	Гетеродина КВ1	Н-Отв.-К	29,5, отвод от 18 витка	ПЭВ-2 0,15	6,0	80	4,5	»	»	»
L19	Гетеродина СВ	Н-Отв.-К	35×2+30, отвод от 70 витка	ПЭВ-2 0,12	131	80	0,76	Секционная, внавал	Четырехсекционный, полистирол. $h = 22$ мм $d = 4,5$ мм $D = 11$ мм	Подстроечный сердечник из феррита марки 600ННА12, $d = 2,86$ мм $l = 12$ мм
L20	Гетеродина ДВ	Н-Отв.-К	66×2+28, отвод от 132 витка	ПЭВ-2 0,12	48	75	0,76	То же	То же	То же

Обозначение по схеме	Наименование катушек	Обозначение выводов	Число витков	Марка и диаметр провода	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Частота проверки, МГц	Тип намотки	Тип, материал и размеры каркаса	Тип и размеры сердечника
L21	Фильтр ПЧ	Н-К	73×3	ПЭВ-2 0,12	850	85	0,465	Секционная, внавал	Четырехсекционный, полистирол, $h=20$ мм $d=2,5$ мм $D=4$ мм	Сердечник малогабаритный кольцевой из феррита марки 600НН12 с подстроечным сердечником из феррита той же марки
L22	ФПЧ	Н-Отв.-К	28×2+30, в два провода	ПЭВ-2 0,12	134	65	0,465	»		
L23		Н1-К1	9	ПЭВ-2 0,12	—	—				
L24	Контурная ПЧ	Н-К	40×3	ПЭВ-2 0,12	257	70	0,465	»		

Магнитная антенна

L1	Входная СВ	Н-Отв.-К	60, отвод от 5 витка	ПЭЛО 0,15	15	70	2,4	Однослойная, шаг 0,6 мм	Подвижный, полистирол, $l=47$ мм $d=13,8$ мм	Стержень из феррита марки 400НН, $d=10$ мм $l=200$ мм
L3	Входная ДВ	Н1-Отв.-Отв.-К1	3 19×10	ПЭЛО 10×0,07	120	50	0,76	Секционная, внавал	То же, но $l=41,5$ мм $d=13,8$ мм	
L2	Связи	Н2-К2	15×2	ПЭВ-2 0,1	—	—	—	Однослойная, плотная	То же, но $l=6,8$ мм $d=13,8$ мм	

витка (в два провода), провод ПЭВ-1, 0,1. В блоке ВЧ-ПЧ катушка согласующего контура КСДВ L_3 имеет 7×3 витка и намотана проводом ПЭЛШО, 0,1, а катушка L_4 — соответственно 30×3 и ПЭВ-2, 0,1. Катушка коллекторного контура L_{11} намотана в четырехсекционном каркасе и имеет 44×4 витка. В остальном характеристики катушек аналогичны установленным в приемнике «Океан».

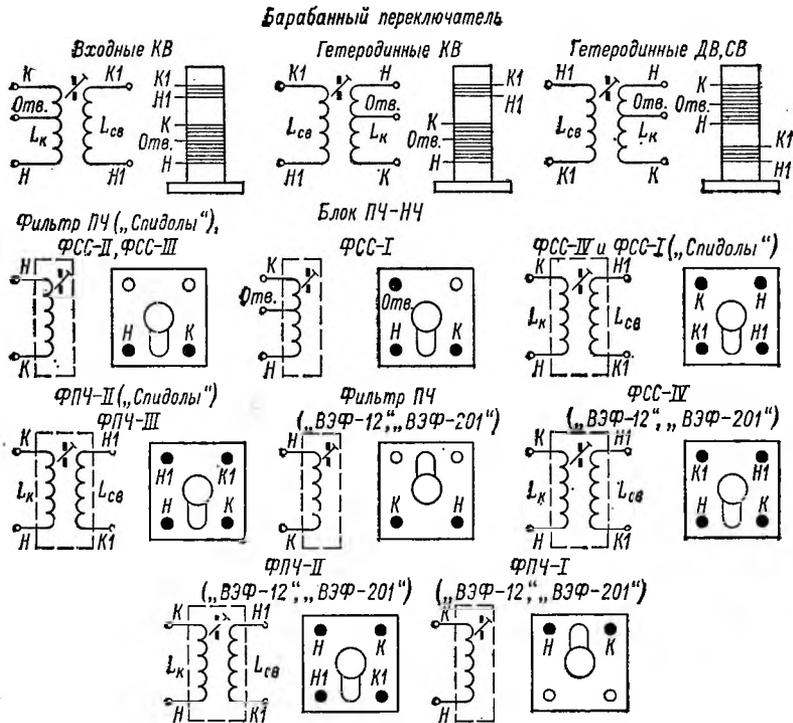



Рис. П-8. Распайка выводов катушек радиоприемников типа «Спидола», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» и «ВЭФ-202»

В приемнике «Океан-205» дроссель СДВ (D_p), установленный на планках $П6$ и $П7$ блока КСДВ, имеет 54 (18×3) витка. Характеристики остальных катушек, не приведенных в табл. П-2, аналогичны соответствующим характеристикам катушек приемника «Океан-203». Однако коллекторные катушки диапазонов СВ и ДВ на планках $П6$ и $П7$ блока КСДВ установлены без экранов.



В приемниках «Спидола-207» и «Спидола-230» намотка всех катушек произведена по часовой стрелке. В табл. П-2 указаны характеристики катушек приемника «Спидола-207», однако для приемника «Спидола-230» данные соответствующих катушек аналогичны (нумерация катушек должна быть уточнена по принципиальной схеме). Вместо бронированного чашечного сердечника в катуш-

ках $L3, L6, L7, L10-L12, L19, L20$ использован броневой цилиндрический высотой 12 мм и диаметром 10 мм. Подстроечный сердечник для этих же катушек имеет длину 12 мм, а диаметр 2,86 мм.

Блок УКВ

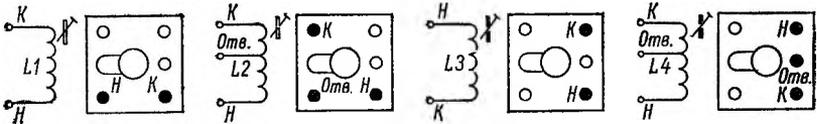

Блок КСДВ

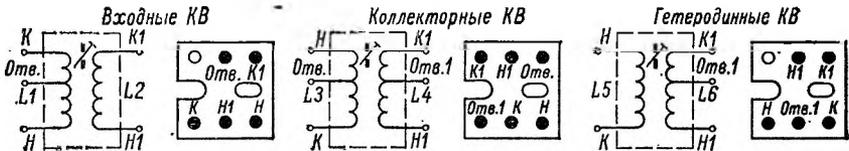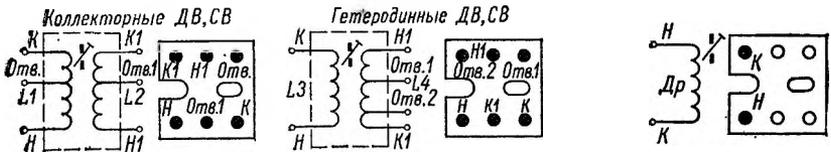

Блок ВЧ-ПЧ

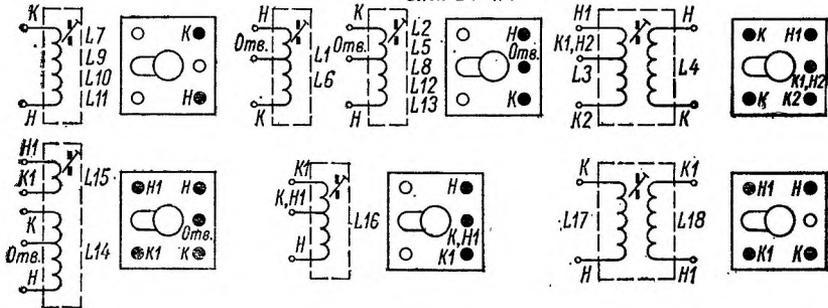


Рис. П-9. Распайка выводов катушек радиоприемников «Океан» и «Океан-203»

Добротность катушек измеряется при установленном броневом сердечнике. Катушки тракта ПЧ АМ помещены в алюминиевые экраны размером 19,5 × 10,5 × 10,5 мм, а тракта ПЧ ЧМ —




Рис. П-10. Распайка выводов катушки L1 блока УКВ радиоприемника «Океан-203»

19,5 × 11,5 × 11,5 мм. Катушки в блоке УКВ аналогичны использованным в приемнике «Океан-205».

В приемнике «Меридиан-202» все катушки (кроме входных и гетеродинных тракта АМ) намотаны против часовой стрелки.

Обмотки катушек $L3$ и $L5$ блока УКВ расположены соответственно между витками катушек $L4$ и $L6$, а обмотка катушек $L13$ в блоке ПЧ-ЧМ — между витками $L11$. Катушки $L1-L13$ блока ПЧ-ЧМ

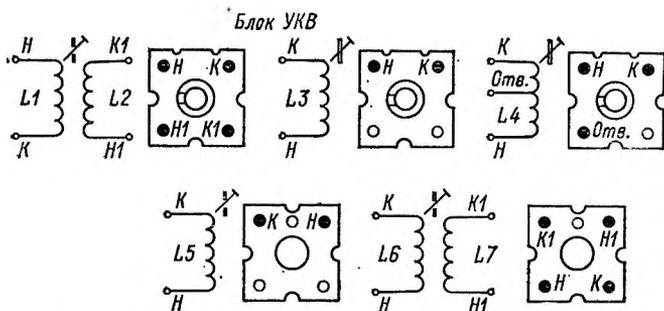


Рис. П-11. Распайка выводов катушек блока УКВ радиоприемника «Океан-205»

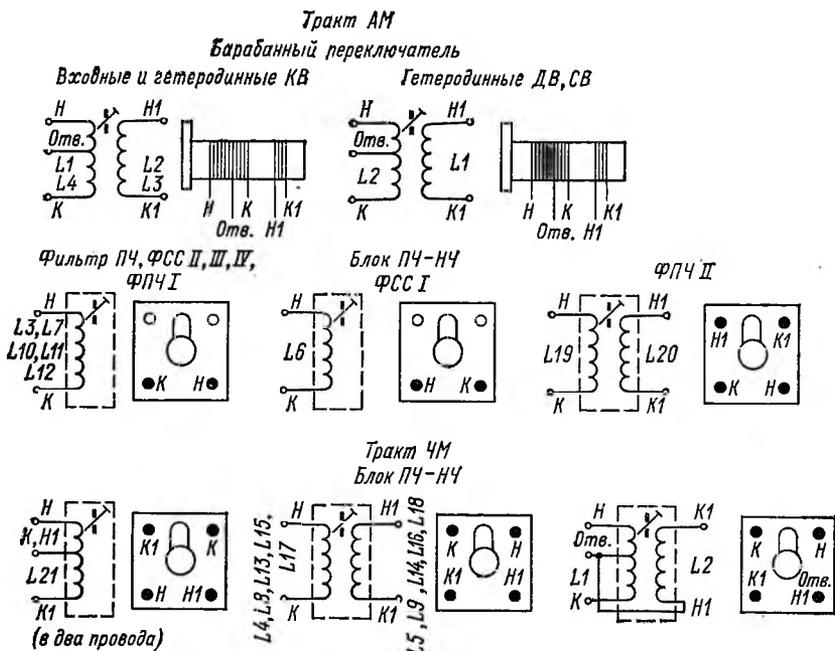


Рис. П-12. Распайка выводов катушек радиоприемников «Спидола-207» и «Спидола-230»

намотаны на ребристых каркасах (с фиксированным шагом намотки) размером $5,2 \times 6,2$ мм. Высокочастотные трансформаторы тракта ЧМ (блок ПЧ-ЧМ) имеют оригинальную конструкцию: конденсаторы связи и контурные катушки расположены непосредственно

на каркасе катушек и вместе с ними закрыты общим алюминиевым экраном размером $26,5 \times 16,4 \times 16,4$ мм. Алюминиевый экран катушек $L_{21}-L_{24}$ блока ВЧ-ПЧ-АМ имеет размеры $21,5 \times 11,2 \times 11,2$ мм. Броневой цилиндрический сердечник для этих же катушек имеет высоту 12 мм и диаметр 10 мм, а подстроечный сердечник — соответственно 12 мм и 2,86 мм.

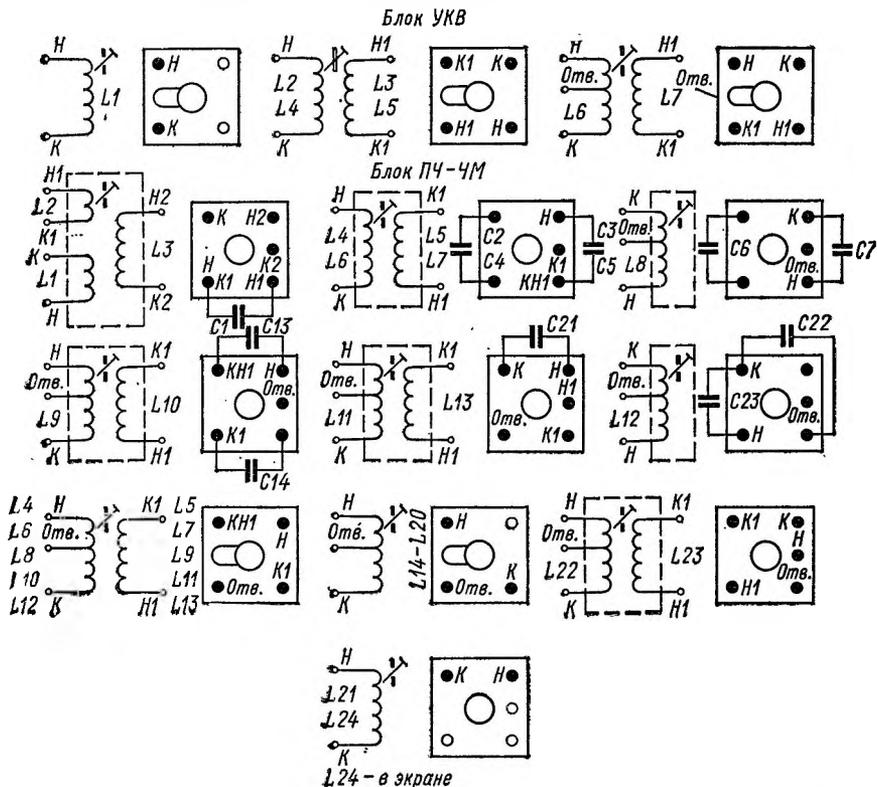


Рис. П-13. Распейка выводов катушек радиоприемника «Меридиан-202»

В качестве дросселя (Др) в блоке ВЧ-ПЧ-АМ использован унифицированный типа Д1-0,1-2±5%, имеющий следующие параметры: индуктивность — $2 \text{ мкГн} \pm 5\%$; добротность — не менее 30; сопротивление постоянному току 1,1 ом; масса — 1 г. Форма дросселя — цилиндрическая; длина — 11 мм; диаметр 3,25 мм.

Распейка выводов всех катушек рассмотренных приемников приведена на рис. П-8—П-13.

Характеристики согласующих и выходных трансформаторов приведены в табл. П-3. Вторичные обмотки всех выходных трансформаторов намотаны в два провода. Магнитопровод трансформаторов: 118×8 мм, материал — сталь типа Э47, лист 0,35 мм. Намотка катушек — рядовая многослойная.

Таблица П-3

Обозначение по схеме	Наименование трансформатора	Обмотка	Выводы	Число витков	Марка и диаметр провода	Сопротивление постоянному току, ом	Ток холостого хода (не более), ма	Коэффициент трансформации
«Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»								
Тр1	Согласующий	Первичная	1—2	2200	ПЭВ-2 0,1	205 ± 20	2,0	2,1—2,5
		Вторичная	3—4	480	ПЭВ-2 0,14	30,5 ± 3,1	—	
			4—5	480	ПЭВ-2 0,14	34 ± 3,4	—	
Тр2	Выходной	Первичная	3—4	350	ПЭВ-2 0,18	11 ± 1,1	24,0	7,3—7,9
			4—5	350	ПЭВ-2 0,18	12,7 ± 1,3		
		Вторичная	1,6—2,7	92×2	ПЭВ-2 0,29	0,6 ± 0,06	—	
«ВЭФ-12»								
Тр1	Согласующий	Первичная	1—2	1700	ПЭЛ 0,12	125 ± 10	3,0	1,55—1,85
		Вторичная	3—4	500	ПЭЛ 0,12	47 ± 4,7	—	
			4—5	500	ПЭЛ 0,12	52 ± 5,2	—	
Тр2	Выходной	Первичная	3—4	350	ПЭЛ 0,18	12 ± 1,1	24,0	6,5—7,1
			4—5	350	ПЭЛ 0,18	13,7 ± 1,4		
		Вторичная	1,6—2,7	102×2	ПЭЛ 0,29	0,7 ± 0,07	—	

Обозначение по схеме	Наименование трансформатора	Обмотка	Выходы	Число витков	Марка и диаметр провода	Сопротивление постоянному току, ом	Ток холостого хода (не более), ма	Коэффициент трансформации
----------------------	-----------------------------	---------	--------	--------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------

«ВЭФ-201», «ВЭФ-202»

Тр1	Согласующий	Первичная	1—2	1498	ПЭЛ 0,12	125 ± 10	4,0	1,55—1,85
			3—4	440	ПЭЛ 0,12	$45 \pm 4,5$	—	
		Вторичная	4—5	440	ПЭЛ 0,12	$47 \pm 4,7$	—	
Тр2	Выходной	Первичная	3—4	320	ПЭЛ 0,18	$12,4 \pm 1,1$	24,0	6,0—6,6
			4—5	320	ПЭЛ 0,18	$13,9 \pm 1,4$		
		Вторичная	1,6—2,7	102×2	ПЭЛ 0,25	$1,07 \pm 0,06$	—	

«Спидола-207», «Спидола-230»

Тр2	Выходной ТВ-207	Первичная	3—4	207	ПЭЛ 0,29	$2,7 \pm 0,3$	24,0	5,5—6,0
			4—5	207	ПЭЛ 0,29	$3,2 \pm 0,4$		
		Вторичная	1,6—2,7	102×2	ПЭЛ 0,29	$0,6 \pm 0,05$	—	

Измерение тока холостого хода производится при напряжении 50 в с частотой 500 гц. Измерение коэффициента трансформации проводится при напряжении 10 в с частотой 500 гц для согласующих трансформаторов и соответственно 20 в, 500 гц — для выходных.

Для приемников «Спидола-207» и «Спидола-230» согласующий трансформатор (ТП-207) по своим характеристикам и конструкции аналогичен согласующему трансформатору «ВЭФ-201».

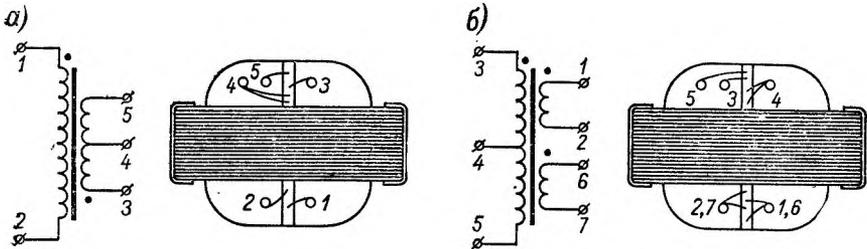


Рис. П-14. Распайка выводов согласующего (а) и выходного (б) трансформаторов радиоприемников типа «Спидола», «ВЭФ-12», «ВЭФ-201», ВЭФ-202, «Спидола-207» и «Спидола-230»

Распайка выводов трансформаторов приведена на рис. П-14.

В приемнике «Океан-205» для обеспечения возможности питания от сети переменного тока силовой трансформатор типа ТС-4-1. Первичная обмотка этого трансформатора имеет 4000 витков (отвод от 2310 витка) намотанных проводом ПЭВ-2, 0,11; вторичная обмотка: 300 витков, провод ПЭВ-1, 0,29. Тип намотки — рядовая, плотная. Сопротивление обмотки постоянному току: первичная — 727 ом, вторичная — 55 ом. Магнитопровод трансформатора: пакет ШЛ 25,5 × 16 мм; сталь типа Э310—Э330, толщина ленты 0,35 мм.

Приложение 3

Устройство и технические характеристики пьезокерамических фильтров

В полосовых фильтрах радиовещательных приемников собственное затухание растет в зависимости от уменьшения добротности и полосы пропускания. Поэтому улучшение характеристик селективности — повышение коэффициента прямоугольности и снижение собственного затухания в полосе пропускания достигается уменьшением потерь в элементах фильтра. В приемниках в тракте АМ с промежуточной частотой 465 кГц получение фильтров с высокой добротностью и малыми габаритами возможно при использовании пьезокерамических резонаторов. Такие резонаторы имеют добротность от 300—500 до нескольких тысяч.

В приемнике «Меридиан-202» используется пьезокерамический фильтр типа ПФ1П-2. Этот фильтр имеет кривую селективности, близкую к идеальной.

Резонаторы фильтра выполнены из метаниобатов свинца и бария (материал типа КНБС-47) и имеет форму дисков диаметром 5,8 мм и толщиной 0,5—1 мм. Каждый резонатор может быть представлен двухполюсной эквивалентной схемой, состоящей из двух параллельных ветвей: первая — индуктивность, омическое сопротивление, емкость; вторая — емкость. Для обеспечения необходимой селекции резонаторы соединяются в звенья, каждое из которых имеет одно поперечное и два продольных плеча. Оба эги плеча работают в резонансе напряжения. Последовательно соединенные звенья образуют многозвенный цепочечный фильтр. Фильтр ПФ1П-2 содержит четыре таких звена и обладает следующими техническими характеристиками:

Средняя полоса полосы пропускания f_{cp} , кГц	465 \pm 2,0 —1,8
Ширина полосы пропускания $\Delta F = f_2 + f_1$ на уровне 6 дБ, кГц	8,5—12,5
Неравномерность затухания в полосе пропускания (не менее), дБ	2,0
Затухание на частотах от 445 кГц до $f_1 - 5$ кГц и от $f_2 + 5$ кГц до 485 кГц, более, дБ	40
Затухание на частотах от 430 до 445 кГц и от 485 до 500 кГц, более, дБ	8,0
Номинальное значение нагрузочных сопротивлений, ом:	
со стороны входа	1200 \pm 15%
со стороны выхода	600 \pm 15%
Размеры, мм	44 \times 37 \times 12
Масса, г	10

Вход фильтра указывается специальной точкой или цифрой 1.

Необходимо отметить, что пьезокерамический фильтр имеет монотонно возрастающую характеристику затухания. Этот недостаток приводит к тому, что фильтр не обеспечивает достаточной фильтрации частоты гетеродина при использовании в тракте ПЧ резистивных усилителей. Усиленное последующими каскадами напряжение гетеродина детектируется и по цепи АРУ попадает на базу транзистора регулируемого каскада. Это воздействие гетеродина снижает усиление тракта ПЧ и ухудшает работу системы АРУ за счет частичной потери авторегулировки принимаемым сигналом, уровень которого становится соизмеримым с величиной паразитного сигнала гетеродина. Этот недостаток преодолевается использованием дополнительного резонансного контура с полосой пропускания 25—30 кГц, который включается между преобразователем частоты и УПЧ1. Он одновременно выполняет две функции: согласование импедансов фильтра и преобразователя и улучшение фильтрации в полосе задержания.

Предисловие	3
Введение	5
Глава первая. ПРИНЦИПАЛЬНЫЕ СХЕМЫ	15
1. «Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»	—
2. «ВЭФ-12», «ВЭФ-201» («ВЭФ-202»)	21
3. «Океан», «Океан-203»	27
4. «Океан-205»	36
5. «Спидола-207» («ВЭФ-207»), «Спидола-230»	39
6. «Меридиан-202» («Украина-202»)	46
Глава вторая. КОНСТРУКЦИИ РАДИОПРИЕМНИКОВ.	51
7. «Спидола», «ВЭФ-Спидола», «ВЭФ-Спидола-10»	—
8. «ВЭФ-12», «ВЭФ-201», «ВЭФ-202»	55
9. «Океан», «Океан-203», «Океан-205»	58
10. «Спидола-207» («ВЭФ-207»), «Спидола-230»	67
11. «Меридиан-202» («Украина-202»)	72
Глава третья. НАСТРОЙКА И РЕГУЛИРОВКА ПРИЕМНИКОВ	76
12. Общие положения	—
13. Проверка монтажа. Проверка тока покоя и режимов работы транзисторов	79
14. Настройка и регулировка усилителя НЧ	91
15. Настройка и регулировка тракта ПЧ АМ	97
16. Настройка и регулировка контуров гетеродина, УВЧ и входных цепей тракта АМ	103
17. Особенности настройки тракта ЧМ	108
18. Особенности настройки радиоприемника «Меридиан-202»	114
Глава четвертая. ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ	118
19. Общие положения	—
20. Проверка диапазона принимаемых частот и точности градуировки	119
21. Проверка реальной чувствительности и собственных шумов	120
22. Проверка избирательности (ослабления соседнего канала)	122
23. Проверка ширины пропускания, промежуточной частоты, ослабления сигналов зеркального канала и промежуточной частоты	123
24. Проверка номинальной выходной мощности и чувствительности тракта НЧ	124
25. Проверка тока покоя и дополнительные измерения	124
Глава пятая. НЕИСПРАВНОСТИ, МЕТОДЫ ИХ ОТЫСКАНИЯ И УСТРАНЕНИЯ	126
26. Общие положения	—
27. Ремонт печатных плат	129
28. Особенности ремонта узлов и деталей	130
29. Проверка приемника на прохождение сигнала и покаскадная проверка	135
30. Характерные неисправности	136
Приложения	145

Лев Евгеньевич Новоселов
ТРАНЗИСТОРНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ
«СПИДОЛА», «ВЭФ», «ОКЕАН», «МЕРИДИАН»

Редактор Б. И. Леонова
Художественный редактор Г. А. Гудков
Технический редактор О. С. Житникова
Корректор Л. А. Курдюкова
Обложка художника В. А. Денисовского

Сдано в набор 22/XI 1974 г. Подписано к печати 14/II
1975 г. М-23599. Формат 60×90^{1/16}. Бумага типографская
№ 2. Печ. л. 13+3 вкл. Уч.-изд. л. 16,5. Тираж 100 000.
Заказ 1753. Цена 83 коп.

Ленинградское отделение издательства «Энергия», 192041,
Ленинград, Марсово поле, 1
Цветная вклейка отпечатана на Ленинградской фабри-
ке офсетной печати № 1, Кронверкская, 7.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское про-
изводственно-техническое объединение «Печатный Двор»
имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государ-
ственном комитете Совета Министров СССР по делам из-
дательства, полиграфии и книжной торговли, 197136, Ле-
нинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

Цена 83 коп.

